



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 9 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

30/05/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 02/06/2023 saat 10:00 a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
 - 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 - 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 02/06/2023 tarihinde saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	İÇ KAPI KOLU (141 R45)	100	ADET				
2	WC KAPI KOLU (169R 35)	50	ADET				
3	WC KAPI KOLU (149R 45)	100	ADET				
4	WC KAPI KOLU (169P 35)	30	ADET				
5	BARELLİ KAPI KOLU (169P 35)	30	ADET				
6	BARELLİ KAPI KOLU (152 RP 45)	50	ADET				
7	KAYNAKÇI BAŞ MESKESİ	2	ADET				
8	KADA (110/90 MM UYGUN)	10	ADET				
9	KADA (50 MM)	10	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.


<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemlerin teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

A. İÇ KAPI KOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ (100 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün aynalı tip olmalıdır
3. Ürün kendinden 1. Sınıf yaylı yapıda olmalıdır
4. Ürün kale 141 R 45 model kilit ölçülerine uygun tasarımda olmalıdır
5. Ürün metal malzemeden üretilmiş olmalı yoğun kullanıma dayanıklı 1. Sınıf malzeme ve kalitede olmalıdır
6. Ürün oda kapı kilidi açıklıklarına uygun tasarımda olmalıdır
7. Paslanmaya karşı dayanıklı yapıda olmalıdır
8. Aynalar en az 4 noktadan vidalanabilir olmalıdır
9. Ürün kol ve aynalı saç bağlantı noktasında ses yalıtımı için contalı yapıda olmalıdır
10. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

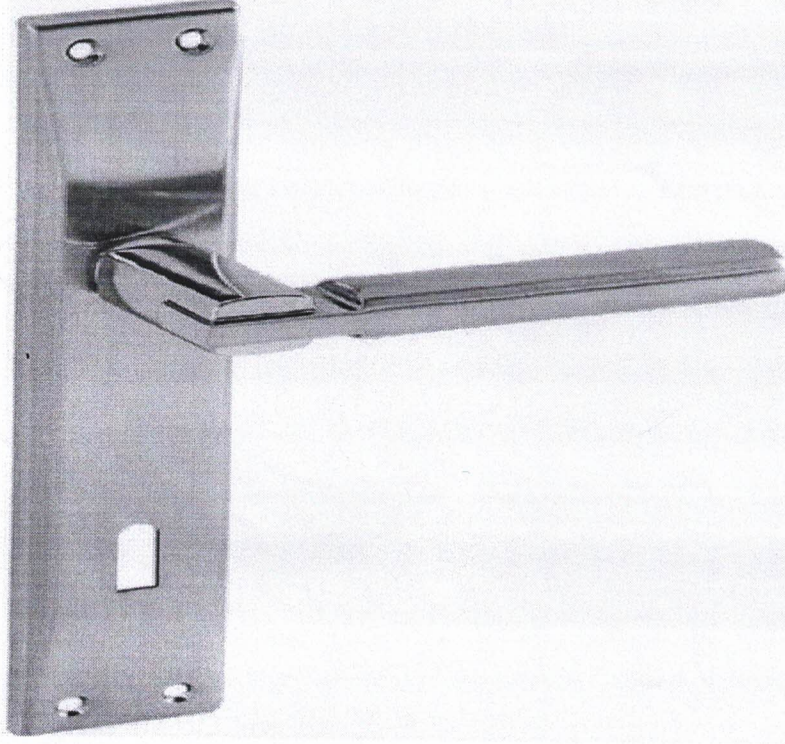


B. WC KAPI KOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün aynalı tip olmalıdır
3. Ürün kendinden 1. Sınıf yaylı yapıda olmalıdır
4. Ürün kale 169 R 35 model kilit ölçülerine uygun tasarımda olmalıdır
5. Ürün metal malzemeden üretilmiş olmalı yoğun kullanıma dayanıklı 1. Sınıf malzeme ve kalitede olmalıdır
6. Ürün WC kapı kilidi açıklıklarına uygun tasarımda olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

7. Paslanmaya karşı dayanıklı yapıda olmalıdır
8. Aynalar en az 4 noktadan vidalanabilir olmalıdır
9. Ürün kol ve aynalı saç bağlantı noktasında ses yalıtımı için contalı yapıda olmalıdır
10. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

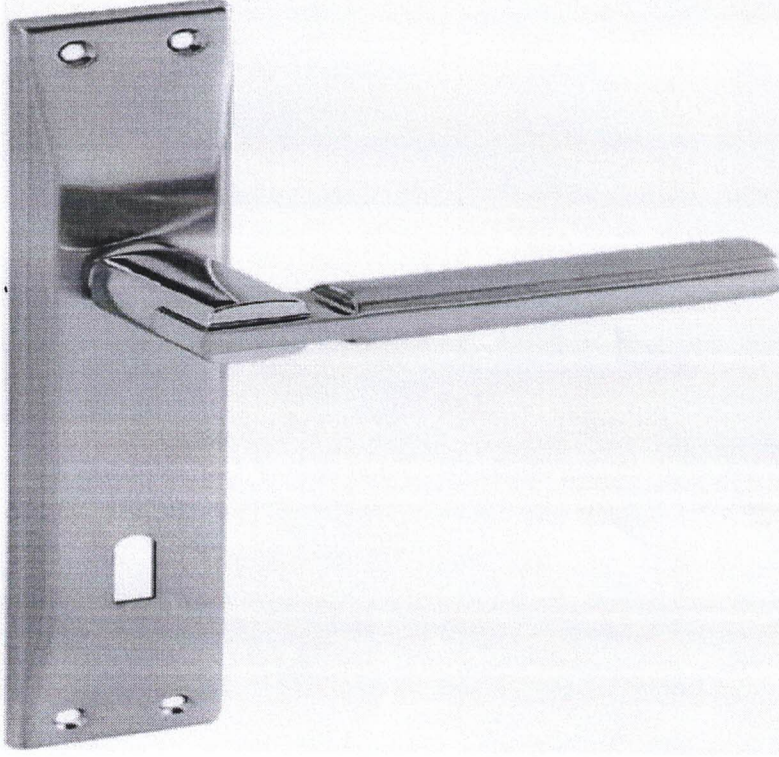

C. WC KAPI KOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ (100 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün aynalı tip olmalıdır
3. Ürün kendinden 1. Sınıf yaylı yapıda olmalıdır
4. Ürün kale 149 R 45 model kilit ölçülerine uygun tasarımda olmalıdır
5. Ürün metal malzemeden üretilmiş olmalı yoğun kullanıma dayanıklı 1. Sınıf malzeme ve kalitede olmalıdır
6. Ürün WC kapı kilidi açıklıklarına uygun tasarımda olmalıdır
7. Paslanmaya karşı dayanıklı yapıda olmalıdır
8. Aynalar en az 4 noktadan vidalanabilir olmalıdır
9. Ürün yukarıda görselde yer alan ürünün aynı tasarımında WC modelinde olmalıdır
10. Ürün kol ve aynalı saç bağlantı noktasında ses yalıtımı için contalı yapıda olmalıdır
11. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

D. WC KAPI KOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ (30 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün beyaz renkte olmalıdır
3. Ürün kendinden 1. Sınıf yaylı yapıda olmalıdır
4. Ürün kale 169 P 35 model kilit ölçülerine uygun tasarımda olmalıdır
5. Ürün metal malzemeden üretilmiş olmalı yoğun kullanıma dayanıklı 1. Sınıf malzeme ve kalitede olmalıdır
6. Ürün WC kapı kilidi açıklıklarına uygun tasarımda olmalıdır
7. Paslanmaya karşı dayanıklı yapıda olmalıdır
8. Aynalar en az 2 noktadan vidalanabilir olmalıdır
9. Ürün hastane bünyesinde kullanılan pvc kapılarda kullanılma uygun olmalıdır
10. Ürün kol ve aynalı saç bağlantı noktasında ses yalıtımı için contalı yapıda olmalıdır
11. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

E. BARELLİ KAPI KOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ (30 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün beyaz renkte olmalıdır
3. Ürün kendinden 1. Sınıf yaylı yapıda olmalıdır
4. Ürün kale 169 P 35 model kilit ölçülerine uygun tasarımda olmalıdır
5. Ürün metal malzemeden üretilmiş olmalı yoğun kullanıma dayanıklı 1. Sınıf malzeme ve kalitede olmalıdır
6. Ürün barelli kapı kilidi açıklıklarına uygun tasarımda olmalıdır
7. Paslanmaya karşı dayanıklı yapıda olmalıdır
8. Aynalar en az 2 noktadan vidalanabilir olmalıdır
9. Ürün hastane bünyesinde kullanılan pvc kapılarda kullanılma uygun olmalıdır
10. Ürün kol ve aynalı saç bağlantı noktasında ses yalıtımı için contalı yapıda olmalıdır
11. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

F. BARELLİ KAPI KOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün aynalı tip olmalıdır
3. Ürün kendinden 1. Sınıf yaylı yapıda olmalıdır
4. Ürün kale 152 RP 45 model kilit ölçülerine uygun tasarımda olmalıdır
5. Ürün metal malzemeden üretilmiş olmalı yoğun kullanıma dayanıklı 1. Sınıf malzeme ve kalitede olmalıdır
6. Ürün barelli kapı kilidi açıklıklarına uygun tasarımda olmalıdır
7. Paslanmaya karşı dayanıklı yapıda olmalıdır

8. Aynalar en az 4 noktadan vidalanabilir olmalıdır
9. Ürün kol ve aynalı saç bağlantı noktasında ses yalıtımı için contalı yapıda olmalıdır
10. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

G. KAYNAKÇI BAŞ MASKESİ (2 ADET)

1. Ürün CE ve ANSI standartlarına uygun tasarımda olmalıdır
2. Değişken kademeli DIN 4-9/13 tipi filtreye sahip olmalıdır
3. Ürün kendinden kararan yapıda ve karanlıktan aydınlığa geçiş süre ayarlanabilir özellikte olmalıdır
4. TIG ve gaz altı kaynaklarda kullanıma uygun olmalıdır
5. Yüz ve kafa ön kısmını tam olarak kapatır yapıda öne arkaya ayarlanabilir özellikte olmalıdır
6. Kararmaya karşı hassasiyet ayarlı olmalıdır
7. Polikarbon ve yüksek darbe dayanımlı pvc malzemeden imal edilmiş olmalıdır
8. Görüş alanı en ölçüleri en az 95 – 40 mm ölçülerinde olmalıdır
9. Tam otomatik açma kapamalı pil değişimi gerektirmeyen yapıda olmalıdır
10. 5-55 derece sıcaklık aralığında kullanıma uygun olmalıdır
11. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir



Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan KARSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

A. KADA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün çapı 110/90 mm pis su boruları uygun olmalıdır
3. Ürün rengi siyah olmalıdır
4. Ürün uzunluğu 30 cm olmalıdır
5. Ürün klozet girişi kauçuk contalı olmalıdır
6. Ürüne ait görsel aşağıda olup isteklinin sunacağı numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

B. KADA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün çapı 50 mm olmalı ve gömme rezervuar klozet arası bağlantıya uygun olmalıdır
3. Ürün rengi siyah veya beyaz olmalıdır
4. Ürün uzunluğu 30 cm olmalıdır
5. Ürün klozet girişi kauçuk contalı olmalıdır
6. Ürüne ait görsel aşağıda olup isteklinin sunacağı numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir



Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TAN AGIRBAŞ
İnşaat Teknikeri