

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 8 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

10/06/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **15/06/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **15/06/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTANEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE FLÜORESAN T5 ALIMI	300	ADET				
2	ARMUT AMPUL E14 ALIMI	300	ADET				
3	LED ARMUT AMPUL ALIMI	500	ADET				
4	HASTANEMİZ WC'LERİNDE KULLANILMAK ÜZERE GÖMME REZERVUAR İÇ TAKIMI ALIMI	10	ADET				
5	GÖMME REZERVUAR ŞAMANDIRASI ALIMI	10	ADET				
6	GÖMME REZERVUAR ÖN PANELİ ALIMI	10	ADET				
7	HORTUM SARMA MAKARASI ALIMI	3	ADET				
8	YANGIN REKORU (İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI)	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

A. FLÜORESAN T5 TEKNİK ŞARTNAMESİ (300 ADET)

1. Ürün TSE EN 61195 ve EN 60081 standartlarına ve CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Flüoresan FT5 / 14 watt olmalıdır
3. 550 mm uzunlukta olmalıdır
4. Ampul tipi T5, duyu tipi G5 olmalıdır
5. Renk sıcaklığı en az 6400K olmalıdır
6. Işık rengi kar beyazı olmalıdır
7. Aydınlatma akısı min 1250 lümen olmalıdır
8. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

B. ARMUT AMPUL E14 TEKNİK ŞARTNAMESİ (300 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün üzerinde marka model renk sıcaklığı ve CE işaretlemesi bulunmalıdır
3. Ürün en az 6500K renk sıcaklığına sahip olmalıdır
4. Ürün 220V 50Hz şebeke voltajında çalışmaya uygun olmalıdır
5. Ürün en az 5W, en az 90lm/W verimliliğe sahip olmalıdır
6. Ürün armut şeklinde olmalı, E14 duya uygun yapıda üretilmiş olmalıdır
7. En az 15000 saat ömür beklentili olmalıdır
8. Ürün uzunluğu max 110mm genişlik max 40 mm olmalıdır
9. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

C. LED ARMUT AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ (500 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş LED ARMUT AMPUL olmalıdır
2. Ürün üzerinde marka model renk sıcaklığı ve CE işaretlemesi bulunmalıdır
3. Ürün E27 led armut ampul olmalıdır.
4. Led armut ampul en az 6500K renk sıcaklığına sahip olmalıdır
5. Ürün 220V 50Hz şebeke voltajında çalışmaya uygun olmalıdır
6. Ürün en az 20W +/- %10 ve en az 90lm/W verimliliğe sahip olmalıdır
7. Ürün orijinal ambalajında olmalı ve en az 20000 saat ömürlü olmalıdır.
8. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

MANAVGAT DEVLET HASTANE
Alev NAZAN TANACI
İnsaat Teknisyeni


Muammer ÇINAR
Elektrik Teknisyeni

MANAVGAT DEVLET HASTANE
Cavit CESUR
Teknik Birim Sorumlusu

HORTUM SARMA MAKARASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün galvaniz, galvaniz kaplı veya elektrostatik toz boyalı metal malzemeden üretilmiş olmalıdır
2. Makara, iç çapı 19 mm lik sulama hortumundan en az 50 m muhafaza edebilecek kapasitede ve mukavemette olmalıdır
3. Makara yere veya duvara monte edilebilir yapıda olmalıdır
4. Makara geri çekme işlemi için sabit veya sökülebilir L kol kullanılmalıdır
5. Makara rulmanlı olmalı sessiz sarım yapmalıdır
6. Makara hortum bağlantısı için sarım makarasında ve sabit kısmında harici girişler bulunmalıdır
7. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

HORTUM SARMA MAKARASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

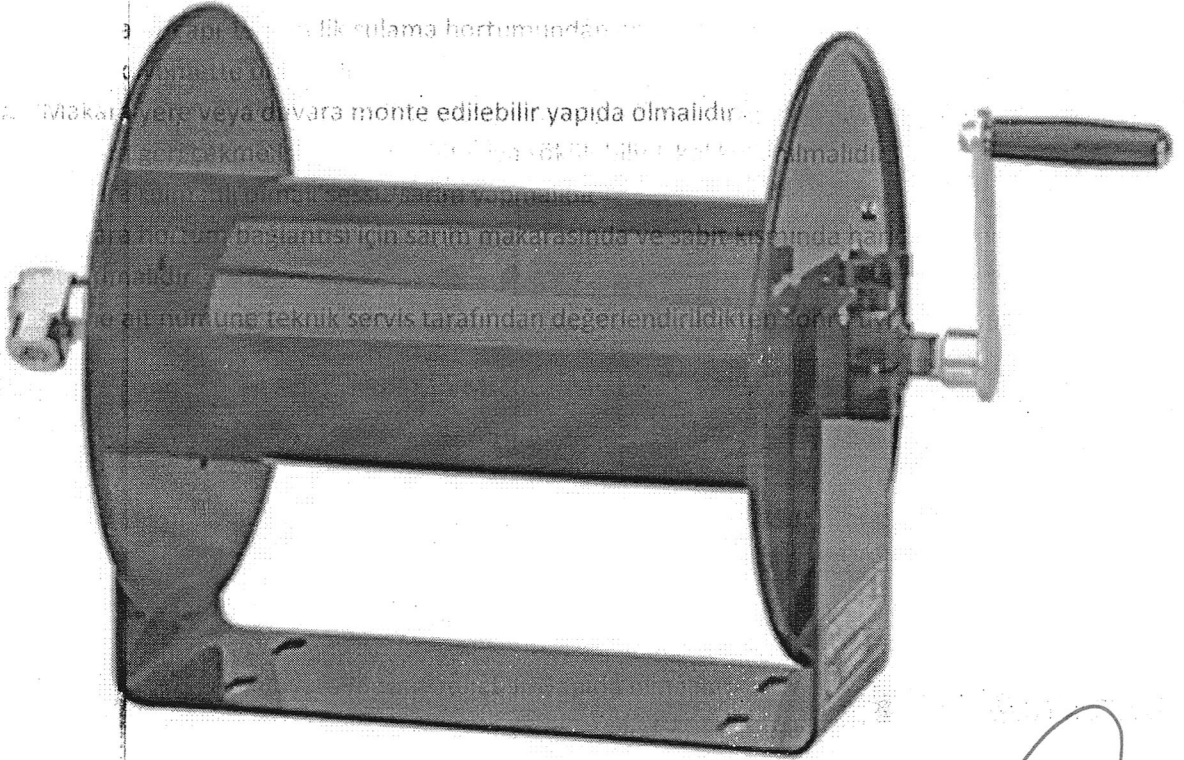

MANAVGAT DEVLET HASTANE
Alev Nazan TAN AGİDAS
İnşaat Teknikeri

Muzaffer CİNAR
Elektrik Teknisyeni

MANAVGAT DEVLET HASTANE
Cavit CESUR
Teknik Birim Sorumlusu


A. GÖMME REZERVUAR İÇ TAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 ADET)

1. Ürün TSE EN 1412 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün hastanede kullanılan japar marka mikro 80 model gömme rezervuara birebir uyum sağlamalı ve orijinal ürün olmalıdır
3. Ürün alt iç takım, üst kauçuk uzatma, yan ve üst montaj aparatlarıyla beraber teslim edilmelidir
4. Ürüne ait görsel aşağıdaki gibi olup ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir



B. GÖMME REZERVUAR ŞAMANDIRASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 ADET)

1. Ürün TSE EN 1412 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün hastanede kullanılan japar marka mikro 80 model gömme rezervuara birebir uyum sağlamalı ve orijinal ürün olmalıdır
3. Ürün bağlantı noktası 1/2 olmalı yükseklik 30 genişlik 16 derinlik 8 cm ve dirsekli olmalıdır
4. Ürüne ait görsel aşağıdaki gibi olup ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

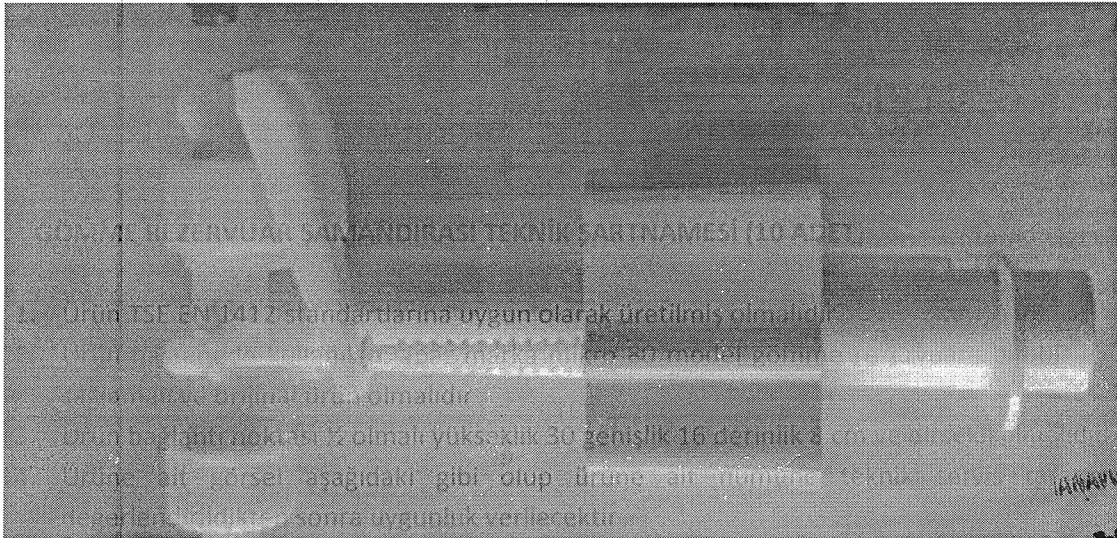

C. GÖMME REZERVUAR ÖN PANELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 ADET)

1. Ürün TSE EN 1412 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün hastanede kullanılan japor marka mikro 80 model gömme rezervuara birebir uyum sağlamalı ve orijinal ürün olmalıdır
3. Ürün montajı yaylı olmalıdır
4. Ürüne ait görsel aşağıdaki gibi olup ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir



MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Alev Nazan TAN AĞIRDAŞ
İnşaat Teknisyeni

Muzaffer ÇENAR
Elektrik Teknisyeni

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Cavit CESUR
Teknik Bilgi Sorumlusu

YANGIN REKORU (İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TS 12258 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır
3. Ürün iç dişli yangın rekoru olmalı, bağlantı ağzı 2,5 inç, iç dişli kısmı DN 25 nipele uygun olmalıdır. DN 25 e uygun ağız bulunmaması halinde uygun olabilecek harici rekor malzeme ile teslim edilmelidir.
4. Yangın rekorunda su sızıntısını önleyecek yapıda conta vs bulunmalı, ürün üzerinde marka ve uygun standart yer almalıdır
5. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Münevver ÇAVGA
Sivil Savunma Sorumlusu