

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -139
KONU: 5 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

06/02/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 07/02/2020 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 07/02/2020 tarihinde saat 12:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BANKO GÖSTERGESİ(SİRAMATİK PANELİ) (ORİON MARKA QTM-101 MODEL SİRAMATİK PROGRAMININ 5 EL KUMANDASI KULLANILACAK ŞEKİLDE ENTEGRE EDİLMESİ)	2	ADET				
2	NUMARATÖR ÇAĞRI KUMANDASI(EL KUMANDASI) (ORİON MARKA QTM-101 MODEL SİRAMATİK PROGRAMININ 5 EL KUMANDASI KULLANILACAK ŞEKİLDE ENTEGRE EDİLMESİ)	3	ADET				
3	48000 BTU SPLIT KLİMA ALIMI	1	ADET				
4	12000 BTU SPLIT KLİMA ALIMI	1	ADET				
5	SEDYELER , HASTA YIKAMA SEDYESİ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Setale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00




Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
48.000 BTU SALON TİPİ KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname; Manavgat Devlet Hastanesi'nde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesi 48000 BTU 'lük A sınıfı inverter salon tipi split klima cihazının teknik özelliklerini kapsamaktadır. (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- %7 toleranslıdır.)

1. Cihaz ; (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)standartlarında olacaktır.
2. Isıtmada ısı pompası (Heat Pump) özelliğine sahip olacaktır.
3. Hermetik kompresör olacaktır.
4. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
5. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
6. Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır.
7. İç ünite fanı 4-5 kademeli olmalıdır.
8. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
9. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
10. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
11. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
12. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtrelili olmalıdır.
13. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
14. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
15. Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
16. Microcompture bağlı termostat bulunmalıdır.
17. Oda termistörü arıza ikazı olmalıdır.
18. Sleep fonksiyonu olmalıdır.
19. Kompresör; İNVERTER olmalıdır
20. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
21. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.
22. Dış ortam sıcaklığı -15 °C kadar iken ısıtma yapabilmelidir.
23. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.
24. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdaki etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
25. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
26. Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verebilecekleri aksesuarları tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
27. Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
28. İşletmeye alındıktan sonra 3 yıl cihaz, 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.



KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.
3. Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.
6. Yeni cihazlar takıldığında (cihaz girişlerine sigorta konulması, bakır boru çekimi, duvar delme, izolasyon ve 20(+/- 2) metre elektrik kablosu, elektrik kablosunun çekimi ve elektrik bağlantısının yapılması dahil) tüm montaj işleri eksiksiz bitirilip çalışır halde teslimi hastane ısıtma soğutma teknisyenine teslimi yapılacaktır.
7. Klimada kullanılan gaz tesisatı bakır borudan çekilmeli ve 15 metreye kadar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Dış ünitenin montajı gerekli görülürse klimanın montaj konsollarının ücretsiz olarak yüklenici firmaya aittir.

Soner GÜLMEZ
İklimlendirme Tek.


Muzaffer ÇINAR
Elektrik Tek.

Şerife ÖZCAN
Teknik Sor. Sor.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
12000BTU SPLIT KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ


KONU: Bu Teknik Şartname; Manavgat Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesi 12000 Btu/h 'luk A sınıfı(DC)inverter 410 gazlı restart özellikli split klima cihazının teknik özelliklerini kapsamaktadır. (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- %7 toleranslıdır.)

1. Cihaz ; (TS 7936 EN 60335-2-40,TS EN 814-3, TS EN 14511-4)standartlarında olacaktır.
2. Isıtmada ısı pompası (Heat Pump) özelliğine sahip olacaktır.
3. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
4. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
5. Elektrik gidip geldiğinde kendiliğinden çalışan Restart özellikli olacaktır.
6. İç ünite fanı dört kademeli olmalıdır.
7. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
8. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
9. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
10. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
11. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli olmalıdır.
12. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
13. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
14. Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
15. Sleep fonksiyonu olmalıdır.
16. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
17. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.
18. Dış ortam sıcaklığı -20°C kadar iken ısıtma yapabilmelidir.
19. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.
20. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
21. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
22. Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verebilecekleri aksesuarları tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
23. Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
24. İşletmeye alındıktan sonra 4 yıl cihaz, 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.

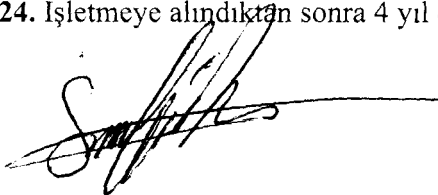

KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.
3. Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.
6. Yeni cihazlar takıldığında (cihaz girişlerine sigorta konulması, bakır boru çekimi, duvar delme, izolasyon ve 20(+/- 2) metre elektrik kablosu, elektrik kablosunun çekimi ve elektrik bağlantısının yapılması dahil) tüm montaj işleri eksiksiz bitirilip çalışır halde teslimi hastane ısıtma soğutma teknisyenine teslimi yapılacaktır.
7. Klimada kullanılan gaz tesisatı bakır borudan çekilmeli ve 15 metreye kadar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Dış ünitenin montajı gerekli görülürse klimanın montaj konsollarının ücretsiz olarak yüklenici firmaya aittir.

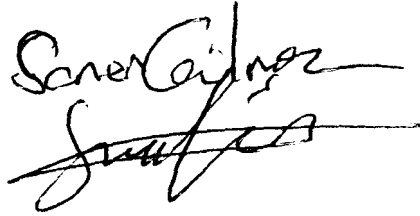

HASTA YIKAMA SEDYESİ TEKNİK ŞARTNAME

- Cihazın boyutları demirler dahil en az 800 mm (en) x 2000 mm (boy) olmalıdır.
- Sedyeye istenildiğinde düz bir çizgide ilerleyebilmesi için düz çizgi sabitleme mekanizması olmalıdır.
- Sedyenin dört köşesinde duvarlara ve kapılara gelebilecek zararı önlemek için kauçuk tampon tekerlekler olmalıdır.
- Merkezi frenli dört adet tekerleği olmalıdır.
- Sedyenin her iki taraftaki yan bariyerleri hastayı yataktan rahatça alabilmek için yan taraflara açılabilir olmalıdır.
- Sessiz ve sarsıntısız bir şekilde yükselip alçalabilir.
- Cihaza her iki yönde eğim verebilmelidir.
- Acil durumlarda veya su akışı için eğim verilmesi gereken durumlarda kullanılmak üzere çift yönlü trendelenburg hareketi yapabilmelidir.
- Hasta yıkama sedyesi ile birlikte su geçirmez bir adet baş yastığı verilmelidir.
- Maksimum kaldırma ağırlığı 240 kg. olmalıdır.
- Sedyeye şiltesi kolayca çıkarılabilir ve temizlenebilir olmalıdır.
- Su tahliyesi için sedyenin ayak kısmında 2 taraftada gider olmalıdır.

