

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

1586

KONU: 7 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

5.09.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **8.09.2022** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **8.09.2022** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SIVA ÜSTÜ METAL SAC PANO ALIM	1	ADET				
2	MANDAL BUTON ALIM	2	ADET				
3	RAY KLEMENS ALIM	30	ADET				
4	FAZ LAMBASI ALIM	3	ADET				
5	ÜÇLÜ GRUP PRİZ ALIM	50	ADET				
6	ALTILI GRUP PRİZ ALIM	30	ADET				
7	PASLANMAZ KÖŞE KORUMA SACI ALIM	20	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME


BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

PASLANMAZ KÖŞE KORUMA SACI TEKNİK ŞARTNAMESİ (20 Adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün ebatları 50x50x1200 mm olmalı sac kalınlığı min. 2mm olmalıdır
3. Ürün 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır
4. Ürün uzun kenarları açılı olmalı yapıştırma sırasında tam oturma sağlamalıdır
5. Ürüne ait görsel aşağıdaki gibi olup firma tarafından sunulacak numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

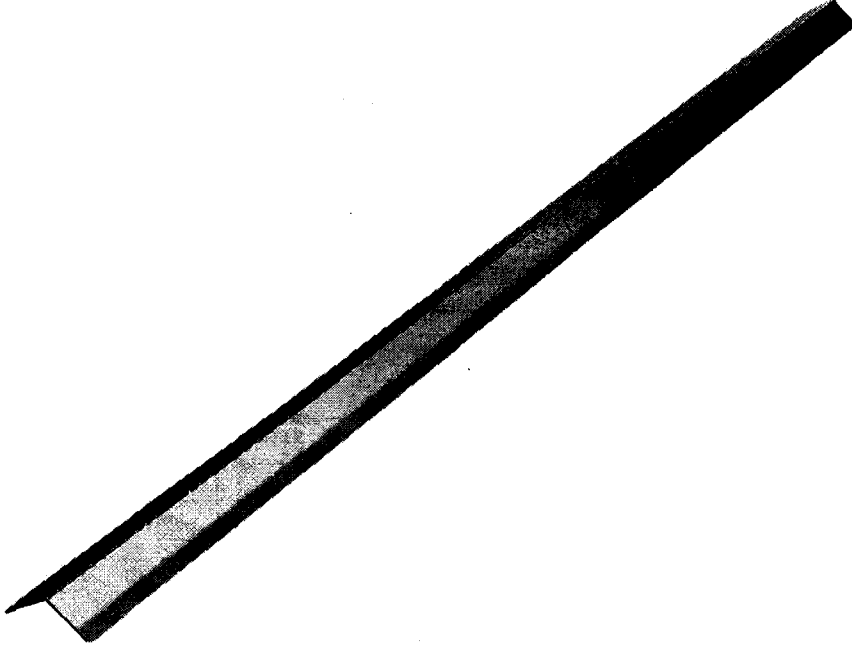


Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSÖY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

A. 3 LÜ GRUP PRİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 ADET)

1. Ürün RSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, TSE işaretlemesi mutlaka ürün üzerinde yer almalıdır
2. Ürün CE deklarasyonuna uygun olmalı ve ürün üzerinde işaretlemesi bulunmalıdır
3. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
4. Çalışma gücü minimum 3500 W olmalıdır
5. Ürün aç kapa anahtarsız olmalıdır
6. Ürün 3 lü grup olmalı ve her priz girişlerinde çocuk koruma bulunmalıdır
7. Ürün şebeke topraklamalı olmalıdır
8. 220V AC 50 Hz şebeke elektriği ile çalışmaya uygun olmalıdır
9. Ürün kablolu ve en az 2 m kablo uzunluğuna sahip olmalıdır
10. Ürün üzerinde montajlı halde bulunan kablo fabrikasyon ve yukarıda belirtilen teknik değerleri taşıyabilecek kesite sahip olmalıdır
11. Ürün duvara monte edilebilir askı aparatlı olmalıdır. Askı aparatı en az 4 noktadan tırnaklı sök-tak özellikte olmalıdır
12. Ürün beyaz renkte olmalı, ürün kablo ucunda bulunan fiş TSE standartlarına uygun ve CE deklarasyonuna uygun olmalı söz konusu akımı taşıyabilecek yapıda olmalıdır
13. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

B. 6 LI GRUP PRİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (30 ADET)

1. Ürün RSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, TSE işaretlemesi mutlaka ürün üzerinde yer almalıdır
2. Ürün CE deklarasyonuna uygun olmalı ve ürün üzerinde işaretlemesi bulunmalıdır
3. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
4. Çalışma gücü minimum 3500 W olmalıdır
5. Ürün aç kapa anahtarsız olmalıdır
6. Ürün 6 lı grup olmalı ve her priz girişlerinde çocuk koruma bulunmalıdır
7. Ürün şebeke topraklamalı olmalıdır
8. 220V AC 50 Hz şebeke elektriği ile çalışmaya uygun olmalıdır
9. Ürün kablolu ve en az 3 m kablo uzunluğuna sahip olmalıdır
10. Ürün üzerinde montajlı halde bulunan kablo fabrikasyon ve yukarıda belirtilen teknik değerleri taşıyabilecek kesite sahip olmalıdır
11. Ürün duvara monte edilebilir askı aparatlı olmalıdır. Askı aparatı en az 4 noktadan tırnaklı sök-tak özellikte olmalıdır
12. Ürün beyaz renkte olmalı, ürün kablo ucunda bulunan fiş TSE standartlarına uygun ve CE deklarasyonuna uygun olmalı söz konusu akımı taşıyabilecek yapıda olmalıdır
13. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

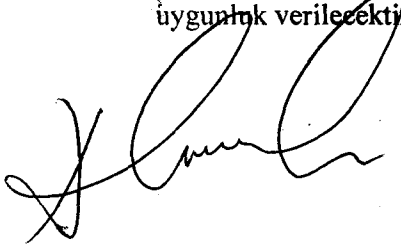

A. SIVA ÜSTÜ METAL SAC PANO TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 Adet)

1. Ürün TSE ve EMO standartlarına göre üretilmiş olmalıdır
2. Ürün siva üstü montaj için kullanıma uygun olmalıdır
3. Ürün en az 1.2 mm dkp sac dan imal edilmiş elektrostatik toz boyalı olmalıdır
4. Ürün 500x600x250 mm ebatlarında olmalıdır
5. Ürün ön yüzde 3 adet faz lambası ve 2 adet mandal buton için açılmış delik bulunmalıdır
6. Ürün kapağı metal kilit mekanizmalı ve kilitlenebilir yapıda olmalıdır
7. Ürün yanlarından duvara montaj yapılabilmesi için panoya kaynaklı ve boyalı askı aparatları bulunmalıdır
8. Ürün alttan ve üstten giriş çıkış için fırçalı açıklıklı olmalıdır
9. Pano ve ön kapak arası topraklama bağlantısı ve ön kapakta kauçuk conta bulunmalıdır
10. Ürün içerisinde kendinden montajlı en az 2 sıra halinde yükseltilmiş sigorta rayı bulunmalı, ön kapak ve sigortalar arası 2. Koruma sac kapak mekanizması bulunmalıdır

B. MANDAL BUTON TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 Adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun ve CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
2. Ürün 1-0-2 kontakları bulunmalıdır
3. Ürün üzerinde 2 adet takılı halde NO anahtar bulunmalıdır
4. Ürün koruma sınıfı en az IP 44 olmalıdır
5. Ürün üzerinde marka model CE ve Amper değerleri mutlaka yer almalıdır
6. Ürün boğaz ölçüsü 22mm olmalıdır
7. Ürün kontakları en az 10 A kadar dayanıklı olmalıdır
8. Buton anahtarsız ve siyah renk olmalıdır
9. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

C. RAY KLEMENS TEKNİK ŞARTNAMESİ (30 Adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE işaretlemesi bulunmalıdır
2. Ürün sigorta rayına montajlanabilir yapıda her iki yüzü kapalı plastik malzemeden imal edilmiş olmalı toplam adet 3 farklı renkten oluşmalıdır
3. Ürün en az 10 luk kablo girişine uygun yapıda, düz veya alyan vida başlıklı olmalıdır
4. Klemens üzerinde marka uygun voltaj değeri, kesit değeri ve CE işaretlemesi yer almalıdır
5. Ürün en az 400V ve 25 A akım taşıma kapasitesine uygun olmalıdır
6. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

D. FAZ LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (3 Adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE işaretlemesi bulunmalıdır
2. Ürün toplamda 3 adet olup her faz için ayrı renk bulunmalıdır
3. Lamba 220V AC şebeke voltajında çalışmalıdır
4. Ürün boğaz ölçüsü 22mm olmalıdır
5. Ürün dkp sac pano montajına uygun olmalıdır
6. Ürün faz nötr bağlantı vidaları düz veya yıldız vidalı olmalıdır

Marmara Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.