

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 5 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

22.09.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **26.09.2022** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **26.09.2022** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ASANSÖR BOY FOTOSELİ	1	ADET				
2	90'LIK PATEN ALIMI	1	ADET				
3	MONOSTABİL ALIMI	4	TAKIM				
4	0,75 TESİSAT KABLOSU	20	METRE				
5	DİJİTAL KABLO	5	METRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

A. ASANSÖR BOY FOTOSEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TSE EN 81-20 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
2. CE deklarasyonuna uygun ve işaretlemeli olmalıdır
3. Ürün ölçüleri 10.2x30x2000 mm olmalı, set (2 li) halinde olmalıdır
4. Ürün üzerinde bulunan hissedici nokta sayısı en az 36 adet olmalıdır
5. Besleme gerilimi 220V 50 Hz için uygun olmalıdır
6. Çıkış kontakları 1 adet NO ve 1 adet NC olmalı ve en az 6A dayanıma sahip olmalıdır
7. Üründe uzun süre çalışmaması durumunda uyku mod özelliği bulunmalı devreye girmelidir
8. Ürün çift taraflı bantla yapıştırmaya uygun ve/veya vidalanabilir yapıda olmalıdır
9. Ürün çalışma mesafesi 0-4000 mm arasında olmalıdır
10. Ürün üzerinde marka ve model etiketlemesi bulunmalıdır
11. Ürün mukavemetli mukavva silindir ambalaj içerisinde hasarsız teslim edilmelidir

B. MONO STABİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TS standartlarına uygun olarak üretilmiş CE deklarasyonuna uygun olmalıdır
2. Ürün çalışma akımı maksimum 1 A olmalıdır
3. Ürün çalışma voltajı 180V DC veya 130V AC olmalıdır
4. Algılama mesafesi 10mm – 25 mm arasında olmalıdır
5. -40 + 120 derece arasında çalışmaya uygun olmalıdır
6. Ürün kasalı ve kasadan mesafe ayarlı olmalıdır
7. Ürün üzerinde marka model ve CE işaretlemesi mutlaka yer almalıdır
8. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

C. ASANSÖR KABİN PATENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün PVC malzemeden imal edilmiş olmalıdır
2. Asansör kabinini ray üzerinde klavuzlamaya uygun olmalıdır
3. 90 lık ölçüde olmalıdır
4. 4 adetten oluşan set halinde olmalıdır
5. Ürün uç taraflarında paten kalıplarına oturabilecek ve hareket sırasında düşmeyecek şekilde çıkıntılar bulunmalıdır
6. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

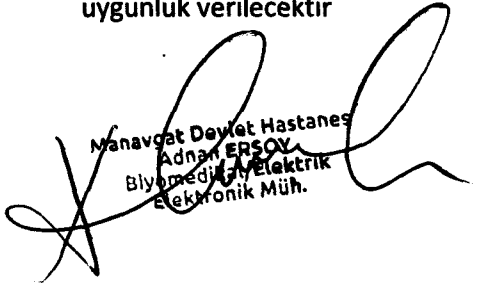
D. 1X0.75 MM KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. 1x0.75 NYAF özellikte olmalıdır
3. Ürün %100 bakırdan üretilmiş olmalıdır
4. Ürün yangına karşı dayanıklı halogen free özellikte olmalıdır

5. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

E. DİJİTAL KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. 13X0.22 tek damar özellikte olmalıdır
3. Ürün %100 bakırdan üretilmiş olmalıdır
4. Ürün yangına karşı dayanıklı halogen free özellikte olmalıdır
5. Ürün DT13 dijital kablo olmalıdır
6. Ürün içerisinde bulunan her kablo farklı renkte olmalıdır
7. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir


Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal Elektrik
Elektronik Müh.