

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 11 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMIMI

14/10/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **18/10/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımmız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **18/10/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTANEMİZ TIBBİ ATIK BİRİMİ SOĞUK HAVA DEPOSU KAPISINA MENTEŞE ALIMI (17 CM)	3	ADET				
2	PLASTİK WC-BANYO GİDER KAPAĞI ALIMI	50	ADET				
3	FLÜORESAN T8(FT8/18 WATT)	250	ADET				
4	FLÜORESAN T8(FT8/36 WATT)	100	ADET				
5	STARTER 4-22 WATT S2	150	ADET				
6	STARTER 4-65 WATT S10	75	ADET				
7	ŞEFFAF SİLİKON	20	ADET				
8	BEYAZ SİLİKON	20	ADET				
9	BÜYÜK BOY ODA KAPI MAYMUNCUK (13 MM)	10	ADET				
10	RUTİL KAYNAK ELEKTROTU (2,50*350MM)(TS EN ISO 2560 A:E42 0 RR12)	4	KUTU				
11	KAYNAK CAMI	5	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:


ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com



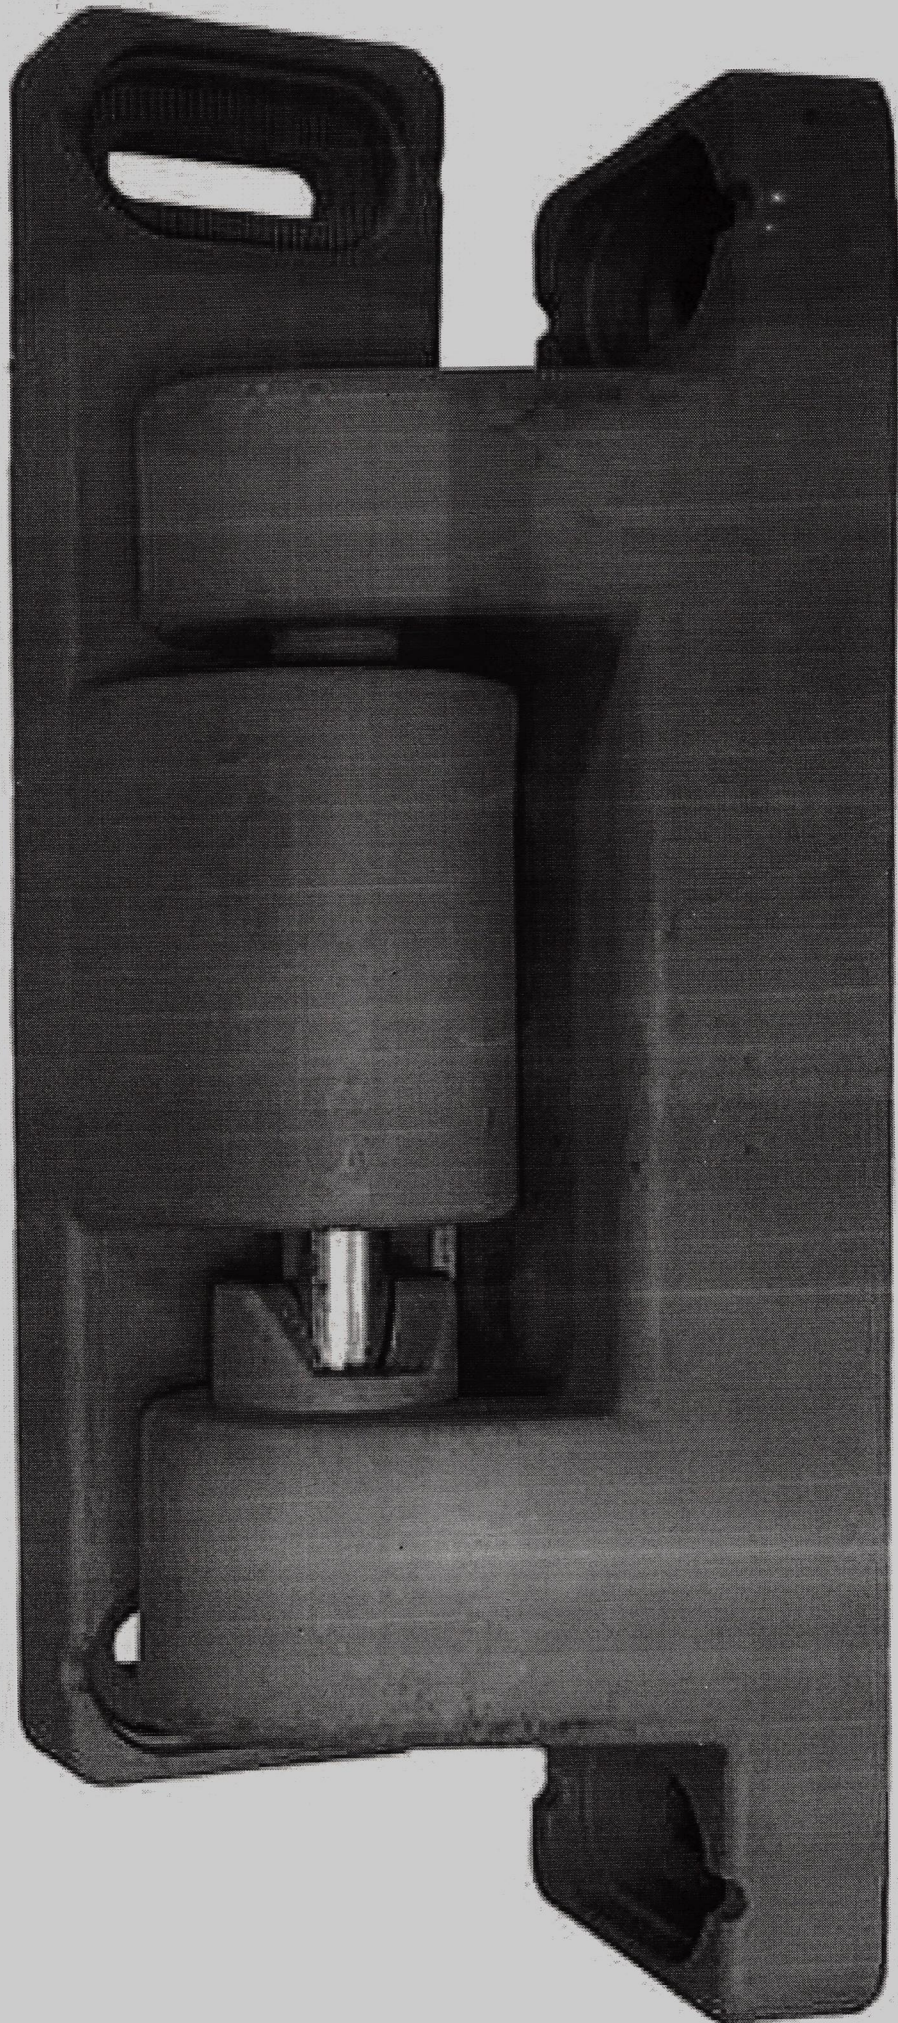











**A. FLÜORESAN T8 TEKNİK ŞARTNAMESİ (250 ADET)**

1. Ürün TSE EN 61195 ve EN 60081 standartlarına ve CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Flüoresan TL – D 18 watt olmalıdır
3. 600 mm uzunlukta olmalıdır
4. Ampul tipi T8, duy tipi G13 olmalıdır
5. Renk sıcaklığı en az 9000K olmalıdır
6. Işık rengi kar beyazı olmalıdır
7. Aydınlatma akısı min 1000 lümen olmalıdır
8. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

**B. FLÜORESAN T8 TEKNİK ŞARTNAMESİ (100 ADET)**

1. Ürün TSE EN 61195 ve EN 60081 standartlarına ve CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Flüoresan FT8 / 36 watt olmalıdır
3. 1200 mm uzunlukta olmalıdır
4. Ampul tipi T8, duy tipi G13 olmalıdır
5. Renk sıcaklığı en az 12000K olmalıdır
6. Işık rengi kar beyazı olmalıdır
7. Aydınlatma akısı min 2500 lümen olmalıdır
8. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

**C. STARTER 4-22 WATT S2TEKNİK ŞARTNAMESİ (150 ADET)**

1. Ürün TSE EN 61195 ve EN 60081 standartlarına ve CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Starter 4-6-8-15-18-22 watt ürünleri çalıştırmaya uygun olmalıdır
3. S2 model olmalıdır
4. Tekli ürünleri 110-130 volt seri ürünleri 220-240 volt arasında beslemeye uygun yapıda olmalıdır
5. Ürün CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalı ve ürün üzerinde işaretlemesi bulunmalıdır
6. Ürün ENEC belgeli olmalıdır
7. Ürün 25 adetlik kutularda ambalajlanmış olmalıdır

**D. STARTER 4-65 WATT S10 TEKNİK ŞARTNAMESİ (75 ADET)**


1. Ürün TSE EN 61195 ve EN 60081 standartlarına ve CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Starter 4-6-8-15-18-22-36-40-65 watt ürünleri çalıştırmaya uygun olmalıdır
3. S2 model olmalıdır
4. Tekli ürünleri 220-240 volt arasında beslemeye uygun yapıda olmalıdır
5. Ürün CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalı ve ürün üzerinde işaretlemesi bulunmalıdır
6. Ürün ENEC belgeli olmalıdır
7. Ürün 25 adetlik kutularda ambalajlanmış olmalıdır

#### E. ŞEFFAF SİLİKON TEKNİK ŞARTNAMESİ (20 ADET)

1. Ürün polisiloksan (asetat sistem ) esaslı olmalıdır
2. Antibakteriyel özellikte, nemle kürleşen tek komponentli olmalıdır
3. En az 280 ml silindirik kuturlarda ve şeffaf renkli olmalıdır
4. Yoğunluk 0,91 - 1 gr/ml, kabuk bağlama süresi maksimum 15 - 20 dakika, sıcaklık dayanımı -30 °C ile 120 °C arasında olmalıdır
5. Cam, doğrama, metal, fayans, PVC ve çalışan yapı elemanlarının dolgu ve yapıştırılmasında, çatlakların ve derzlerin dolgularında, yalıtımında ve tamirinde, kullanıma uygun olmalıdır
6. Ürünler kanülleriyle beraber teslim edilmelidir
7. Ürünlerin üretim tarihleri güncel tarih itibariyle maksimum 3 ay öncesine ait olmalıdır.
8. Ürüne ait numune veya katalog teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

#### F. BEYAZ SİLİKON TEKNİK ŞARTNAMESİ (20 ADET)

1. Ürün polisiloksan (asetat sistem ) esaslı olmalıdır
2. Antibakteriyel özellikte, nemle kürleşen tek komponentli olmalıdır
3. En az 280 ml silindirik kuturlarda ve beyaz renkli olmalıdır
4. Yoğunluk 0,91 - 1 gr/ml, kabuk bağlama süresi maksimum 15 - 20 dakika, sıcaklık dayanımı -30 °C ile 120 °C arasında olmalıdır
5. Cam, doğrama, metal, fayans, PVC ve çalışan yapı elemanlarının dolgu ve yapıştırılmasında, çatlakların ve derzlerin dolgularında, yalıtımında ve tamirinde, kullanıma uygun olmalıdır
6. Ürünler kanülleriyle beraber teslim edilmelidir
7. Ürünlerin üretim tarihleri güncel tarih itibariyle maksimum 3 ay öncesine ait olmalıdır.
8. Ürüne ait numune veya katalog teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

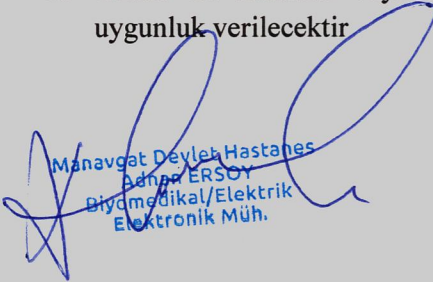  
Manavgat Devlet Hastanesi  
Adnan ERSOY  
Biyomedikal/Elektrik  
Elektronik Müh.