



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01
KONU: 1 KALEM YENİLEME HİZMETİ ALIMI

12.09.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **15.09.2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususuna;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhalede hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
 - 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 - 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **15.09.2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK KOMPOZİT HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY PLAKASI YENİLEME İŞİ (İŞÇİLİK VE MONTAJ DAHİL)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun
ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

KOMPOZİT HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY PLAKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

KONU: Manavgat Devlet Hastanesi A Blok girişinde bulunan güzergahta mevcut haldeki toplam 90 adet kompozit hissedilebilir zemin plakalarının sökülmesi, zeminin temizlenmesi ve yerine asgari aşağıdaki özellikleri belirtilen yeni plakaların uygulanması iş/işlemlerini kapsar.

GENEL ÖZELLİKLER:

- Firma yapılacak olan işlemleri teknik servis nezaretinde yapmalıdır
- Firma işlem yapılacak alanın aktif olarak kullanılması nedeniyle teknik servis nezaretinde mesai saatleri sonrası işlem yapılmalıdır.
- Mevcutta bulunan plakalar tamamen demonte edilmeli ve zemin tüm harici malzemelerden temizlenmelidir.
- Temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra yeni plakalar uygun yapıştırıcılarla yeni plakalar monte edilmelidir.
- Plaka uygulama sonrası temizlik işlemleri firma tarafından yapılmalıdır.
- Renk atması, soyulma ve zemin yapışkanının sökülmesi gibi durumlara karşı ürün en az 24 ay süre ile garanti kapsamında olmalıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş CE deklarasyonuna uygun olmalıdır.
- Ürün 40*40*8 mm ebatlarında olmalıdır
- Ürün rengi sarı olmalıdır.
- Ürün sertliği 85 olmalıdır.
- Ürün TPU esnek malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Güneş ışınları UV ışıktan etkilenmez yapıda kimyasal alkali ve asitlere karşı dayanıklı olmalı, renk atmaz yapıda olmalıdır.
- Kaymaz, kokmaz ve leke tutmaz özellikte olmalıdır.
- Engellilere yön bulmada kolaylık sağlamalıdır.
- -20 +60 derece arası kullanıma uygun olmalıdır.
- Ağırlık 550 gr/adet +-50 gr olmalıdır.
- Ürün yüzeyi kaymayı engeller yapıda olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

40X40CM KOMPOZİT HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY

40x40x0,4 cm ölçülerindedir.


SMC malzemeden üretilmiştir.

Ürün üzerine kurum adı eklenerek üretim yapılabilir.

Ağırlığı 1,20 kg'dır

1) Kılavuz Yüzey

Üzerinde 6 adet paralel çubuk bulunmaktadır.

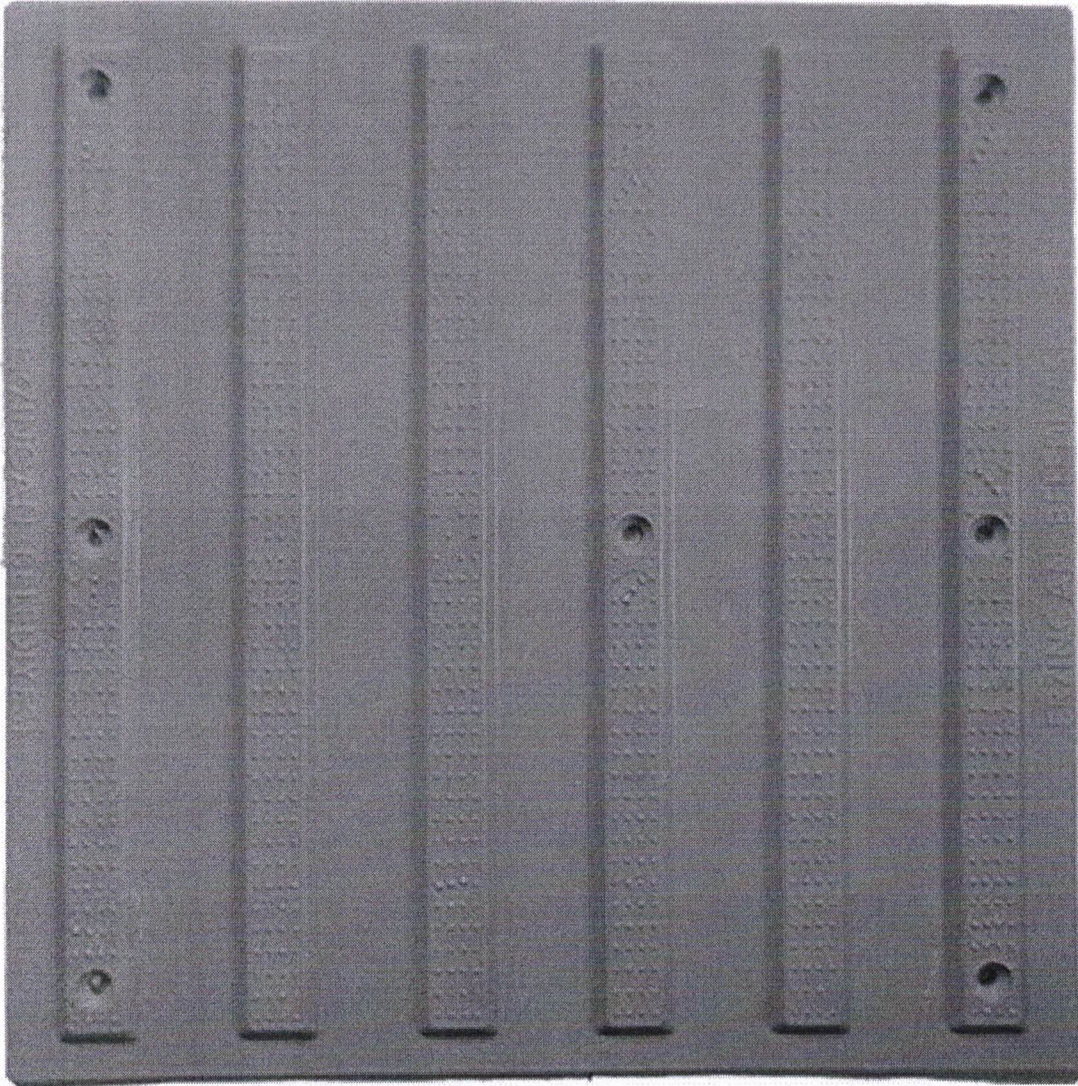

2) Uyarıcı Yüzey

Paralel dizilimli 7×7, 49 adet kubbe bulunmaktadır.

