



20/09/2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 25/09/2023 saat 09:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğini yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekkerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8 Doğrudan Temin usulu alın yapılacaktır BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlaka 25/09/2023 tarihi saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye atıldığı kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TERLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	PERLATÖR ALIMI	600	ADET			
2	3 LÜ GRUP PRİZ ŞEBEKE	50	ADET			
3	3 LÜ GRUP PRİZ UPS	25	ADET			
4	4 LÜ GRUP PRİZ ŞEBEKE	50	ADET			
5	4 LÜ GRUP PRİZ UPS	25	ADET			
6	YATAY BAŞLIKLİ ŞEBEKE FİŞ	10	ADET			
7	YATAY BAŞLIKLİ UPS FİŞ	50	ADET			
8	ALIN LAMBASI	10	ADET			
9	3*35+16 MM NY Y BAKIR YERALTİ KABLOSU	70	METR E			
10	50'LİK PVC KÖR TAPA (PİS SU)	50	ADET			
11	70'LİK PVC KÖR TAPA (PİS SU)	30	ADET			
12	100'LÜK PVC KÖR TAPA (PİS SU)	30	ADET			
13	20'LİK PPRC KÖR TAPA (TEMİZ SU)	50	ADET			
14	25'LİK PPRC KÖR TAPA (TEMİZ SU)	30	ADET			
15	40'LİK PPRC KÖR TAPA (TEMİZ SU)	20	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
 BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFLINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFLINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
Bu alana kaşe-imza alan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

PERLATÖR ŞARTNAME

1. Ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır
2. Paslanmaz çelik somun malzemedен, plastik iç malzemedен üretilmiş olmalıdır.
3. Kireçlenmeye ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
5. 20mm ağız çapı, 14mm yükseklik ölçülerinde olmalıdır.
6. Aktif karbon absorbe özelliğı ile artıma özelliğı de olmalıdır.
7. Su tesisatında tasarruf kullanıma uygun olmalıdır.
8. Ürüne ait numune hastane teknik servis Doğan Şahin tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmış KURT
Teknik Birim Sorumlusu

ÜÇLÜ-DÖRTLÜ PRİZ VE FİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. 3 LÜ GRUP PRİZ ŞEBEKE TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 ADET)

1. Grup priz 3 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün şebeke fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün max çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır
9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açığa sahip olmalıdır
11. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

B. 3 LÜ GRUP PRİZ UPS TEKNİK ŞARTNAMESİ (25 ADET)

1. Grup priz 3 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün UPS fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün max çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır
9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açığa sahip olmalıdır
11. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

C. 4 LÜ GRUP PRİZ ŞEBEKE TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 ADET)

1. Grup priz 4 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün şebeke fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün max çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır

Abdullah GRIK

Manavgat Devlet Hastanesi
Dermatoloji
Teknik Birim Sorumlusu

9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açıya sahip olmalıdır
11. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

D. 4 LÜ GRUP PRİZ UPS TEKNİK ŞARTNAMESİ (25 ADET)

1. Grup priz 4 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün şebeke fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün max çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır
9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açıya sahip olmalıdır
11. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

E. YATAY BAŞLIKLİ ŞEBEKE FİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ (100 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, TSE işaretleme mutlakla ürün üzerinde yer almalıdır.
2. Ürün CE deklarasyonuna uygun olmalı ve ürün üzerinde işaretleme bulunmalıdır.
3. Ürün anma akımı 16A olmalıdır.
4. Çalışma gücü minimum 3500 W olmalıdır.
5. Ürün şebeke topraklamalı olmalıdır.
6. 220V AC 50 Hz şebeke elektriği ile çalışmaya uygun olmalıdır.
7. Ürün beyaz renkte olmalıdır.
8. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Abdullah ÇIRIK

Manavgat Devlet Hastanesi
Bünyesinde
Teknik Birim Sorumlusu

F. YATAY BAŞLIKLİ UPS FİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, TSE işaretleme mutlakla ürün üzerinde yer almalıdır.
2. Ürün CE deklarasyonuna uygun olmalı ve ürün üzerinde işaretleme bulunmalıdır.
3. Ürün anma akımı 16A olmalıdır.
4. Çalışma gücü minimum 3500 W olmalıdır.
5. Ürün şebeke topraklamalı olmalıdır.
6. 220V AC 50 Hz şebeke elektriği ile çalışmaya uygun olmalıdır.
7. Ürün beyaz renkte olmalıdır.
8. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Abdullah CILIK

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Birim Sorumlusu

ALIN LAMBASI (10 adet)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Akıllı devre kontrolü, Teleskopik Zoom, 4 mod özellikleri olmalıdır.
- 2) Aero sınıfı alüminyum alaşımdan yapılmış olmalıdır.
- 3) Kafa bandı, başın büyüklüğüne göre ayarlanabilir olmalı rahat takıp çıkarılabilir olmalıdır.
- 4) Kafa 100 derecelik aydınlatma açısını ayarlanabilir olmalıdır.
- 5) İki kademeli ışık kaynağı (100 Lümen ve 216 Lümen) olmalıdır.
- 6) 100 Lümen Çalışma süresi en az 12 saat 12 dakika olmalıdır.
- 7) 216 Lümen Çalışma süresi en az 5 saat 8 dakika olmalıdır.
- 8) Şarj edilebilir li-on bataryalı olmalıdır.
- 9) Petrol ve gaz alanları, maden sahaları, yangın söndürme, elyaf alanları ve diğer tehlikeli alanlar için uygun olmalıdır.
- 10) ATEX Anti-Patlayıcı özellik; kıvılcım çıkarmaz, patlayıcı gaz bulunan ortamlarda kullanılabilir olmalıdır.
- 11) Işık Mesafesi: 100 Metre olmalıdır.
- 12) -20°C / +40°C sıcaklığı dayanıklı olmalıdır.
- 13) Ürünün TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 14) Ürünün numune kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

Abdullah GİRİK

Manavgat Devlet Hastanesi
Dünyuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

3*35+16 MM NYY BAKIR YERALTI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

Teknik Veriler

Tip: YVV-U, YVV-R (TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC (BS)

Standartlar: TS IEC 60502-1, VDE 0276


Yapısı: Bakır iletken, PVC izole, PVC Dolgu, PVC dış kılıf

Maks. çalışma sıcaklığı 70°C

Maks. kısa devre sıcaklığı $\leq 300 \text{ mm}^2$ için 160°C $>300 \text{ mm}^2$ için 140°C

Minimum bükülme yarı çapı 12*D D: Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler		
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri	20 °C 'de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi	
					Toprakta (A)	Havada (A)
mm ²	mm	kg/km	mm	ohm/km		
3x35/16 mm	26,5	1700	150	0,524	159	125

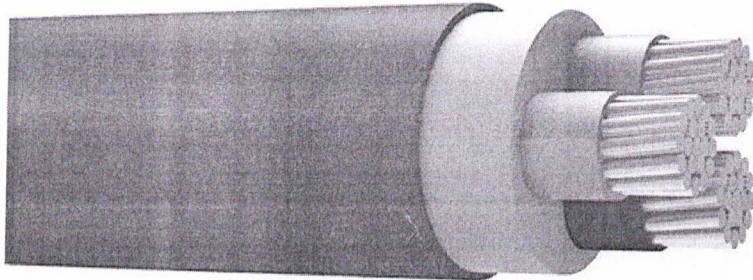

Manavgat Devlet Hastanesi
Dünyuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan KANAGIRBAŞ
İnşaat Teknikeri