

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMIMI

25/10/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 27/10/2022 saat 14:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 27/10/2022 tarihinde saat 14:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PAKO ŞALTER ALIMIMI	1	ADET				
2	TERMİK MANYETİK ŞALTER ALIMIMI	2	ADET				
3	TEKSAN MARKA TJ693PE MODEL JENERATÖR İÇİN RADYATÖR PETEĞİ ALIMIMI	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

A. PAKO ŞALTER TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 ADET)

1. Ürün TSE EN 60947-3 ve DIN EN ISO 9001:2008 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün CE deklarasyonuna uygun olmalı ve işaretlemesi mutlaka bulunmalıdır
3. Ürün 5 fazlı nötr kesmeli aç kapa (0-1) özellikli olmalıdır
4. Ürün kilitlenebilir özellikte olmalıdır
5. Ürün girişi Ue 400V ve ürün kapasitesi min 63A olmalıdır
6. Ürün silindirik yön uzunluğu max 100 mm ön çerçeve kenar uzunlukları max 90mm olmalıdır
7. Ürün ön yüzünde 0 ve 1 değerleri şalterin konumuna göre görselde işaretli olmalıdır

B. TERMİK MANYETİK ŞALTER TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)

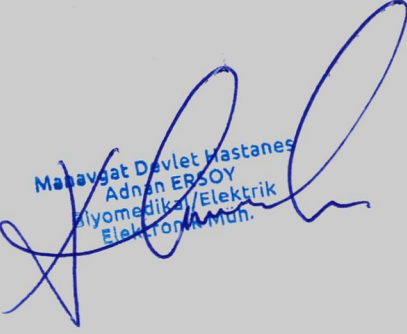
1. Ürün TSE EN 60947-2 ve DIN EN ISO 9001:2008 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün CE deklarasyonuna uygun olmalı ve işaretlemesi mutlaka bulunmalıdır
3. Ürün termik manyetik şalter olmalı 3p kutuplu nötr kesmesiz olmalıdır
4. Ürün Ue 220-650V 50-60 Hz In 63A olmalıdır
5. Uimp minimum 8kV Ui minimum 800V olmalıdır
6. Ürün ayarlanabilir termikli olmalı, trip test butonu bulunmalıdır
7. Ürün ölçüleri maksimum 140x85 mm yükseklik 85mm olmalıdır
8. Ürün üzerinde montaj vidaları bulunmalıdır
9. Ürüne ait numune yada katalog teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Handwritten signature

Alex AG.1603
İng. Ak.

JENERATÖR RADYATÖR PETEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Petekler Teksan Marka, TJ693PE model, U5306B motor seri numaralı 693 kVA gücündeki dizel jeneratörde bulunan radyatöre uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün set halinde (2 adet) olmalıdır
3. 127x63 cm ölçülerinde sık sıra iş makinası radyatör peteği olmalıdır
4. TSE standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır
5. Ürün söz konusu makinaya uygun olarak tasarlanmış orijinal olmalı, tam yük kapasitesinde motor sıcaklığını stabil tutabilecek kapasitede üretilmiş olmalıdır
6. Ürün fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır


Mamak Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Miyomedika/Elektrik
Elektronik Müh.