



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: :98177073 / 934.01

223

KONU: 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

30.01.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **2.02.2023** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **2.02.2023** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	2.7 MM MİL YATAĞI OLAN P206 SERİSİ C RULMAN YATAĞI ALIM (6 ADET)	3	TAKIM				
2	ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖLÇÜLERDE IZGARA ALINMASI	1	ADET				
3	LED PANEL ADAPTÖRÜ ALIM	10	ADET				
4	R407C KLİMA GAZI ALIM	10	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BÜ BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

EMAR GİRİŞİ ÖNÜ MERDİVEN ÜSTÜNE IZGARA YAPIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Yerinde keşfi yapılarak Hastanemiz EMAR girişindeki merdiven üstüne 5.mt uzunluğunda,30cm genişliğinde,15 cm derinliğinde mevcut yer karosu, diğer karolara zarar vermeden kesilerek , üstüne ızgara konulması gerekmektedir. Toplanan suyun akışı sağlanacaktır. Diğer karolara verilebilecek olası zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Malzeme,montaj,işçilik dahil fiyat verilecek.
- Her türlü çıkan molozların bertaraf edilmesi yükleniciye ait olacak.


MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Alev Kocan DEMİRCİOĞU
İşletme Birim Başkanı


Rasim DEMİRCİOĞU
Teh. Sor. Sor.

LED PANEL ADAPTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Luzzi marka led panel lambaya uygun XY020040 model, Input:220-240 v output:270mA 23-25v özelliklerinde olmalıdır.
- Gelen malzemenin uygunluğunu teknik servis verecektir.

Alex Ağırbaş
İnş. tek.
[Signature]

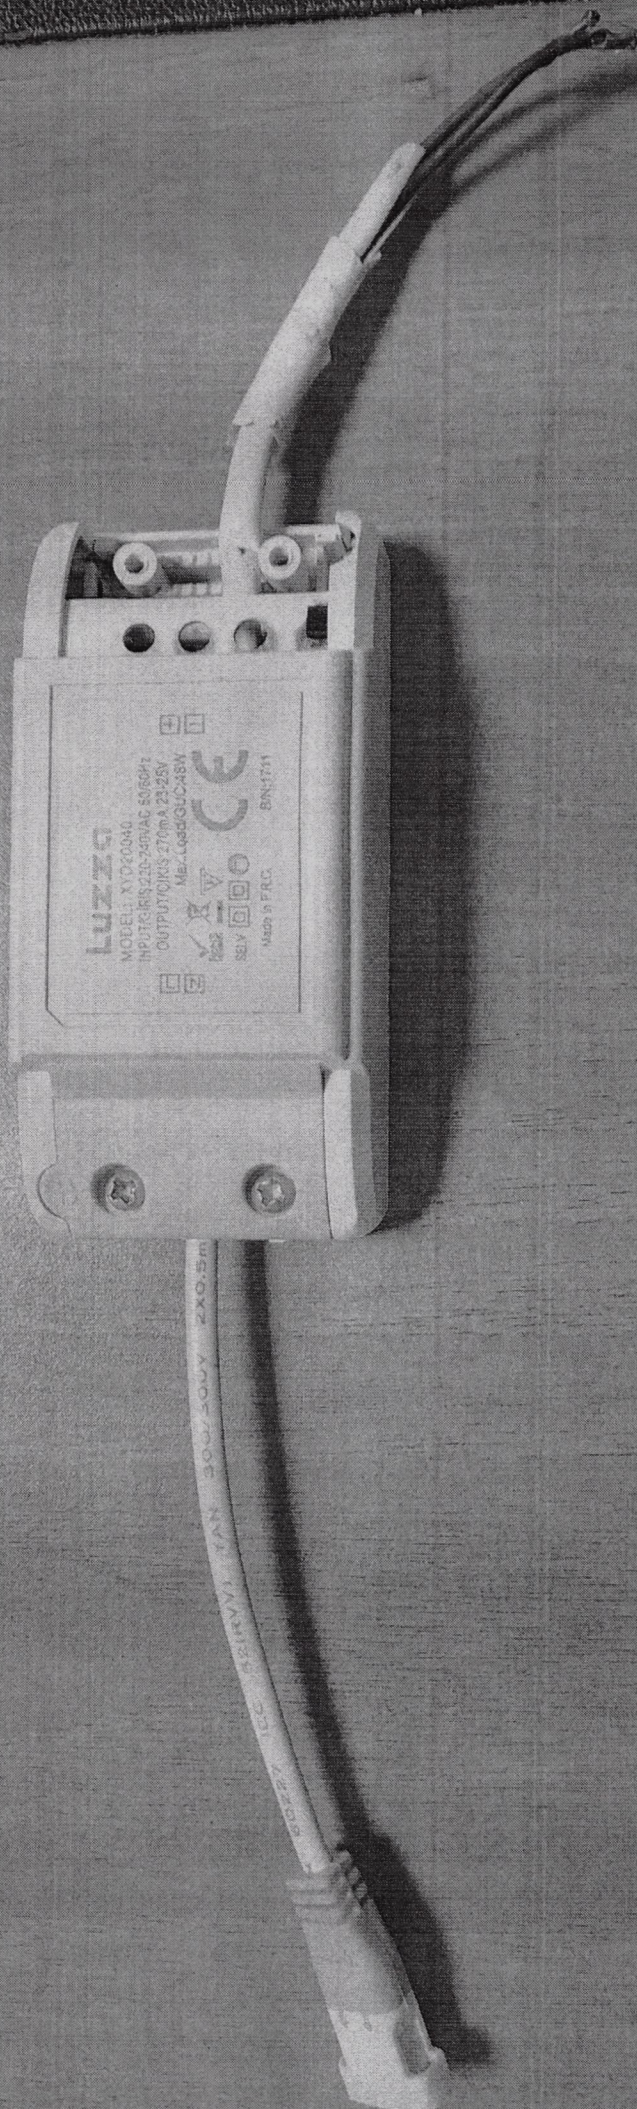


LUZZO
MODEL: XYC00040
INPUT: 100-240VAC 50/60Hz
OUTPUT: 5VDC 270mA 1.35W
ME: L00801C48M
CE
SEV
MADE IN P.R.C.
BN1711

300V 500V 2X0.56
TAN 300V 500V 2X0.56

R407 C KLİMA GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 ADET)

1. Soğutucu akışkanlığı R 407 C özellikte olmalıdır
2. Karışım oranı %23 R32 %25 R15 + %52 R134A gazı karışımından oluşmalıdır
3. Dolu tüp ağırlığı 11,35 kg olmalıdır
4. Vidalı tip kompresöre ve dikey tip kompresörde kullanıma uygun olmalıdır
5. Basınçlı sıvılaştırılmış H280 gaz sınıfında yer almalıdır
6. Renksiz ve eter kokulu olmalıdır
7. Gaz erime /donma noktası -43,9 derece olmalıdır
8. 25 derece de buhar basıncı 1174 olmalıdır
9. A1 güvenlik grubunda yer almalıdır
10. Ürün vanaları sızdırmaz hasarsız olmalı, ambalajlı markalı olmalıdır
11. Ürün hastane ilgili deposuna teslim olmalıdır

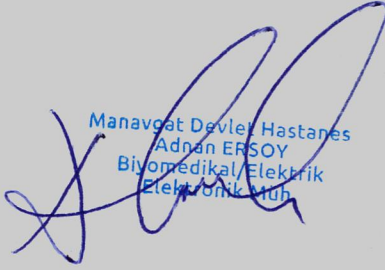
Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.