



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

27/09/2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **02/10/2023** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğini yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8 Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlaka **02/10/2023** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Ahmet DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	ECZANE GİRİŞİ İÇİN YATAR KİLİTLİ DELİNATÖR DUBASI (75 CM) ALIM	25	ADET			
2	METAL DİKDÖRTGEN BANYO GİDER KAPAĞI ALIM (NUMUNELİ)	25	ADET			
3	ALARKO CARRIER CHİLLER MERKEZİ SOĞUTMA GRUBUNA ISI SENSÖRÜ ALIM	2	ADET			
4	ENGELLİ İÇ KASET DÜĞME BUTONLARI (-1,0,1,2,3)	5	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ECZANE GİRİŞİ İÇİN YATAR KİLİTLİ DELİNATÖR DUBASI
ŞARTNAMESİ

A. ECZANE GİRİŞİ İÇİN YATAR KİLİTLİ DELİNATÖR DUBASI (75cm)

1. Araç park ihlalini engellemek amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sarı renkte olmalı ve üzerinde görsel uyarı performansı olmalıdır.
3. Malzeme 40x60 Profil malzemedен olmalıdır.
4. Zemine 4 taraftan montaj edilebilir olmalıdır.
5. Darbelere ve hava koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Yatar kalkar özellikte olmalıdır.
7. Kilit sistemi olmalıdır.
8. 12x12x75 cm ölçülerinde 2cm kalınlıkta olmalıdır.
9. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TANAGIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmus KURT
Teknik Birim Sorumlusu

ISI SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (PT 100) (2 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün ± 0.1 hassasiyetle ölçüm yapabilme kapasitesine sahip olmalıdır
3. En az 0-100 derece arasında hassas ölçüm yapabilmelidir
4. Prop paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır
5. Prop uzunluğu min 4 cm olmalıdır
6. Plastik kılıflı ve en az 1 m kablo uzunluğuna sahip olmalıdır
7. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır
8. Ürün teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir



Manavgat Devlet Hastanesi
Durmış KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Abdullah CİRK
EAK

DİKDÖRTGEN BANYO GİDER KAPAĞI ŞARTNAME

A. METAL DİKDÖRTGEN BANYO GİDER KAPAĞI (25 adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır
2. Duş alımında yabancı maddelerin gidere gitmesini engellemelidir.
3. Ürün 6cm x 39cm ölçülerinde olmalıdır.
4. Ürün kullanım amacına uygun materyal da olmalıdır.
5. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

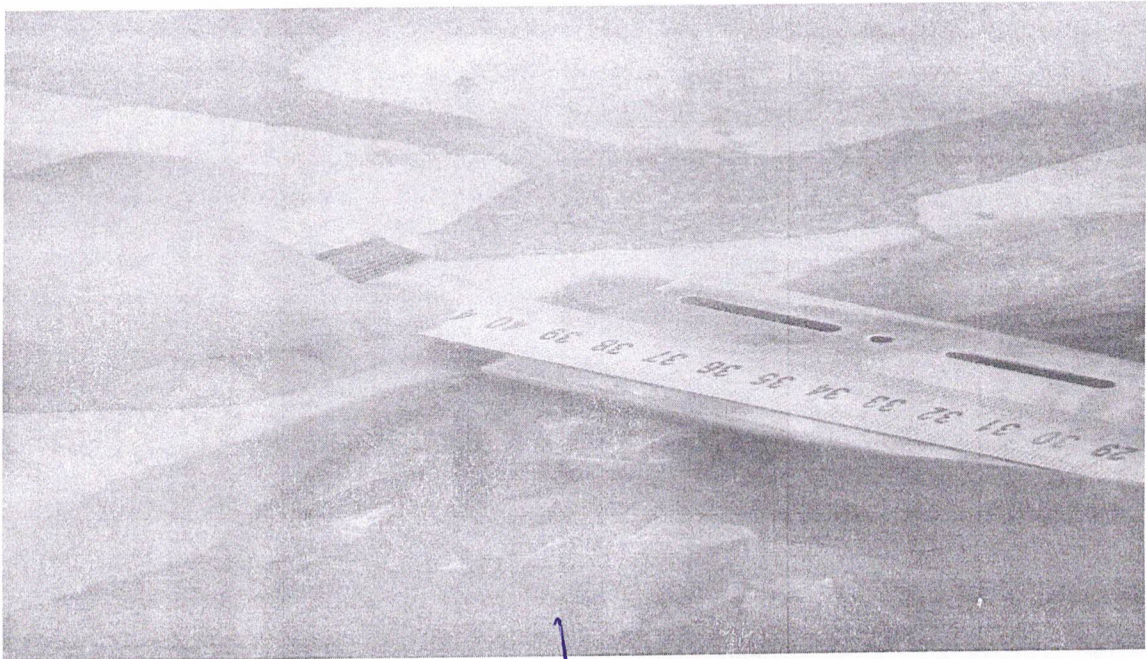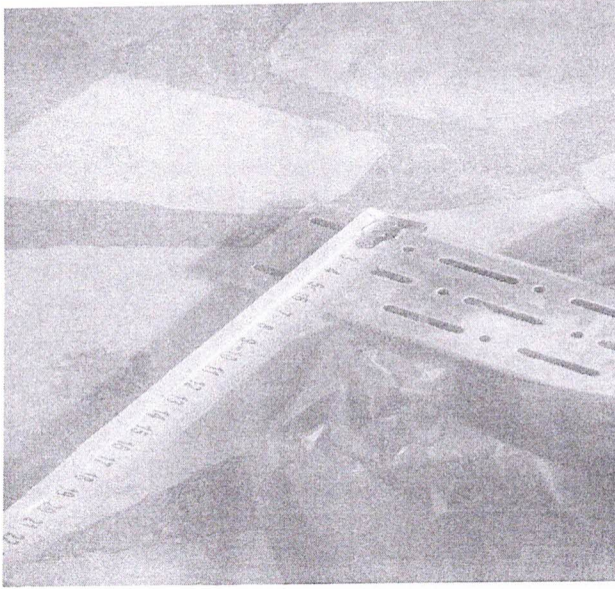

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu


Döğen SAHİN
S.K. Tek. Tek.

AMELİYATHANE ASANSÖRÜ
ENGELLİ İÇ KASET BUTON DÜĞMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1) Ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 2) Kaset kablolu, işlemcili ve sesli uyarılı özellikte olmalıdır
- 3) Ürün 30V gücünde olmalıdır.
- 4) DC/AC özelliğine sahip olmalıdır.
- 5) 5li valter takım olmalıdır. (-1, 0, 1, 2, 3 katlar için)
- 6) Ürün engelli standardına uygun tek butonlu ve buton kabartmalı olmalıdır
- 7) Kaset ekranlı olmalı ve asansörün bulunduğu kat net olarak gözlemlenebilmelidir
- 8) kaseti dış plakası 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır
- 9) Ürünün numune kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

Yanavgat Devlet Hastanesi
Durmış KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Abdullah CİRİK
Elek. Tek.

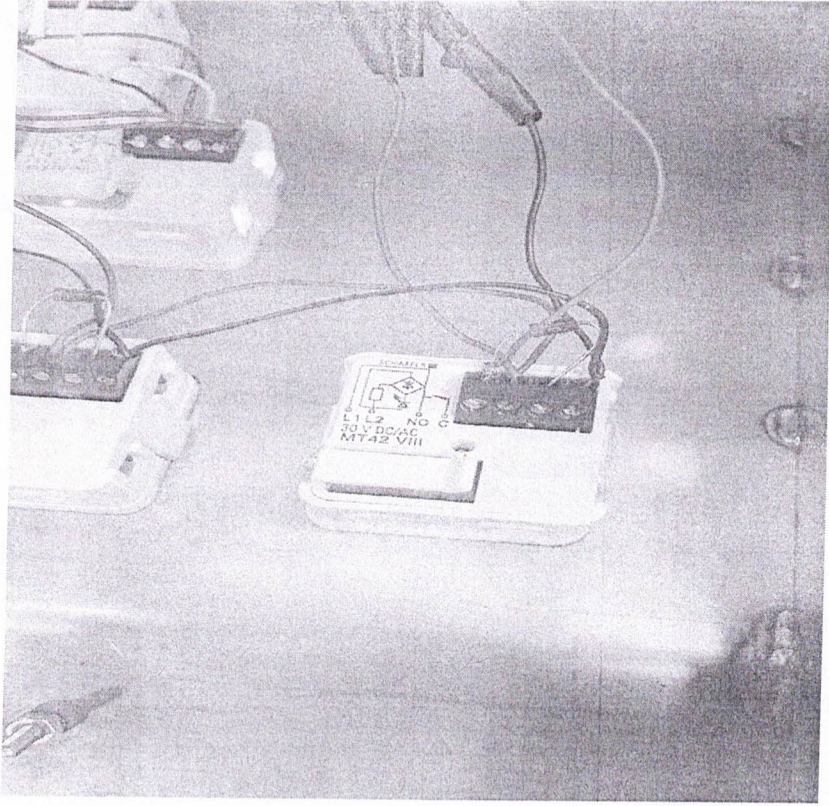

Şekil:1 (Düğme Aksı)



Şekil:21 (Düğme)

Abdullah CİRİK
~~Abdullah CİRİK~~

Manavgat Devlet Hastanesi
Dürmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu