

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

2363

KONU: 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

07/12/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **09/12/2022** saat **11:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 0- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **09/12/2022** tarihinde saat **11:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

| S.NO | MALZEMENİN ADI | MİKTARI | BİRİMİ | SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME | MARKA / MODEL / U.B.B KODU | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|--------------|------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 3*2,5 NVY (NYM) KABLO ALIM | 300 | METR E | | | | |
| 2 | KUTU PROFİL ALIM | 4 | ADET | | | | |
| 3 | NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ ALIM | 4 | ADET | | | | |
| 4 | PVC KAPI KİLİDİ | 2 | ADET | | | | |
| GENEL TOPLAM | | | | | | | |

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA


TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

A. 3x2,5 MM NVV (NYM) KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ (300 METRE)

1. Standartları TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 olmalıdır.
2. Yapısı fleksibl bakır iletken, PVC izole olmalıdır.
3. Hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında kullanıma uygun olmalıdır.
4. Çalışma sıcaklık dayanımı min 70 °C, Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C olmalıdır.
5. Nominal kesit 2.5 mm² olmalıdır.
6. Dış çap yaklaşık 10.5 mm olmalıdır.
7. Net ağırlık yaklaşık kg/km de 175 olmalıdır.
8. Standart uzunluk 100 metre olmalıdır.
9. 20 °C' de İletken DC Direnci (Maks.) ohm/km'de 7.41 olmalıdır.
10. Akım Taşıma Kapasitesi Boruda en az (A) 20 amper olmalıdır.
11. Akım Taşıma Kapasitesi Havada en az (A) 30 amper olmalıdır.
12. Test Gerilimi(AC): 2kV - 2.5kV olmalıdır.
13. Serim sıcaklığı min: -20°C olmalıdır.
14. Bükülgen bakır iletken olmalıdır.
15. Anma gerilimi 300/500 Volt olmalıdır.
16. Numune hastane teknik servisi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

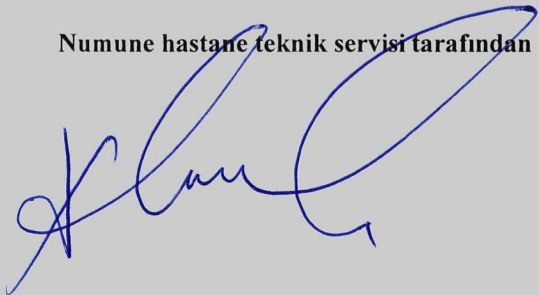

B. KUTU PROFİL TEKNİK ŞARTNAMESİ (4 ADET)

1. Ürün EN 10305-5, 10219, ve TS 5317 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün 40x40x2mm ebatlarında ve 6000mm uzunluğunda olmalıdır
3. Ürün paslanmaya karşı boyalı olmalıdır
4. Kutu profil minimum 2.3kg/m ağırlığa sahip olmalıdır
5. Ürünler hasarsız ve hastane ilgili depo teslimi olmalıdır

C. NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4 ADET)

1. Ürün TS 708 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün 8mm çapında ve nervürlü yapıda olmalıdır
3. 3 metrelik boylar halinde ve hasarsız şekilde olmalıdır
4. Ürünler hastanenin ilgili deposuna teslim olmalıdır
5. Ürün minimum 0.395 kg/m ağırlığa sahip olmalıdır



PVC KAPI KİLİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pimapen kapıya montaja uygun montaja olacaktır.
2. 4 x 19 cm en boy 1,5 cm kalınlığında olacaktır
3. Ürün teslim yeri hastanemiz Ayniyat tüketim depodur.
4. Ürünün muayene kabul komisyonu tarafından deęerlendirmesi yapılarak kabulü yapılacak olup, hastane idaresi bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir.

Alev Nazan TAN AĞIRBAŞ
İnşaat Teknikeri


Kadir DEMİRTAŞ
Teknik Servis Sor.