



SAYI : 98177073 / 934.01 2929
KONU : 9 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

21/11/2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 22/11/2023 saat 10:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8 Doğrudan Temin usulü alın yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlaka 22/11/2023 tarihi saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

Yalçın AYMAK
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	TRAFÖ KOMPANZASYON PANOSU İÇİN 60 KVAR KONTAKTÖR ALIM	1	ADET			
2	1*50MM2 NYAF KABLO	1	METRE			
3	1*35MM2 NYAF KABLO	1	METRE			
4	1*50MM2 PAPUÇ	1	KUTU			
5	1*35MM2 PAPUÇ	1	KUTU			
6	125 AMPER NH00 BİÇAKLI SİGORTA	1	ADET			
7	3*1,5 MM TTR KABLO(ÇOK DAMARLI)	400	METRE			
8	ASMA DUY	30	ADET			
9	12/24 V 5A REDRESÖR AKÜ ŞARJ CİHAZI	2	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>


BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
	Bu alana kaşe-izma atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.	

A. 3x1,5MM TTR ÇOK DAMARLI KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3x1,5 mm TTR Kablo
2. Çok Damarlı Tesisat Kablosu
3. 400 metre
4. Dış Yapısı: PCV İzoleli
5. İç Yapısı: 3 adet 1,5 mm Bakır iletken
6. Çalışma sıcaklığı: Max. 70 Derece
7. Standartlar: TS 9760, VDE 0281, BS 6500, IEC 227
8. Ürün kalite belgelerine sahiptir
9. Numune hastane teknik servisi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

60 KVAR 1NA+2NK KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ

Ana Kategori	Şalt
Alt Kategori	Kontaktör
Marka	Schneider Electric
Tam Ürün Kodu	LC1DVK12M7
Ürün ya da Bileşen Tipi	Kapasitör görevli kontaktör
Kontaktör Uygulaması	Güç faktörü düzeltme
Kutup Açıklaması	3P
Kutup Kontak Düzenleme	3 NA
Kontrol Devresi Tipi	AC 50/60 Hz
Kontrol Devresi Gerilimi	220 V AC 50/60 Hz
Montaj Desteği	Plaka-Ray
Yükseklik	180 mm
Genişlik	85 mm
Derinlik	154 mm
Ürün Ağırlığı	1,65 kg

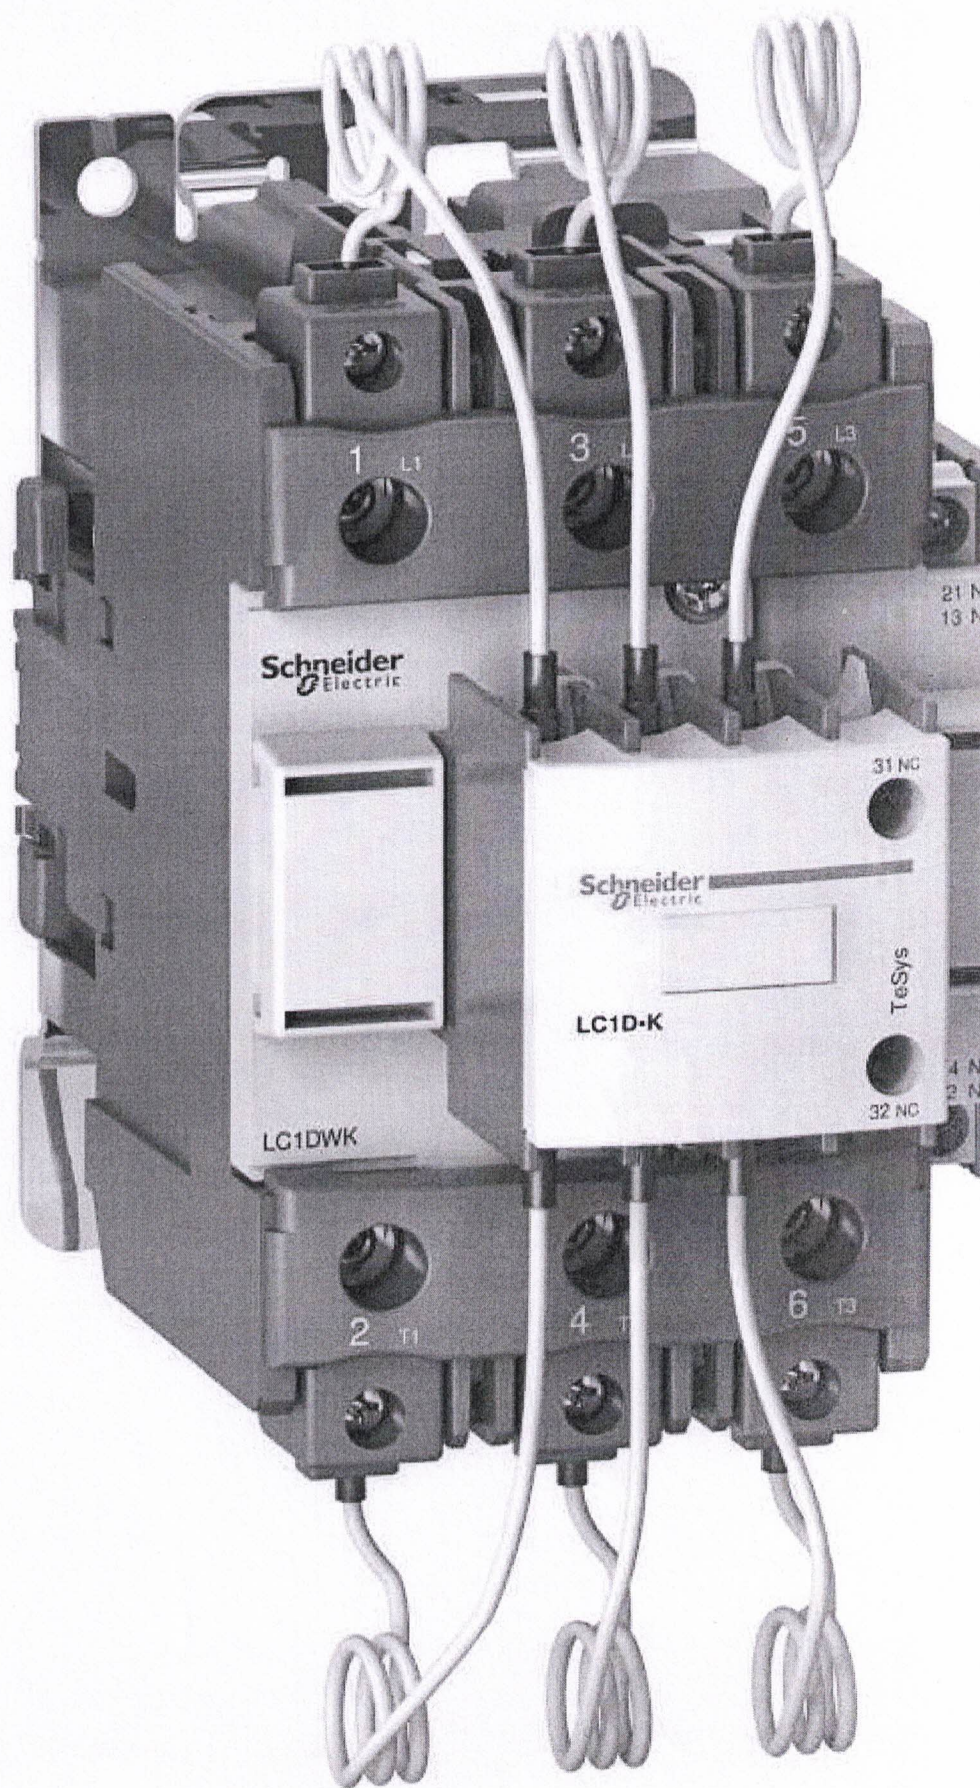

60 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTOR

KABLO PABUÇ STANDART 50 MM2 M10

Cinsi : Kablo pabucu 50 mm²

Civata : M10

Et Kalınlığı : 3,0 mm

Standart

KABLO PABUÇ STANDART 35 MM2 M08

Cinsi : Kablo pabucu 35 mm²

Civata : M08

Et Kalınlığı : 3,0 mm

Standart



KESİT CROSS SECTION	BAĞLANTI SCREW DIAMETER	KUTU/ADET UNIT / BOX	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	L (mm)
35 mm ²	M8	200	25	17,1	10,5	10,5	8,8	11,48	58	46
50 mm ²	M10	150	25	17	12,3	10,6	9,5	12	56,9	44

50'lik NYAF Kablo

Kablo Kesit : 50 mm²
Kablo Tipi : Çok Telli Kablo NYAF
Kablo Damar sayısı : Tek Damar
Hammadde: %100 Bakır
İnce Çok Telli Bükülgen
TS EN 50525 - 2-31

450/750 V PVC İzoleli Fleksibel Tesisat Kabloları

Tip
Standartlar
Yapısı
Kullanıldığı Yerler

Teknik Veriler

: H05V-K / H07V-K (HAR)
: TS 9760, VDE 0281, BS 6004, IEC 227
: Fleksibel bakır iletken, PVC izole
: Hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında kullanılır.
: Maks. çalışma sıcaklığı 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı 160°C

NYAF kabloya ait teknik döküman için döküman kısmını ziyaret ediniz. >>

Ürün Açıklaması

Hammadde
Bakır
Damar Sayısı
1
Kesit (mm²)
50
Kullanım Yeri
İç Mekan
İzolasyon Rengi
SİYAH

35'lik NYAF Kablo

Kablo Kesit : 35 mm²
Kablo Tipi : Çok Telli Kablo NYAF
Kablo Damar sayısı : Tek Damar
Hammadde: %100 Bakır
İnce Çok Telli Bükülgen
TS EN 50525 - 2-31

450/750 V PVC İzoleli Fleksibel Tesisat Kabloları

Tip
Standartlar
Yapısı
Kullanıldığı Yerler

Teknik Veriler

: H05V-K / H07V-K (HAR)
: TS 9760, VDE 0281, BS 6004, IEC 227
: Fleksibel bakır iletken, PVC izole
: Hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında kullanılır.
: Maks. çalışma sıcaklığı 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı 160°C

NYAF kabloya ait teknik döküman için döküman kısmını ziyaret ediniz. >>

Ürün Açıklaması

Hammadde
Bakır
Damar Sayısı
1
Kesit (mm²)
35
Kullanım Yeri
İç Mekan
İzolasyon Rengi siyah


Nh Bıçaklı Sigorta Buşonu 125A



ASMA DUY:

Tij Duy Bakalit Asma Duy E27

12/24V - 5A REDRESÖR AKÜ ŞARJ CİHAZI ŞARTNAMESİ

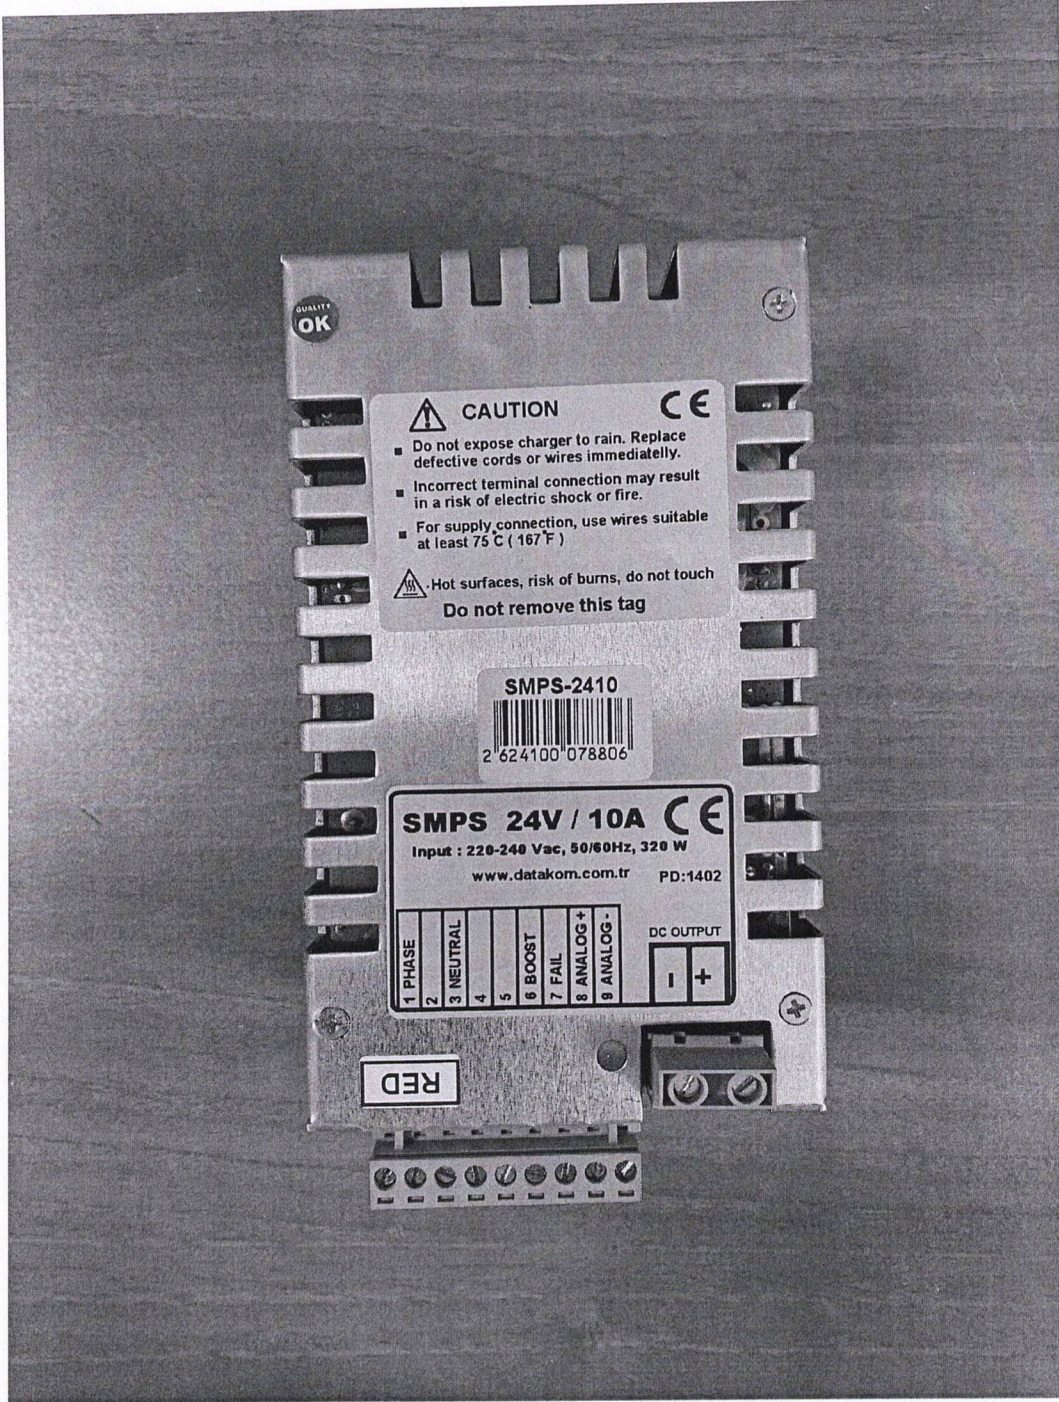

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmus KURT
Teknik Birim Sorumlusu