



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 93401 3015
KONU : 21 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

30.11.2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22'de (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 5.12.2023 saat 10:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gerecinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınamayacak, bu haline tekrarrif etmesi halinde 4734 sayılı KİK hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklifle davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili v.h ifadelerle teslim etmeye yettencilerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklifle davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8 Doğrudan Temin usulu alın yapılacaktır. BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9 Bu teklifle davet mektubuna mütalaka 5.12.2023 tarihi saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 TEKNİK SERVİS DAHİLİ : 1407 - 1406
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

MALZEMELERİN UYGUNLUĞUNU TEYİT ETMEK İÇİN LÜTFEN
TEKLİF VERMEDEN ÖNCE TEKNİK SERVİSİ ARAYINIZ.

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN
DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	32 DEN 1 E DİŞ DİŞ ADAPTÖR	10	ADET			
2	32 LİK PPRC YAPIŞTIRMA DİRSEK	20	ADET			
3	32 LİK PPRC YAPIŞTIRMA T	10	LİTRE			
4	32 LİK PPRC YAPIŞTIRMA MANŞON	10	LİTRE			
5	32 DEN 25 E DÜŞME REDİKSİYON	10	ADET			
6	32 LİK PLASTİK VANA	10	ADET			
7	32 LİK PPRC BORU	30	METRE			
8	25 LİK PPRC BORU	30	METRE			
9	25 LİK PLASTİK VANA	10	ADET			
10	25 LİK DİŞ DİŞ ADAPTÖR	10	ADET			
11	25 LİK PPRC DİRSEK	20	ADET			
12	25 LİK PPRC T	10	ADET			
13	25 LİK PPRC MANŞON	10	ADET			
14	3/8 100 CM ALÜMİNYUM TAHARET BORUSU	20	ADET			
15	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK ACİL SERVİS CAMİ TARAFI DİŞ GİRİŞ OTOMATİK KAPI MEKANİZMASI	1	ADET			
16	DAIKIN KLİMA R22 KOMPRESÖRÜ ALIMI (JT160BCB11L)	1	ADET			
17	KLİMA R22 KOMPRESÖRÜ ALIMI SBA061YMA	1	ADET			
18	KLİMA R22 KOMPRESÖRÜ ALIMI 6MCC12	2	ADET			
19	KLİMA 410 KOMPRESÖRÜ ALIMI 6MCC12	1	ADET			
20	KLİMA R410 KOMPRESÖRÜ ALIMI 6MCC24	1	ADET			
21	KLİMA R22 KOMPRESÖRÜ ALIMI 6MCC09	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için ian kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalayasm.gov.tr/IFrames/Manavgat/DH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
	Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyguladığını kabul etmiş sayılacaktır.	

İletişim:

Adres : Şehide Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Aİ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

OTOMATİK FOTOSELLİ KAPI MEKANİZMA ŞARTNAMESİ

MEKANİZMA VE MOTOR GRUBU:

1. Kapıların hareketini sağlayan kayış sistemi, tek motor ile çalışmalıdır. Motorların garantisi 5 yıl olacaktır.
2. Motor endüstriyel kullanıma uygun A.C. 3 fazlı tip olmalıdır. Kapının sessiz çalışması için motorların üzerinde redüktör olmamalıdır.
3. Mekanizmanın çalışma gerilimi 230 V. (A.C.), 50 Hz. olmalı ve voltaj değişmelerine karşı en az % 10 tolerans göstermelidir.
4. Mekanizma -20 oC ile 65 oC ortam sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır.
5. Mekanizmanın enerjisi 150 W olmalıdır. Kanat kapanma gücü 150 N olmalıdır. Kapasite günlük 1500 açılımdan fazla olmalıdır.
6. Kapıların kapalı ve elektronik kilitli kalması dijital selektör vasıtasıyla sağlanarak, kapalı (Devre Dışı), otomatik (bütün sistem devrede) , açık (kapı açık durumda), tek yönlü (hareket ünitesi tek yönlü devrede), gece (dışarıdan kilitli, içeriden düğme ile açılabilir durumda) fonksiyonlarını içermelidir.
7. Mikroprosesör ünitesi arızası , radar ve fotosel arızası kayış gevşeme ve kopma hali ile aşırı yük ve kanatların açılırken ve kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması halinde mekanizma üzerinde bulunan dijital selektör göstergesi ile arızayı ve yerini belirtecektir. Mekanizma devreye girdiğinden otomatik olarak açma kapama mesafelerini tayin edecektir.
8. Kapı açık kalma süresi, kanat açılma ve kapanma hızı dijital selektör vasıtasıyla ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlanan açık kalma süresi 0-30 sn. arasında olmalıdır.
9. Mekanizmalarda ayarlanabilinir minimum beş değişik açılım aralığı olmalı ve giriş trafik sıklığına göre istenen aralık seçilebilmelidir.
10. Çift kanat kapılarda kapının açılma hızı 1400 mm/sn, tek kanat kapılarda 700 mm/sn olmalıdır.
11. Güvenlik amacı ile kapıların açılma hızı kapanma hızına göre daha hızlı olmalıdır.
12. Kapanma işleminden sonra mekanizma kanatları daimi minimum 4 kg.lık bir güçle iterek kanatların tam olarak kapanmasını ve kesin sızdırmazlığını sağlamalıdır.
13. Mekanizma minimum 2x90 kg.lık kanatlar ile çalışabilir olmalıdır. (Tek kanat için 120 Kg. taşıma kapasitesi olacaktır.)
14. Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları ayarlanabilir olmalıdır. (5 ile 50 cm. arasında)
15. Kapının kapanma ve açılma güçleri ile açılma ve kapanma hızları birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmelidir. Bu sayede kapı kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması durumunda zarar vermeden otomatik olarak açılabilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURU
Teknik Birim Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Süreklilik İşçisi (Elektrik)

16. arpma sonucu hareketli kanatların raydan ıkmasını önleyecek sistemler sahip olmalıdır. (Her bir kanat ray üzerinde 59 mm apında 4 adet ve 35 mm apında 2 adet tekerlek ile taşınacaktır. Bunlardan 4 tanesi aşağı raya 2 tanesi yukarı raya basacaktır.) Tekerleğin üzerinde hareket ettiği ray aşındığı zaman değıştirilebilir (modüler) olmalıdır.

17. Mekanizmaya arıza veya bakım durumunda kolay müdahale edilmesi için mekanizma kapağı üstten tırnaklı olarak yerleştirilmiş olup aletsiz bir şekilde el ile açılabilmelidir.

18. Mekanizma içerisinde elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak akü sistemi bulunmalıdır.

19. Elektrik kesilmelerinde hareketli kanatlar manuel açılabilmelidir.

20. Mekanizma 32 bit mikroişlemci kontrollü olacaktır. İstendiği takdirde tüm kapılar merkezi bilgisayar sistemine bağlanabilme özelliğine sahip olacaktır. Merkezi bilgisayardan kapıların tüm fonksiyonları ve ayarları yapılabilecek, kapıların konumu (açık veya kapalı) ve arıza durumunda arızanın nerede olduğu görülebilmelidir.

21. Kapının periyodik (günlük, haftalık, aylık...) açılım adetleri mikro-ışlemci üzerinde kaydedilmeli ve istenildiğinde teknik servis tarafından bu verilere ulaşılmalıdır.

GENEL:

22. Firmaların her türlü imalat ve montaj hatalarına yönelik 2 sene ücretsiz bakım ve onarım hizmeti; ve garanti dışında kalacak maddelerde ücreti mukabilinde olmak üzere sisteme yönelik her türlü yedek para 10 yıl süre ile temin etme ve saha uygulamalarını yapabilme alt yapısına sahip olmaları gerekmektedir.


23. Üretici firma ve kapiya ait TSE, ISO 9001, CE ve TUV belgeleri olacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu


Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÖL
Sürekli İşçi (Elektrik)



32'DEN 1" E DİŞ DİŞ ADAPTÖR



32'LİK PPRC YAPIŞTIRMA DİRSEK

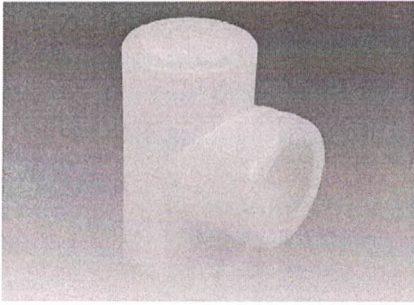

32'LİK PPRC YAPIŞTIRMA TE




32'LİK PPRC YAPIŞTIRMA MANŞON

Manavgat Devlet Hastanesi
Burhan KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İşçi (Sıhhi Tesisat)



32'DEN 25 E DÜŞME REDİKSİYON

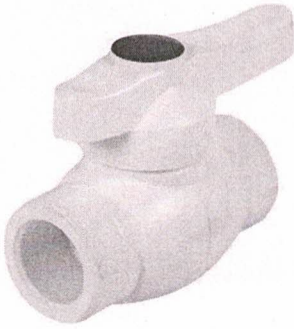

32LİK PLASTİK VANA



32 LİK PPRC BORU



25'LİK PPRC BORU


Manavgat Devlet Hastanesi
Durmaz KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)



25 LİK PLASTİK VANA

25'LİK DIŞ DIŞ ADAPTÖR

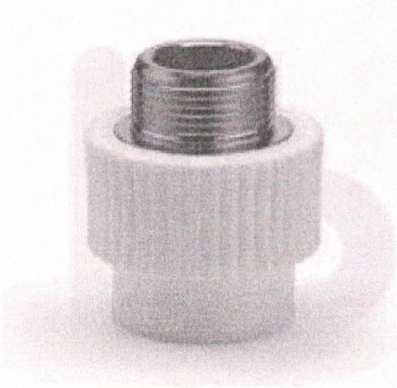

25 LİK PPRC DİRSEK



25LİK PPRC TE




Manavgat Devlet Hastanesi
Dünyas KURT
Teknik Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)

25LİK PPRC MANŞON



3/8 100 CM ALÜMİNYUM PİSUVAR TAHARET BORUSU

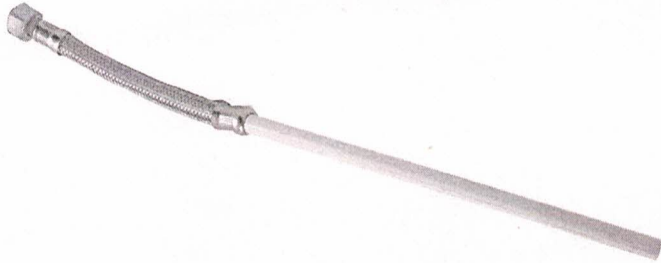

Atatürk Devlet Hastanesi
Durmus KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Atatürk Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İşçi (Sıhhi Tesisat)