



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: 98177073 / 934.01 3442
KONU: 6 KALEM DUMAN DEDEKTÖRÜ MALZEMESİ ALIM

15.01.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 17.01.2024 saat 12:00 a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekeretir etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 17.01.2024 tarihinde saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17 DAHİLİ NO : 1407
--	---

Cevir CESUR
İdar ve Mali Hizmetler Müdür V.

				BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTANEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE MG9102 OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ ALIM	10	ADET			
2	MG1710 ADRESLİ BUTON ALIM	2	ADET			
3	MG6100 ADRESLİ BUTON ALIM	1	ADET			
4	FİNDER ADRESLİ BUTON	2	ADET			
5	FİNDER ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ	5	ADET			
6	FİNDER ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ SOKETİ	5	ADET			
7	1 İNÇ EMNİYET VENTİLİ ALIM	1	ADET			
				GENEL TOPLAM		


NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEBSİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR
<https://ihaleportal.antalayasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

SN. FİRMA YETKİLİSİ, KAŞE VE İMZANIZI BU ALANA ATINIZ.

MG1710 ADRESLİ BUTON:

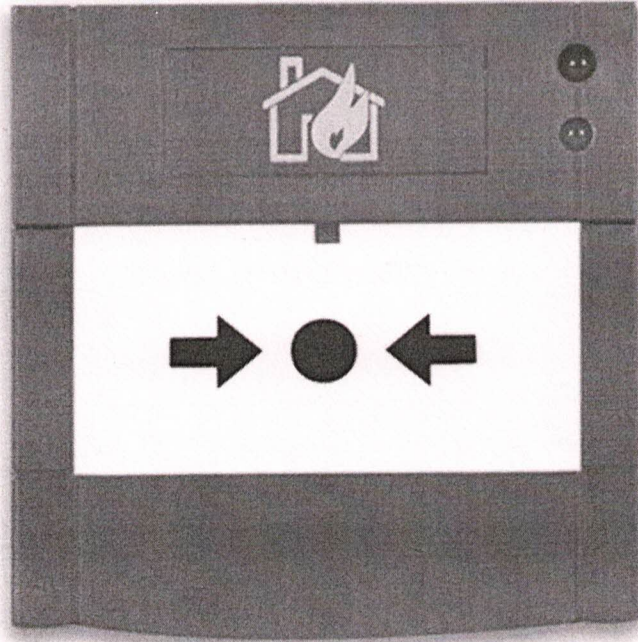

Kullanımı kolay ve EN 54-11 / EN 54-17 standardına göre dizayn edilmiş yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan adreslenebilir yangın alarm butonları üstün ve kararlı çalışma performansı sunar.

- ▶ EN 54-11 / EN 54-17 standardına uygun
- ▶ Aktif olma durumunu gösteren LED gösterge
- ▶ Sıva altı ve sıva üstü montajına uygun
- ▶ Kısa devre izolatörlü model seçeneği
- ▶ Mikroişlemci kontrollü
- ▶ Kolay resetleme mekanizması
- ▶ IP67 koruma sınıfı seçeneği
- ▶ Yangın alarmının 1,5 sn içinde algılanmasını sağlayan çevrim sorgulamasını kesme (interrupt) özelliği

MODELLER

Ürün kodu	Açıklama
ML-1710	Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Butonu

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TAN AĞIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

Hüseyin AVŞAK
Elektrik Teknisyeni

MG 9102 OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

Mavili MG-9102/M Mavigard Adresli Optik Duman Dedektörü, Marin

- * 1 çevrimden, 8 çevrime kadar genişleyebilen modüler yapı
- * Termal yazıcılı model seçeneği
- * 1000 olay kaydı hafızası
- * Her panel için 1000 adede kadar sebep-sonuç senaryosu oluşturabilme

TÜRK LOYDU ONAY SERTİFİKASI: VAR

IACS (RUS MARİNE) : VAR

MED (WHELLMARK) : VAR

Garanti Süresi (Ay)

24




Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TAN AGIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

Hüseyin AVŞA
Elektrik Teknisyeni



MG6100 ADRESLİ BUTON



MAVİGARD MG-6100 Röle kontrol modülü, 1 çıkışlıVIP haberleşme protokolü ile üstün çalışma performansı sunan saha kontrol modülleri sebep sonuç senaryosunda çalışacak şekilde programlanabilir ve yangın otomasyonu yapılabilir.Saha kontrol modülleri, yangın senaryolarında ilgili tanımlamanın yapılması ile çevre sistemler ile etkileşimli olarak çalışmaktadır. Çevre sistemlerin izlemesi yapılabildiği gibi, kontrolü de saha kontrol modülleri ile gerçekleştirilir.Röle kontrol modülleri; gerilimsiz ve tek kutuplu kontakları ile normalde açık ve normalde kapalı çalışma özelliğine sahiptir ve harici besleme gerektirmez.Özellikler

EN 54-18 standardına uygun Mikroişlemci kontrollü

Adresleme cihazı ile yazılımsal (soft) adresleme kolaylığı

Çevrim Yöneticisi yazılımı ile kolayca programlanabilir

Aktif duruma geçme ve hata durumları için LED göstergeleri

Çevrimden beslemeli kontak izleme ve röle kontrol modülü

Harici besleme ile kullanılan siren kontrol modülü ve bölge denetim modülü

Harici besleme ile kullanılan modüllerin besleme kaynağının hata takibi

8 girişli, 8 çıkışlı modül seçenekleri


8'li siren kontrol modülünde dahili güç kaynağı seçeneği

Estetik tasarım

Yüzey montaj teknolojisi ile üretim

Manavgat Dev.
Alev Nazan TAN AGİKBAŞ
İnşaat Teknikeri

Hüseyin AVŞAR
Elektrik Teknikeri

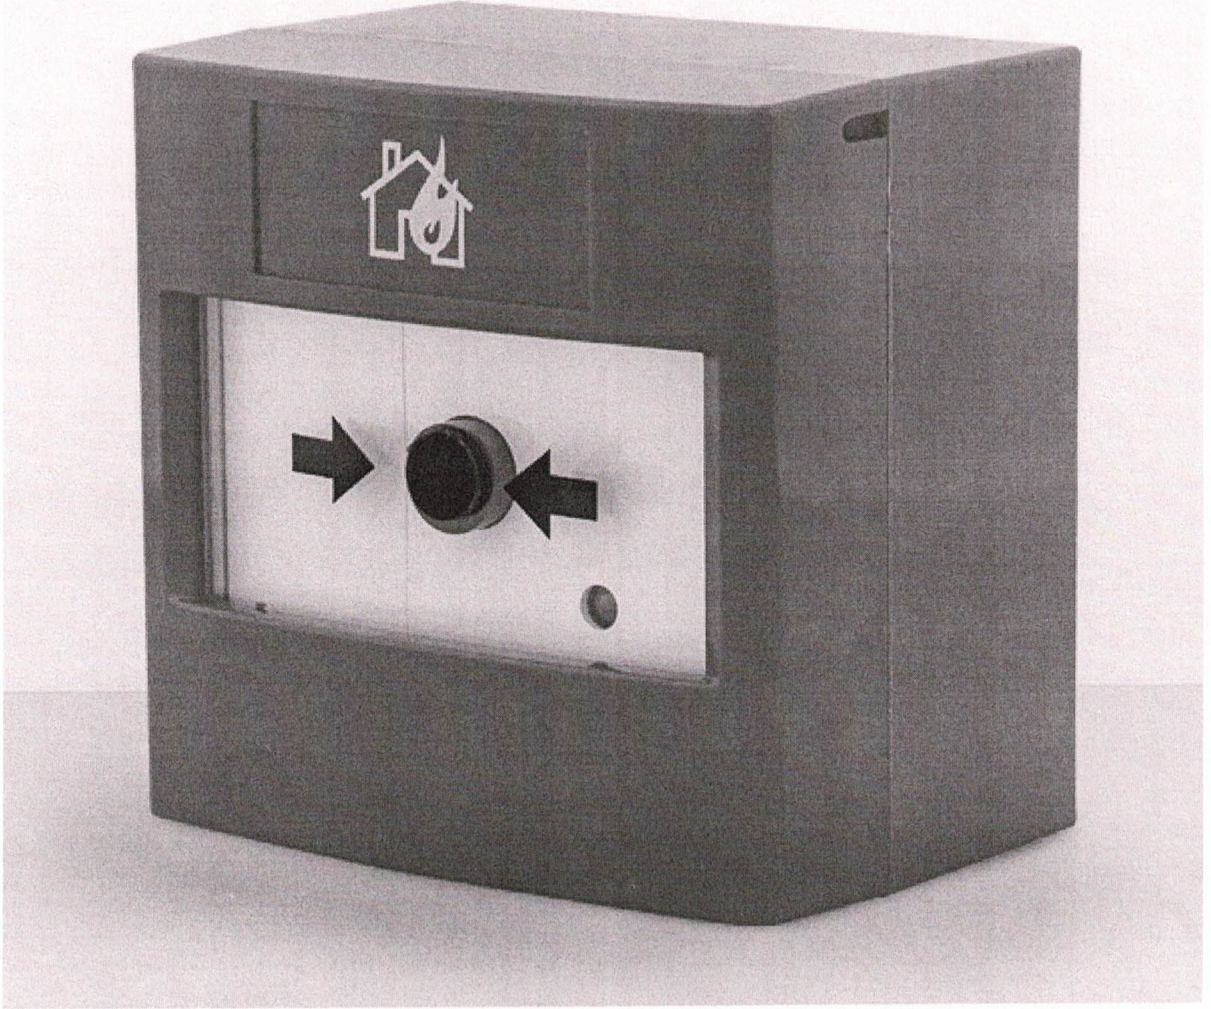


FİNDER ADRESLİ BUTON:

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- Kablodan, kablosuz verici ile çift yönlü haberleşme
- 868 Mhz de 7 aktarım kanalı
- Yüksek güvenlik ve güvenilir aktarım
- Merkezi çok renkli led ile 360° den kontrol garantisi
- Çift pil özelliği ile batarya durumunu izleme
- Hızlı, kolay ve ekonomik kurulum
- Güvenilir iletişim için patentli çift ortogonal anten
- 32 kablosuz ürün ile haberleşme

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TANAGIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

Hüseyin AVŞA
Elektrik Teknisyeni

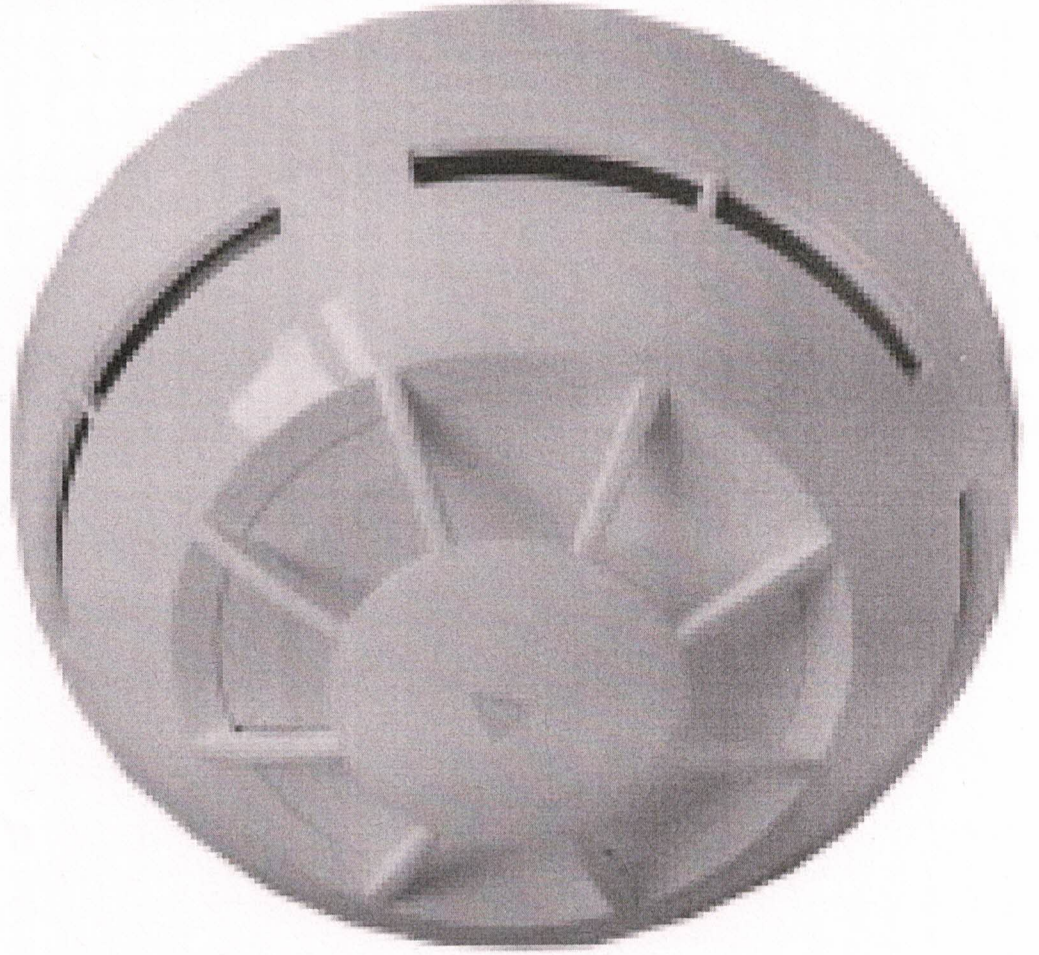

FİNDER ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ:

Alıcı arasında çift taraflı haberleşme

868Mhz frekans

7 iletişim kanalı

Yüksek güvenlik protokolü

Intelligent Adreslenebilir yapı

Kolay kurulum, Kolay montaj


3V çalışma voltajı, izlemeli çift Pil

Çift toz havuzu ile daha geç kirlenme

360° görülebilen iki renkli durum ledi, İtalyan malı

Alev Nazan TAN AGIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

Hüseyin AVŞAR
Elektrik Teknisyeni

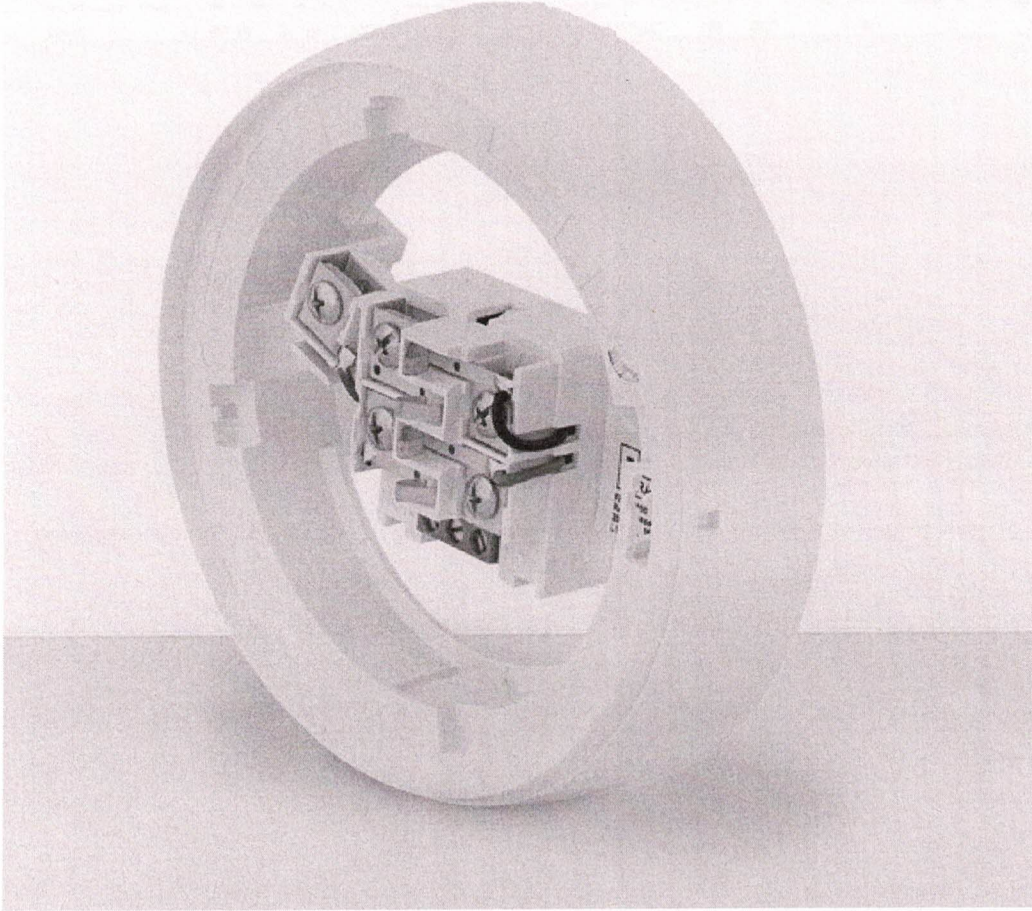

FİNDER ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ SOKETİ:

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

FF BR200 Röleli Soket tüm FİNDER konvansiyonel dedektörleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu soket dedektörlerin güvenlik paneline (12VDC) ve diğer standart olmayan sistemlere kolayca bağlanmasına olanak tanır.

Ayrıca standart yangın alarm paneline (24 VDC) bağlanan tüm ek cihazların direkt aktivasyonuna izin verir.

Röle kontağı normalde açık (NO) veya normalde kapalı (NC) veya ortak çalışabilir.

Soketin röle devresi bağlandığı dedektörün mikroişlemcisi tarafından denetlenebilecek yapıdadır.

Röle devresi aynı zamanda dedektörün soketinden çıkarılması durumunda hat devamlılığını sağlayacak şekildedir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TAN AGIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

Hüseyin AVŞAK
Elektrik Teknisyeni

EMNİYET VENTİLİ (1 İNÇ)

- a. 1 inç olmalıdır.
- b. Emniyet ventilleri tankın çalışma basıncına uygun olarak seçilmelidir (10 bar)
- c. Ürünler prinç malzemeden üretilmiş olmalı ve TSE veya CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
- d. Ventil yayı NiCr dan üretilmiş olmalı, -10 +100 derece ısıya dayanıklı olmalıdır
- e. Malzeme uygunluk onayını teknik birim verecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Muzaffer CİNAR
Elektrik Teknisyeni