



ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESLERİ:

KLEMENS NO:3 (50 ADET)

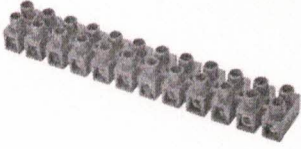

KLEMENS NO:4 (50 ADET)

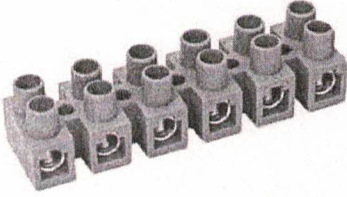

18 WATT BEYAZ FLORESAN(T8) LAMBA(500 ADET)

Philips 18 Watt T8 Floresan Ampul Snow White, 25 Adet Paket

**Standart T8 18 watt floresan ampul
Snow White-Kar Beyaz
Uzunluk: 60 cm
Lümen: 2500
Kelvin: 12000**

14 WATT BEYAZ FLORESAN(T5) LAMBA(500 ADET)

T5 14W/865 6500K FLORESAN AMPUL

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli İşçi (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmış KURT
Teknik Birim Sorumlusu

2*0,75 KABLO(400 MT)

*0,75 KORDON YASSI KABLO

TAM BAKIR

TAM KESİT--TAM METRAJ


TSE

YASSI KABLO

2*0,75 MM KABLO

YIRTILMAZ DIŞ İZOLELİ 1. KALİTE KABLO
BAKIR KABLO

3*1,5TTR KABLO(400MT)

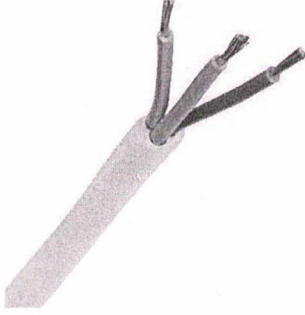

3x1,5 mm2 TTR Kablo BEYAZ -TAM BAKIR

BEYAZ ELEKTRİK BANDI(25 ADET)

SİYAH ELEKTRİK BANDI(25 ADET)

ARMUT AMPUL(E27)(100ADET)

E 27 12 YADA 14 WATT BEYAZ ARMUT AMPUL

AYNA ÜSTÜ (E14)ARMUT AMPUL (250 ADET)

5 WATT 6500 K (E14) ARMUT AMPUL

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKÇİL
Sürekliliği (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmaz KURT
Teknik Birim Sorumlusu

ÜÇLÜ GRUP PRİZ (ŞEBEKE)(50 ADET)

1. Grup priz 3 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün şebeke fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün min çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır
9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açığa sahip olmalıdır
11. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

ÜÇLÜ GRUP PRİZ(UPS)(25 ADET)

1. Grup priz 3 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün UPS fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün min çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır
9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açığa sahip olmalıdır
11. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

ALTILI GRUP PRİZ(ŞEBEKE)(50 ADET)

1. Grup priz 6 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün ŞEBEKE fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün min çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır
9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açığa sahip olmalıdır

Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Süreklilik İşçi (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Dürmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

ALTILI GRUP PRİZ (UPS)(50ADET)

1. Grup priz 6 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün UPS fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün min çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır
9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açığa sahip olmalıdır


Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

18 WATT 23*23 CM BEYAZ LED LAMBA(20 ADET)

18 WATT 21 CM ÇAPINDA BEYAZ LED LAMBA (20ADET)

KABLO SOKETİ (BÜYÜK)(50ADET)

KABLO SOKETİ(KÜÇÜK)(50ADET)

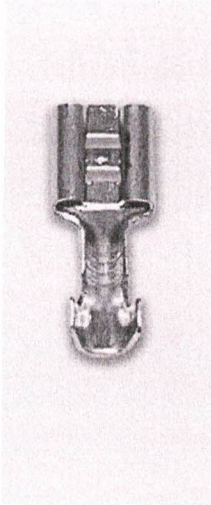


Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli İnci (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Dummuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu


ERKEK FİŞ (UPSLİ,90 DERECE)(100 ADET)

ERKEK FİŞ(90 DERECE)(50ADET)

ERKEK FİŞ (UPSLİ YUVARLAK)(50ADET)

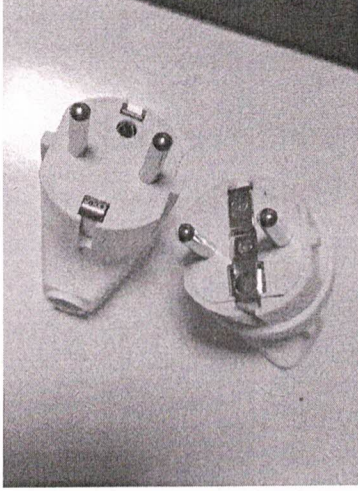

SIVA ÜSTÜ PRİZ TOPRAKLI(25ADET)

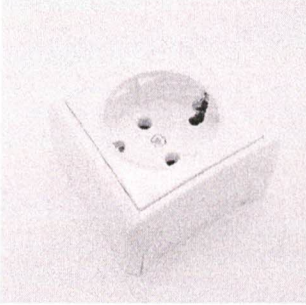

SIVA ÜSTÜ ADİ ANAHTAR(25ADET)




Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli İşçi (Elektrikçi)

Manavgat Devlet Hastanesi
Dinç KURT
Teknik Birim Sorumlusu

MULTİMETRE PROBU(2TK)

100cm Kablolu Ölçü Aleti Probu 1000V 20A

Kablo Uzunluğu 100cm 1000V / 20A Standart Ölçü Aleti probu

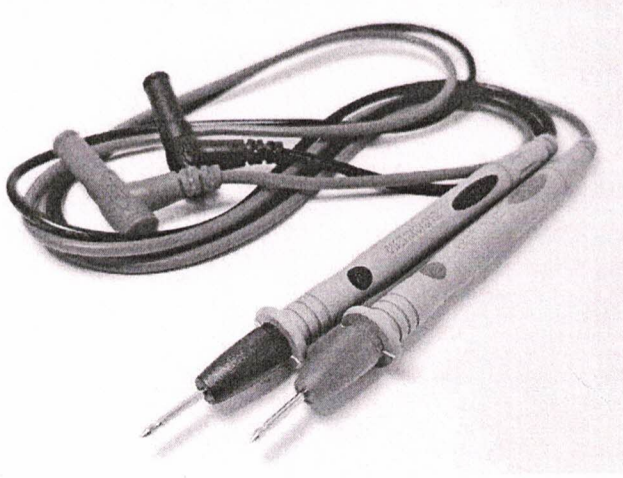

FOTOSEL IŞIK SENSÖRÜ (20 ADET)

1200WATT 10A 1200W Fotosel Renk: Beyaz Watt : 1200W IP Sınıf: IP65 Beyan Akımı:10A
Frekans: 50-60Hz Voltaj:220-240V



Manavgat Devlet Hastanesi
Alperin AKGÜL
Sürekliliği (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Etm Sorumlusu


HAREKET SENSÖRÜ(20 ADET)

- ✓ ☐ Ip Seviyesi: IP20
- ✓ ☐ Algılama Alanı: 180°m
- ✓ ☐ Algılama Mesafesi : 12m
- ✓ ☐ Zaman Ayarı: min 10 sn ± 3sn/sec-max 15 dk±2 dk/
- ✓ ☐ Giriş Gerilimi: 220-240



HAREKET SENSÖRLÜ AMPUL(50ADET)

12 WATT 220 VOLT



Gerilim: 220-240 V

Işık Akısı (Nominal): 740 lm

Çalışma Sıcaklığı: -20 °C ~ +40 °C

Enerji Verimliliği Sınıfı: A+

Dim Özelliği: Dim edilemez.

Ürün Ömrü (Anma): 15.000 saat

Renk Sıcaklığı: BEYAZ (6000K)

Nominal Güç: 12 W

Ürün Ölçüleri: 60x110 mm


Cıva Miktarı: Cıva içermez.

Duy Tipi: E-27

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli İhtiyaç (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmaz KURT
Teknik Birim Sorumlusu

TEKLİZİL BUTONU(5 ADET)

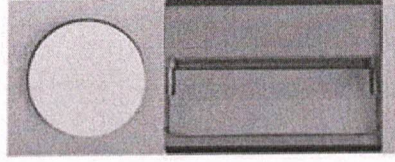


SIVA ÜSTÜ ZİL BUTONU(10 ADET)



Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli İşçi (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

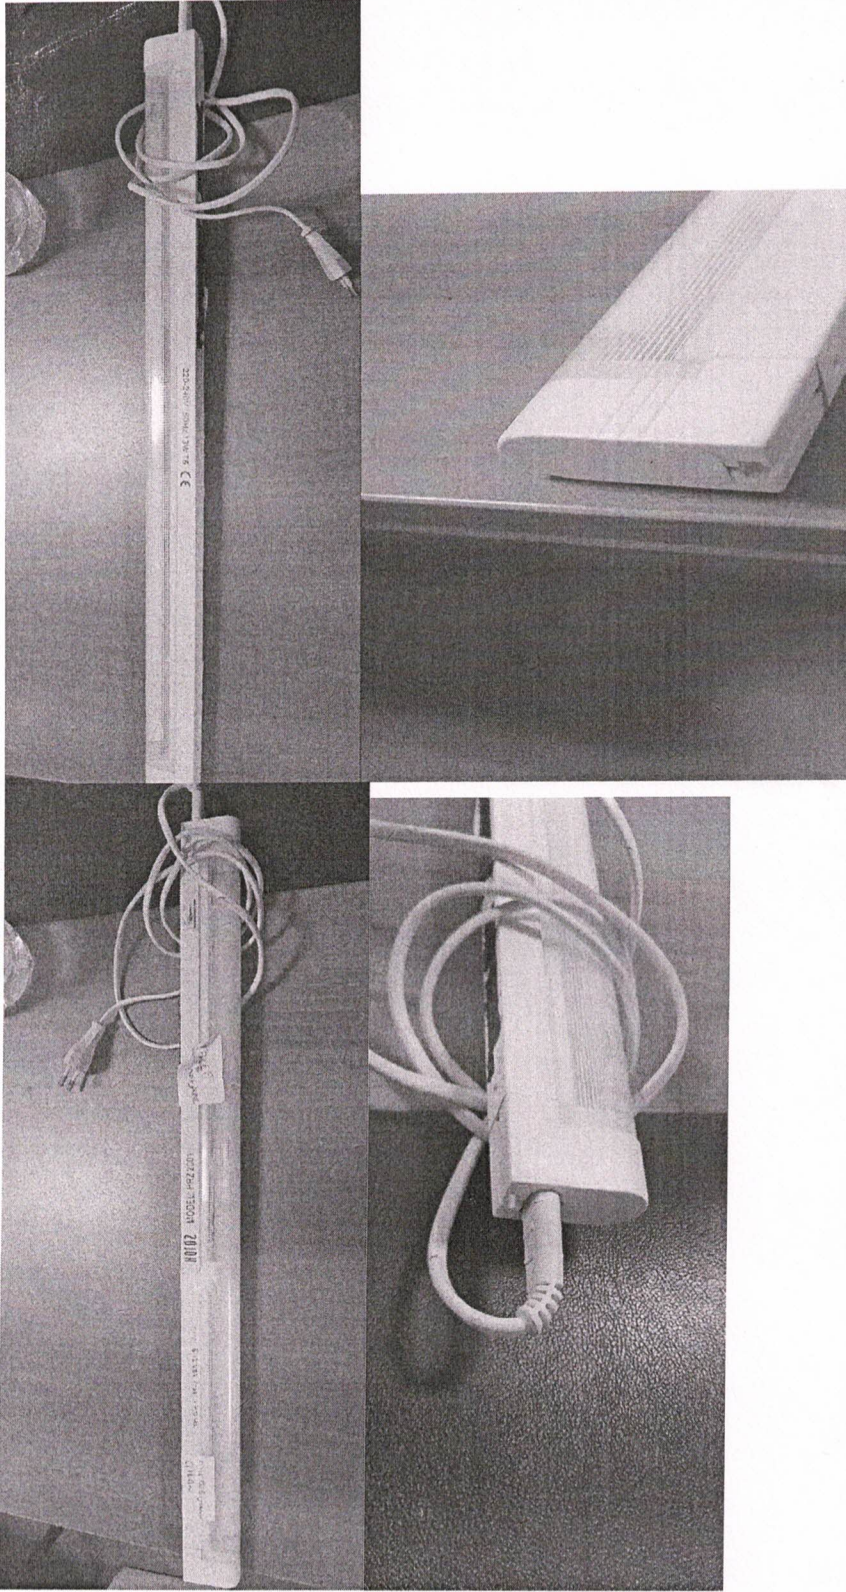

MİKROBİYOLOJİ İÇİN UZUN LAMBA(KASA-LAMBA TAKIM HALİNDE)(5 TK)

Manavgat Devlet Hastanesi
Alpahan AKGÜL
Sürekliliği (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmış KURT
Teknik Bilim Sorumlusu