



SAYI : 98177073 / 934.01 3849  
KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

02.04.2024

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22. (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **04.04.2024** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **04.04.2024** tarihi saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367


Cavii CESUR  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	TRAF0 KOMPANZASYON PANOSU İÇİN 60 KVAR 400 VOLT KONDAKTÖR ALIM	2	ADET			
2	1*35 NYAF KABLO ALIM	3	METRE			
3	SEYYAR METAL BOŞ MAKARA	1	ADET			
4	DİZEL JENARATÖR DEPREM SENSÖRÜ ALIM	2	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.  
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR  
NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME  
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.  
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

## TRAFO MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAME

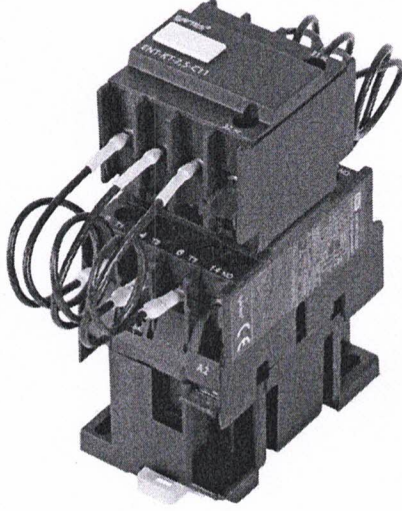

### 60KVAR 400 VOLT KOMPANZASYON KONTAKTÖR (2 ADET)

ENTES, 60 KVAR 400 VOLT KOMPANZASYON KONTAKTÖR

### 1\*35 NYAF KABLO (3 MT)

- **NYAF Kablolar:** NYAF (NYY-J) kablolarında, yalıtım malzemesi olarak PVC kullanılır. Bu kablolarında, özellikle dar alanlarda kullanım için ideal olan daha ince bir çap kullanılır. NYAF kablolarında iletkenler de bakırdan yapılmıştır ve genellikle evlerde ve ofislerde aydınlatma, prizler ve diğer elektrikli cihazlar için kullanılır.

NOTE: ÜRÜNLERİN UYGUNLUK ONAYI TEKNİK BİRİM TARAFINDAN VERİLECEKTİR.


Manavgat Devlet Hastanesi  
Abdullah CIRIK  
Memur (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi  
Durmuş KURT  
Teknik Birim Sorumlusu

## Kompanzasyon Kontaktörleri

## ENT-KT Serisi

Tip	Çalışma Gücü (kVA)		Ani Yardımcı Kontaktlar		Saatlik maks operasyon sayısı	Anahtarlama Ömrü Uygulama Sayısı
	0 < 55°C	50/60 Hz	NO	NC		
ENT-KT-2,5-C10	1,4	2,5	1	0	240	150.000
ENT-KT-5-C10	2,8	5	1	0	240	150.000
ENT-KT-7,5-C11	4,0	7,5	1	1	240	200.000
ENT-KT-12-C11	6,7	12,5	1	1	240	200.000
ENT-KT-16-C11	8,5	16,7	1	1	240	100.000
ENT-KT-20-C11	10,0	20,0	1	1	240	100.000
ENT-KT-25-C11	15,0	25,0	1	1	240	100.000
ENT-KT-33-C12	20,0	33,3	1	2	240	100.000
ENT-KT-40-C12	25,0	40,0	1	2	240	100.000
ENT-KT-50-C12	30,0	50,0	1	2	240	100.000
ENT-KT-60-C12	40,0	60,0	1	2	240	100.000
ENT-KT-75-C12	45,0	75,0	1	2	240	100.000

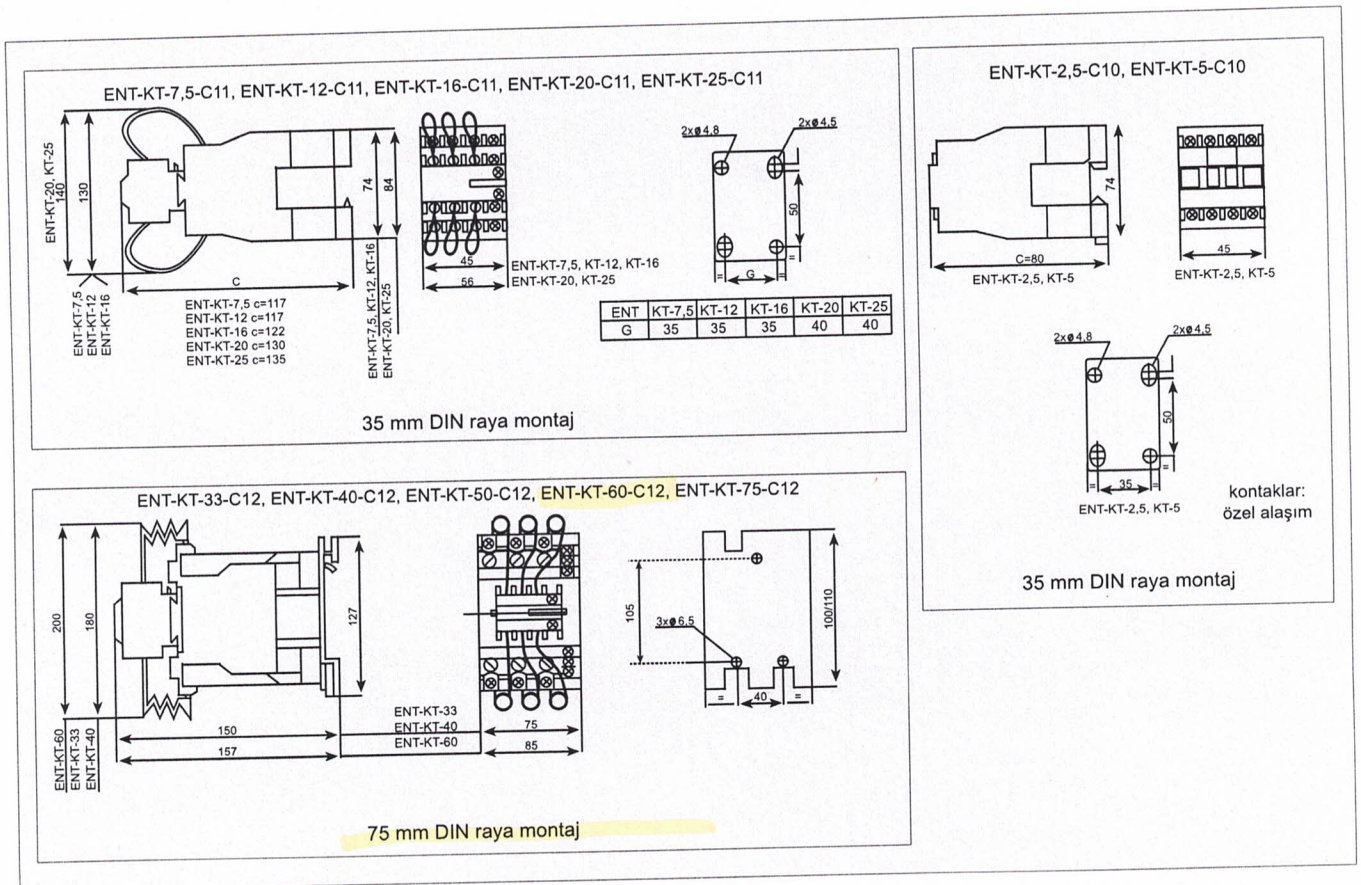

Manavgat Devlet Hastanesi  
Abdullah CIRIK  
Memur (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi  
Dürmuş KURT  
Teknik Birim Sorumlusu

## 2 ADET DİZEL JENERATÖR İÇİN DEPREM SENSÖRÜ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### KONU :

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ'nde bulunan 2 adet dizel jeneratör grubu için 2 Adet deprem sensörü alımı işlemidir.

### ( 2 ADET ) DEPREM SENSÖRÜ ÖZELLİKLERİ

- Mikroprosesör kontrollü olacaktır,
- Yarı iletken ivme sensörleri olacaktır ,
- Deprem dışı sarsıntılar filtrelenmiş olacaktır,
- Bakım gerektirmeyecektir,
- Self-test yapma özelliği bulunacaktır,
- Hem 12 hem 24 V-DC ile çalışabilecektir
- Jeneratör sistemlerine direkt bağlanabilme özelliği olacaktır,
- Aşırı yük korumalı röle çıkışları bulunacaktır,
- Reçineye gömülü imalat olacaktır.
- Cihazın sismik algılama özellikleri ANSI Z21.80 (1981) ve ASCE 25-97 standartlarına uygun olacaktır.
- Harici dış panosu bulunacaktır,

### GENEL HUSUSLAR :

- Teslim süresi sipariş teyidinde istinaden 20 iş günüdür.
- Teslim edilen malzemelerin garanti süresi 1 yıl olacaktır.
- İlgili yedek parçaların Manavgat Devlet Hastanesi ayniyat saymanlığına nakliyesi yükleniciye aittir.
- Teslim sonrası belge ve genel kontrol yapılacak olup, buna istinaden yüklenici faturasını teslim edecek ve ödeme 30 gün içerisinde idare tarafından yapılacaktır.
- Ezik, çürük, hasarlı malzemeyi yüklenici değiştirmek zorundadır.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Abdullah CİRİK  
Memur (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi  
Durmuş KURT  
Teknik Birim Sorumlusu



## KABLOSUZ

### SEYYAR METAL BOŞ MAKARA(1 ADET)

50 metre kapasiteli

Termal sigorta

4 prizli

IP:44

Kutu Miktarı:1 Adet

Koli Miktarı:4 Adet

Darbeye karşı yüksek mukavemetli metal sacdan üretilmiştir.

Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz

Nominal gerilim: 250V/16A

Güç gösterge ışığı

Manavgat Devlet Hastanesi  
Durmus KURT  
Teknik Birim Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi  
Doğan SAHİN  
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)