



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

3878

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

05.04.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **15.04.2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmez alınmayacaktır.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **15.04.2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Gavri CESUR
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	18 WATT SIVA ÜSTÜ KARE LED LAMBA 23*23 CM EBATLARINDA BEYAZ IŞIK	15	ADET			
2	18 WATT 21 CM ÇAPINDA SIVA ÜSTÜ LED LAMBA	15	ADET			
3	ASANSÖR OTOMATİK KAPI YAYI-UZUN	10	ADET			
4	AMELİYATHANE 5. SALON FOTOSELLİ KAPI İÇİN MEKANİZMA ALIMI	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.


<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şehale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

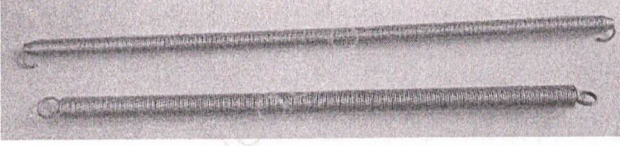

ASANSÖR OTOMATİK KAPI YAYI-UZUN (10 ADET)

UZUNLUK 50-65 CM ARASI OLMALI

THYSEEN, WITTUR yada muadili


Not:Malzemelerin uygunluk onayı teknik birim tarafından verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli Nci (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmaz KURT
Teknik Birim Sorumlusu

18WATT SIVA ÜSTÜ KARE LED LAMBA: (15 ADET)

23*23 cm ebatlarında BEYAZ IŞIK

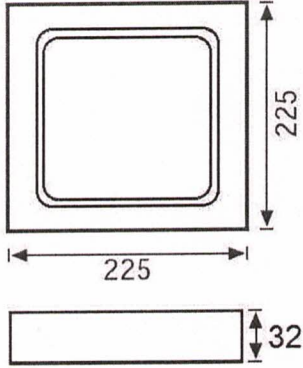

Ürün Özellikleri

- Alüminyum Gövde
- Beyaz Kasa
- Entegre LED 18W
- 6500K Beyaz Işık
- 1100 lm
- 225x225x35 mm
- Sürücülü
- IP20 Koruma Sınıfı

18 WATT 21 CM ÇAPINDA SIVA ÜSTÜ LED LAMBA:(15 ADET)


Ürün Özellikleri

- 18 Watt Siva Üstü
- 6400K Beyaz Işık
- Alüminyum Kasa
- IP20 Koruma Sınıfı
- 1250 Lümen
- 220 Volt
- 3200 Kelvin Gün Işığı
- 21 Cm Dış Çapı
- 2,8 Cm Kalınlık
- 15.000 Saat Kullanım Ömrü
-



Manavgat Devlet Hastanesi
ALPER AKGÜL
Sürekliliği (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
DURMUŞ KURT
Teknik Birim Sorumlusu

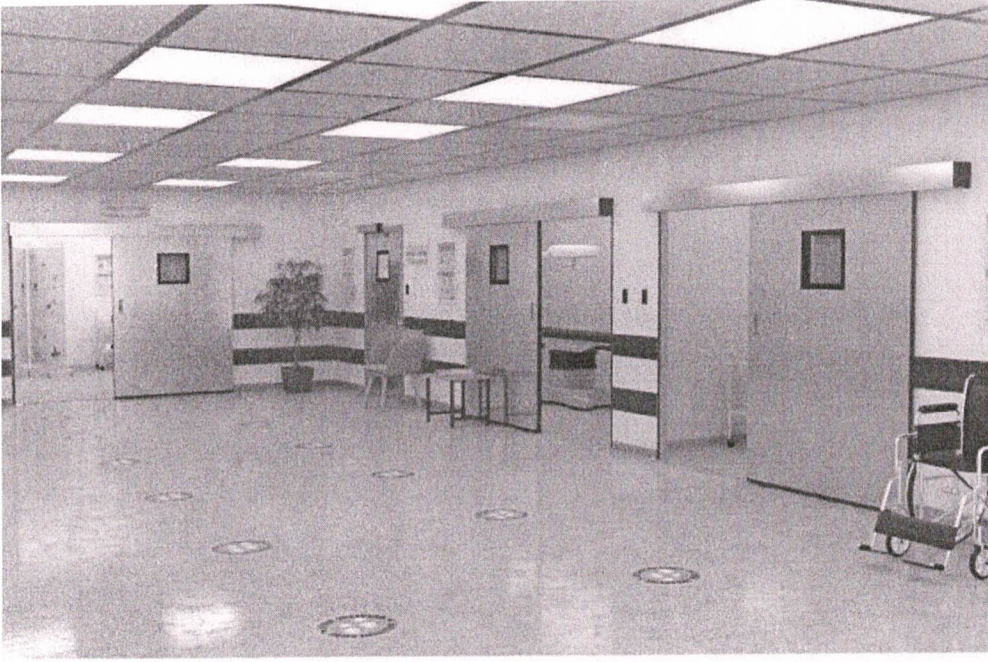

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ AMELİYATHANE 5.ODA HERMETİK KAPISI MEKANİZMASI TEKNİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

A. MEKANİZMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1. Motor 24 V DC motor olmalıdır.
2. Motorda enerji tasarrufu sağlayan ve gücünü arttıran ses çıkartmayan kapalı tip redüktör bulunmalıdır.
3. Mikroprosesor kontrollü olmalıdır.
4. Emniyet fotoseli istenildiği takdirde iki adet takılabilir olmalı.
5. Emniyet fotosel çalışma şekli belirlenebilmelidir.(Kapı kapandıktan sonra aktif ol-pasif kal/ araya girildiğinde kanatları geri al,açık kalma süresi sonrasında tekrar kapan/ kanatları durdur geri al, aradaki engel çıkınca kapat v.s..)
6. Mekanizma Dijital konum anahtarı; Manuel-Tam kapalı- Tek yön-otomatik-yarım açılış modları olmalıdır.
7. Herhangi bir aksilik halinde (kanadın sıkışması,önüne cisim konulması v.s...) motor ve mikroprosesorun zarar görmesini engelleyecek ayarlanabilir otomatik geri dönüş sistemi olmalıdır.
8. Kanat engelle karşılaştığında ne yapması gerektiğini belirleme özelliğine haiz olmalıdır.
9. Elektrik kesilmesinde kapı el ile açılıp kapanabilmelidir.(Gerektiğinde batarya takılabilmelidir)
10. Hermetik kapı kiti (Güç ünitesi, Mikro işlemci, Motor ve Redüktör, Encoder, Digital konum anahtarı, Karşı makara, Kayış, Fotosel, Araba takımı, Düşme aparatları, Kanat bağlantı aparatları), 200 kg ağırlığında kanat taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Mekanizma, ekstrude alüminyumdan 500 kg aktif kanat taşıyabilecek yapıda imal edilmiş olmalıdır.
11. Tekerlek rayı, ekstrude alüminyumdan natürel eloksallı şekilde imal edilmeli ve mekanizma gövdesi üzerinde bulunan kanala fitil vasıtası ile monte edilebilmelidir. Ayrıca istenildiği takdirde, mekanizma, kanat,vs.. sökülmeden sadece mevcut ray değiştirilebilir olmalıdır.
12. Hermetik Kapı çalışma sistemi, 3 eksen (x,y ve z) çalışabilir olmalı ve bu hareketi sağlayan düşme aparatları, plastik enjeksiyon sistemi ile fabrikasyon olarak imal edilmiş olup, düşme aparatları arasında oluşabilecek muhtemel eksen farkı sorunları ortadan kaldırılmış olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekliliği (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

13. Kapı kanat ölçüsüne göre tekerlek rayının bulunduğu kanala hemyüz şekilde oturtulmuş olan düşme aparatlarının sağ ve sol uçları, yukarıdaki bir üst maddede tarif edilmiş tekerlek rayı içerisinde, geçmeli şekilde (dişi-erkek) monte edilebilir olmalıdır.
14. Montaj sonrasında, hastane içerisinde yapılabilecek muhtemel tadilatlar neticesinde, kapıkanadının yön değiştirmesi istendiği takdirde, sadece mevcut düşme aparatları değiştirilerek, kapını yönü sağdan sola veya soldan sağa açılabilir şekilde değiştirilebilir olmalıdır.
15. Açılış sürati / kapanış sürati/Fren mesafesi,kuvveti ve sürati/açık kalma süreleri kontrol panosundan ayarlanabilir olmalıdır.
16. Kapı kapandıktan sonra motorun baskı kuvveti ayarlanabilir veya iptal edilebilir olmalıdır.
17. Mikroprosesor isteğe bağlı olarak eklenebilecek her türlü otomasyon sistemlerine uyumlu olmalıdır.
18. Mekanizma açılış kapanma mesafesini otomatik olarak tarayıp ayarlayabilmelidir. Mekanizmada beş değişik açılım şekline haiz programlama ünitesi olacaktır.
19. Mikroprosesor hata bildiren led sisteminin dışında hatanın nereden ve neden kaynaklandığını belirten digital panel bağlanıyor olabilmelidir.
20. Mekanizma üzerindeki makaraların çalıştığı rayın aşındığında değiştirilebilir olmalıdır.
21. Mekanizmadaki rayın üzerinde kanadın duvara baskı yapmasını ve kanadın yere basmasını sağlayacak düşme aparatının bulunması ve gerektiğinde değiştirilebilir olması gerekmektedir.
22. Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları mutlaka olması gerektiği gibi standart ayarda veya ayarlanabilmelidir.
23. Mekanizma üzerindeki makaraların düşmeyi ve duvara basmayı daha sağlıklı yapabilmesi için tek makara sistemi ile çalışıyor olmalıdır.
24. Hermetik kapı sisteminde kullanılacak Hermetik kapı kiti, Mekanizma ve Kapı kanadı, bir bütün olarak bir araya getirilerek, tek bir sistem olarak Avrupa standartlarında akredite olmuş bir laboratuvar tarafından, Hermetic kapılara uygulanan Air Permeability-TS EN 1026 standartına uygun şekilde test edilmiş olmalı ve en az CLASS-2 sertifikasına sahip olmalıdır.

B. SİSTEMİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ:

25. Taşıyıcı tekerlekler rayı asla aşındırmamalı ve sessiz çalışmalıdır.
26. Zaman içerisinde (minimum:2 yıl) aşınan tekerlekler çok basit bir şekilde değiştirilebilmelidir.
27. Mekanizma içerisinde kullanılan avare makaralar ve taşıyıcı sistemler, vibrasyonu süspanse edebilir özellikte olmalıdır.
28. Tekerlekler kanat üzerinde sağa-sola, ileri-geri, yukarı-aşağı ve eksensel ayarlanabilir olmalıdır.
- MEKANİZMA ÖLÇÜSÜ:330 CM.**

NOT:MALZEME UYGUNLUK ONAYI TEKNİK BİRİM TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Aliyüzen AKGÜL
Süreklili İşçi (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu