



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 **3900**

KONU: 1 KALEM PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM

16.04.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **19.04.2024** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **19.04.2024** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

12- Alımla ilgili sözleşme imzalanacak olup sözleşmeyle ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

Cavit CESUR
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL	BİRİM FİYAT (TÜRK LİRASI)	TOPLAM FİYAT (TÜRK LİRASI)
1	HASTANEMİZ KİMYASAL HAVA KURUTUCU PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIM (1 YILLIK 6 AYDA BİR BAKIM)	2	ADET			
GENEL TOPLAM (TÜRK LİRASI)						

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

BURAYA KAŞE VE İMZA ATINIZ.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80


e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

KİMYASAL HAVA KURUTUCU PERİYODİK BAKIM HİZMETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılmakta olan 150 m³/h kapasiteli kimyasal tip hava kurutucusu (6 ayda bir-yılda 2 defa)periyodik bakım kapsamında yedek parça değişimi yapılacak, ayrıca bakım hizmeti de alınacaktır. Cihaz garanti kapsamında olduğundan kullanılacak yedek parçalar orijinal olmalıdır.
2. Kimyasal hava kurutucu da kule geçişlerini sağlayan 1 adet alt ve 1 adet üst popet verilmelidir. Popetler orijinal olacak ve kurutucuya bire bir uygun kapasitede verilecektir.
3. Kimyasal kurutucuda bulunan 2 adet susturucu filtresi verilmelidir. Susturucu filtresi orijinal olmalıdır. Kurutucuya bire bir uygun kapasitede verilmelidir.
4. Hava hattı üzerinde bulunan hava hat filtrelerinin kapasitelerine ve özelliklerine uygun 4 adet hat filtre iç elementi verilmelidir.
5. 2 adet Hava hat filtreleri ile tesisat üzerinde bulunan 1 adet su seperatörünün otomatik tahliyeleri olmak üzere toplam 3 adet tahliye verilmelidir.
6. Teklifi verecek firma TS12426 ve TS 13703 TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
7. Teklif veren firma ISO 9001:2015 kalite belgesine sahip olmalıdır.

KİMYASAL KURUTUCU ETİKET DEĞERLERİ:

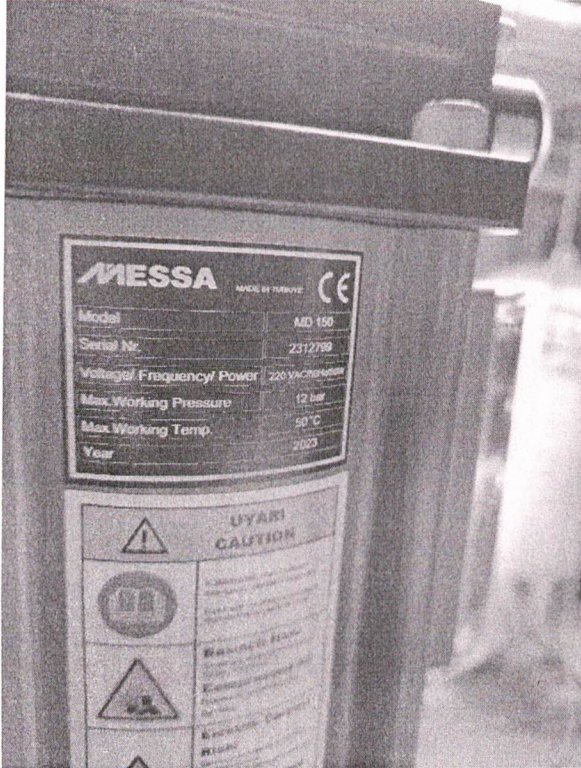

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli İşçi (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Orhan KURT
Teknik Bim Sorumlusu