



SAYI : 98177073 / 934.01

4673

KONU : 7KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

10.09.2024

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **16.09.2024** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satılma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **16.09.2024** tarihi saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.

10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Mehmet Faysal GÜNAŞAN  
İdar ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	1/2" MUSKUK UZATMASI 1,5 CM	30	ADET			
2	1/2" MUSLUK UZATMASI 2 CM	30	ADET			
3	1/2" MUSLUK UZATMASI 2,5 CM	20	ADET			
4	1/2" MUSLUK UZATMASI 3 CM	20	ADET			
5	1/-1/4 "DÖRT YOLLU VANA	2	ADET			
6	32 AMPER TEKLİ SİGORTA ALIMI	25	ADET			
7	20 AMPER TEKLİ SİGORTA ALIMI	25	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şetale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA  
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )  
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

**Krom 1/2 musluk uzatma parçası 1,5 cm(30 adet)**

**Krom 1/2 musluk uzatma parçası 2 cm(30adet)**

**Krom 1/2 musluk uzatma parçası 2,5 cm(20 adet)**

**Krom 1/2 musluk uzatma parçası 3 cm (20 adet)**

Musluk Uzatma Parçası 1/2 Krom Şartname

Krom ve kaliteli sarı pirinç malzemeden imal edilmiştir. Tesisatlarınızda bırakılmış olan tesisat rekor ve ağızlarında muslukların takılması için bazen yer kalmamaktadır. Bu gibi durumlarda içeride fayansın da içerisindeki muslukları uzatmak için krom musluk uzatmalarından faydalanabilirsiniz. Sadece musluk batarya için değil 1/2" çapında radyatör vanalarının peteklere yetişmediği yerlerde de kullanabilirsiniz.

Musluk, ara musluk, taharet musluğu ve bunun gibi 1/2" çapındaki armatürler için kullanılır.

Özellikler:

Boyut: 1.5 cm uzunluğunda,(30 adet)

2 cm uzunluğunda,(30 adet)

2,5 cm uzunluğunda,(20 adet)

3 cm uzunluğunda(20 adet)

Bağlantı Çapı: 1/2 inç

Malzeme: Krom kaplama



Dayanıklılık: Paslanmaz ve korozyona karşı dirençli

Kullanım Alanları: Mutfak, banyo, bahçe gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir



Manavgat Devlet Hastanesi  
Doğan SAHİN  
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)

Manavgat Devlet Hastanesi  
Durmuş KURT  
Teknik Birim Sorumlusu

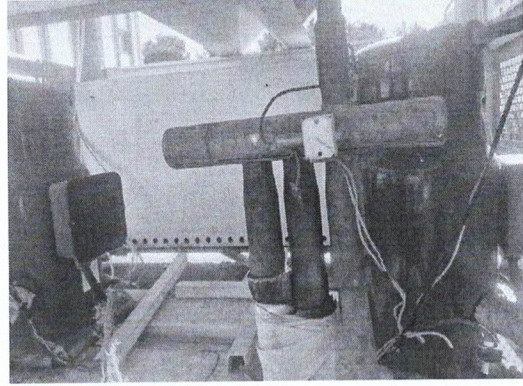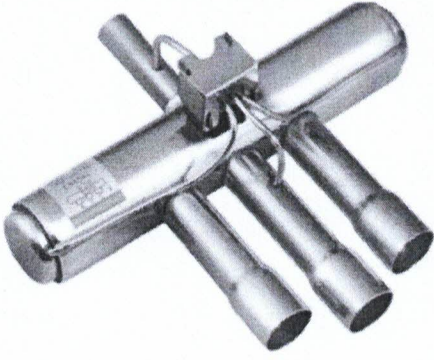

**1/ 1/4" DÖRT YOLLU VANA(2 ADET)**

**Vana Tipi**

**4 Yollu Vana**

**Vana Gövdesi Ø (mm)**

**28,6**

**Kapasite**

**33,61 (USg/M)**

**Bağlantı ØD**

**1"**


**Bağlantı ØE/S/C**

**1 1/4"**

**MALZEMELER MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMİNE UYGUN OLMALI,MALZEME UYGUNLUK ONAYINI  
TEKNİK BİRİM VERECEKTİR.**

**Manavgat Devlet Hastanesi  
Doğan SAHİN  
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)**

**Manavgat Devlet Hastanesi  
Dürmus KURT  
Teknik Birim Sorumlusu**

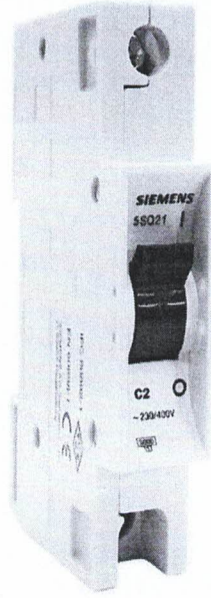

Siemens C Tipi 32 Amper 3ka Otomatik Sigorta

Siemens 20 Amper Otomatik Sigorta

**32 AMPER TEKLİ SİGORTA (25 ADET)**

**20 AMPER TEKLİ SİGORTA (25 ADET)**

**NOT: MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM VERECEKTİR.**

Manavgat Devlet Hastanesi  
Alperen AKGÜL  
Süreç Uçu (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi  
Duruş KURT  
Teknik Birim Sorumlusu