



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 2 KALEM MAKİNA TEÇHİZAT BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI

9.12.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **13.12.2024** saat **10:00** a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımlarımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **13.12.2024** tarihinde saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

**ESRA ÖZDEMİR**  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	BU ALAN PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
				MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YANGIN SİSTEMİ ELEKTRİKLİ MOTOR SU POMPASI BAKIM,ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALIMI	1	ADET			
2	PATOLOJİ LAB.MEVcut CLİMAX MARKA HAVALANDIRMA SİSTEMİ ONARIM REVİZYON HİZMETİ	1	ADET			
GENEL TOPLAM						

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.  
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR  
NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME  
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.  
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BURAYA KAŞE VE İMZA ATINIZ.
Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.	

İletişim:  
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA  
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )  
FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com  
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

# ELEKTRİKLİ MOTOR SU POMPASI BAKIM,ONARIM VE REVİZYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

## A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi kazan dairesi yangın söndürme sisteminde bulunan toplam 1 adet elektrikli motora bağlı olan su pompası basınç değerlerini yükseltmemekte olup,su pompasının yerinden atölye ortamına alınması, arızasının giderilmesi,arızalı olan parçaların yenisi ile değiştirilerek toparlanması ve yerine montaj yapılması, yapılan işlemler sonucu müdahale edilen sistemin çalışır durumda teslim edilmesi işlerini/işlemlerini kapsar

## B. CİHAZ DETAYLARI

1. WAT marka 3 mot Q2E 200L2C-H : 1 Adet

## C. SERTİFİKALAR / BELGELER



1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı ve cihazların durumlarına göre fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli İSO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip olmalıdır
3. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır

## D. GENEL ŞARTLAR

1. Firma demontaj montaj için teknik servis bilgisi dahilinde mesai saatleri içinde müdahale etmelidir
2. Demontajı veya montajı sırasında yaşanacak her türlü aksaklıktan sorumlu olacaktır.
3. Demontaj veya montaj sırasında cıvata, somun vs. kırılması durumlarında sorumluluk firmaya ait olacaktır.
4. Cihazların montajı sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü conta, kaplin vs. tüm sarf malzemeler firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır
5. Pompanın montajı sonrası ilk çalıştırma sırasında sargıların çektiği amper değerleri kaydedilmeli ve oluşturulacak teknik servis formuna mutlaka yazılmalıdır
6. Cihazların montajı sırasında veya sonrasında iş teslimi teknik servis nezaretinde teknik personele/personellere yapılmalıdır
7. Firma iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
8. Sistemde yapılan tüm işlemlerde meydana gelebilecek aksaklıklar fatura tarihi itibarıyla 6 ay boyunca firma sorumluluğunda olmalıdır

Muzaffer ÇINAR  
Elektrik Teknisyeni

Manavgat Devlet Hastanesi  
Şefi ŞERİF ÖZCAN  
Biyomedikal Mühendisi

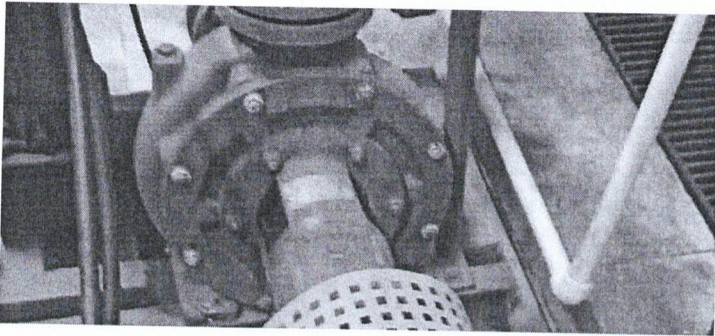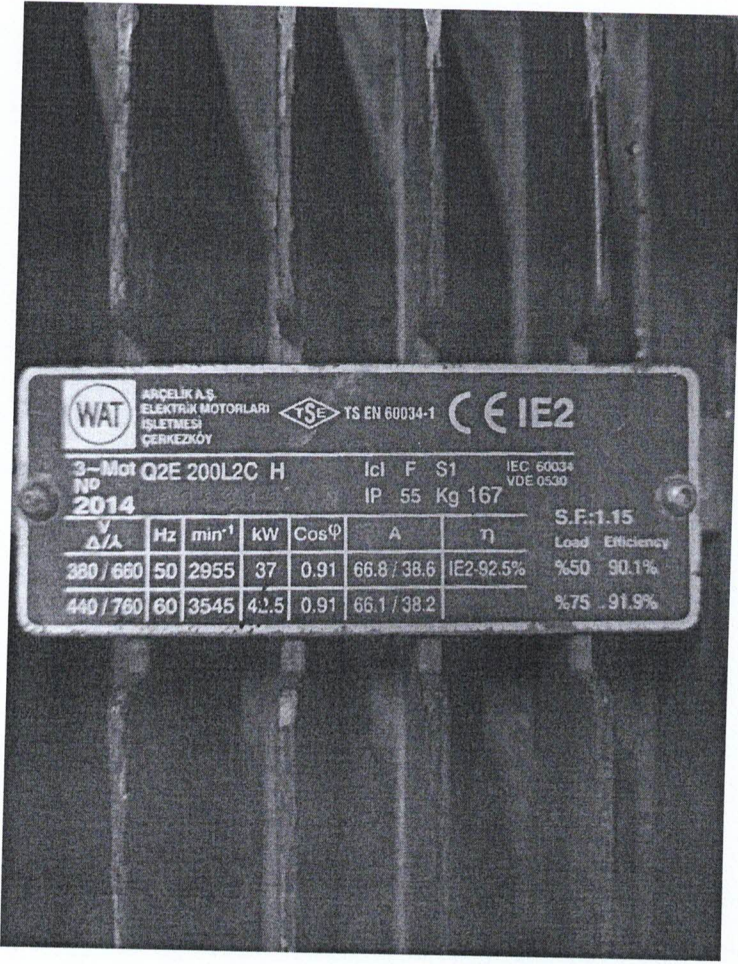

## SU POMPASI (ARIZALI OLAN)

Muzaffer ÇAKIR  
Elektrik Teknisyeni

Manavgat Devlet Hastanesi  
Şeyfe ÖZCAN  
Biyomedikal Mühendisi

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*


# PATOLOJİ LABORATUVARI CLIMACS HAVALANDIRMA SİSTEMİ

## ONARIM-REVİZYON İŞİ

### TEKNİK ŞARTNAMESİ:

Patoloji laboratuvarında mevcut climacs havalandırma sistemi arızalı olduğundan yeterli havalandırma yapmamaktadır. Bu durum çalışma şartlarını sağlıksız hale getirmektedir. Yerinde keşfi yapılarak havalandırma sisteminin arızalarının tespit edilmesi, malzeme-montaj-işçilik dahil tamirinin yapılması, çalışır vaziyette teslim edilmesi gerekmektedir. Arızalar yapıldıktan sonra hava şartları vs.sebeplerden dolayı tekrarlırsa 6 ay garanti kapsamında olmalıdır.




İşin kabul onayını Patoloji Laboratuvarı Dr.Onur ORAL ve teknik servis verecektir.

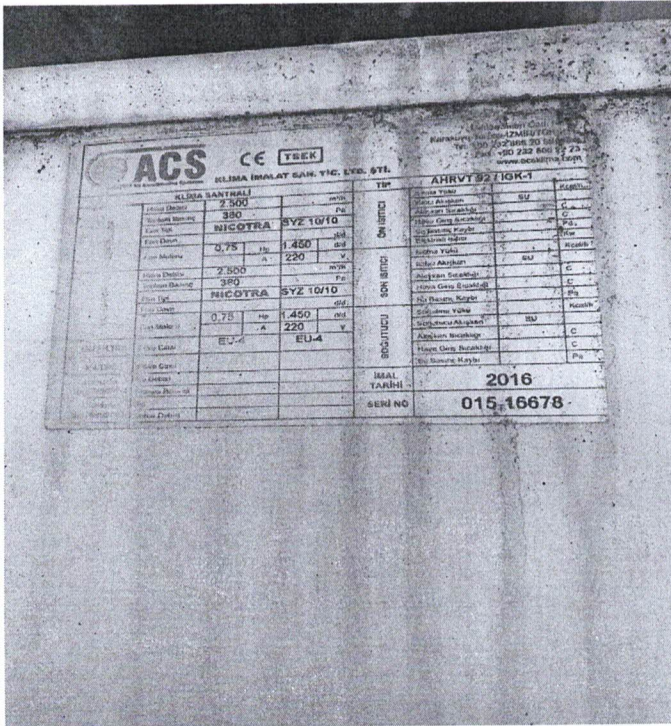

Barak İLİMAN  
Sıfırcı (Klima)

Dr. Onur ORAL  
Patoloji Lab. Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi  
Şeyfe ÖZCAN  
Biyomedikal Mühendisi

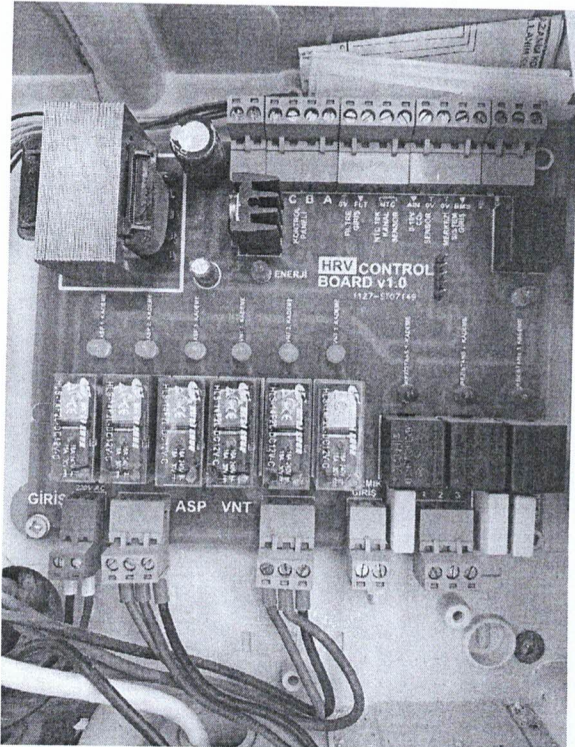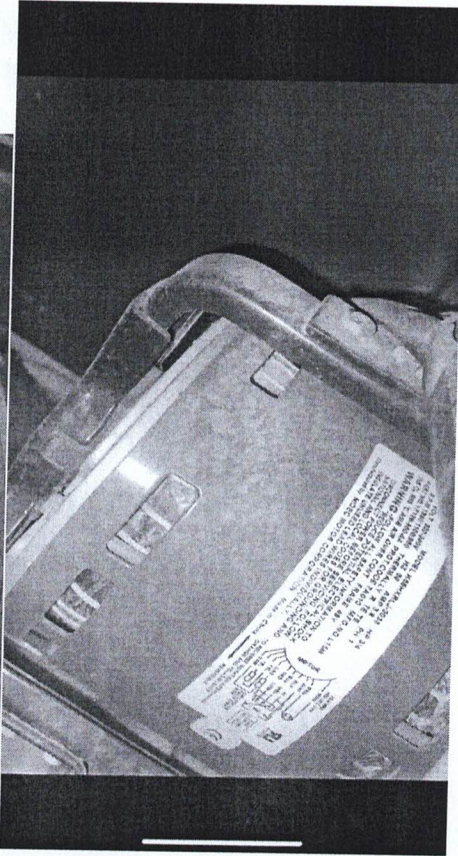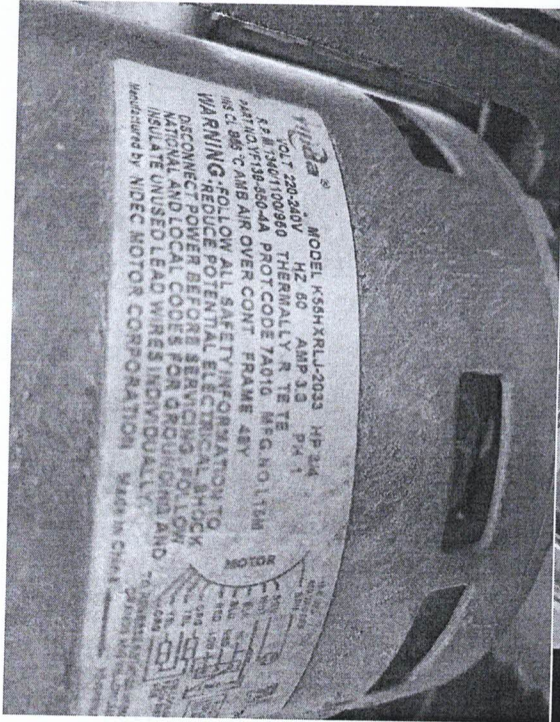

BURAK İLİMAN  
 S. İŞİ (Klima)

DR. ÖMÜR ÖZAL  
 Patoloji İb. Sarı.

Devlet Hastanesi  
 ÖZLÜN  
 Mühendisi