



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

10.01.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22. (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **15.01.2025** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **15.01.2025** tarihi saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

İsmail ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	ASANSÖR KAPI YAYI (UZUN)	20	ADET			
2	ASANSÖR AĞIRLIK TAMPONU	2	ADET			
3	DAİKİN MULTİ KLİMA DIŞ ÜNİTE FAN MOTORU ALIMI	2	ADET			
4	(17 KG'LIK)KAUÇUK VE ELYAF KATKILI LİKİT MEMBRAN	15	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki kase imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL
e-MAIL

: 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
: m-satinalma@hotmail.com

ÇATI İZOLASYON MALZEMESİ ALIMI

Süper Elastik Kauçuk ve Elyaf Katkılı Likit Membran - SİYAH

Tek komponentlidir, sağladığı %1000 esneklik ve mükemmel yapışkanlığı sayesinde uygulandığı zeminlerde, eki olmayan bir satıh oluşturarak suya ve rutubete karşı kesin, uzun vadeli çözüm sağlar. UV dayanımlı olup, yerli üretimdir. ISO 9001 ve TSE belgelerine sahip tesislerde üretilmiştir.

Sıvı Membran

Bitüm-Kauçuk esaslı, tek bileşenli, elastikiyel ve çekme mukavemeli elyaf ve diğer katkılarla güçlendirilmiş bitüm esaslı, elastik ve çabuk kuruyan likit membrandır. Bünyesinde suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur. Güneş ışınlarına karşı UV dayanımı sağlamaktadır.

Tek kat, uygulama şekline ve zemine bağlı olarak uygulanabilecek alan;

17 LT: Net 15 KG ile 25-35 m2 alana

5 LT: Net 4,5 KG ile 8-12 m2 alana

Kuruma, uygulama ve hava koşullarına göre 1-2 gün sürebilmektedir.

Teknik Özellikler

Görünüş: SİYAH renki sıvı

Uygulama Sıcaklığı: +5 C ile +35 C

Kuruma: Uygulama ve hava koşullarına göre 1-2 gün sürebilir

17 LT Ambalaj;

- Net 15 KG

- Zemine bağlı olarak 25-35 m2 alana uygulanabilir

5 LT Ambalaj;


- Net 4,5 KG

- Zemine bağlı olarak 8-12 m2 alana uygulanabilir

Manavgat Devlet Hastanesi
Sıfırcı KAN
Tıbbi Teknik Mühürü

İsm KARA
Sıfırcı (Boyacı)
[Signature]

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu


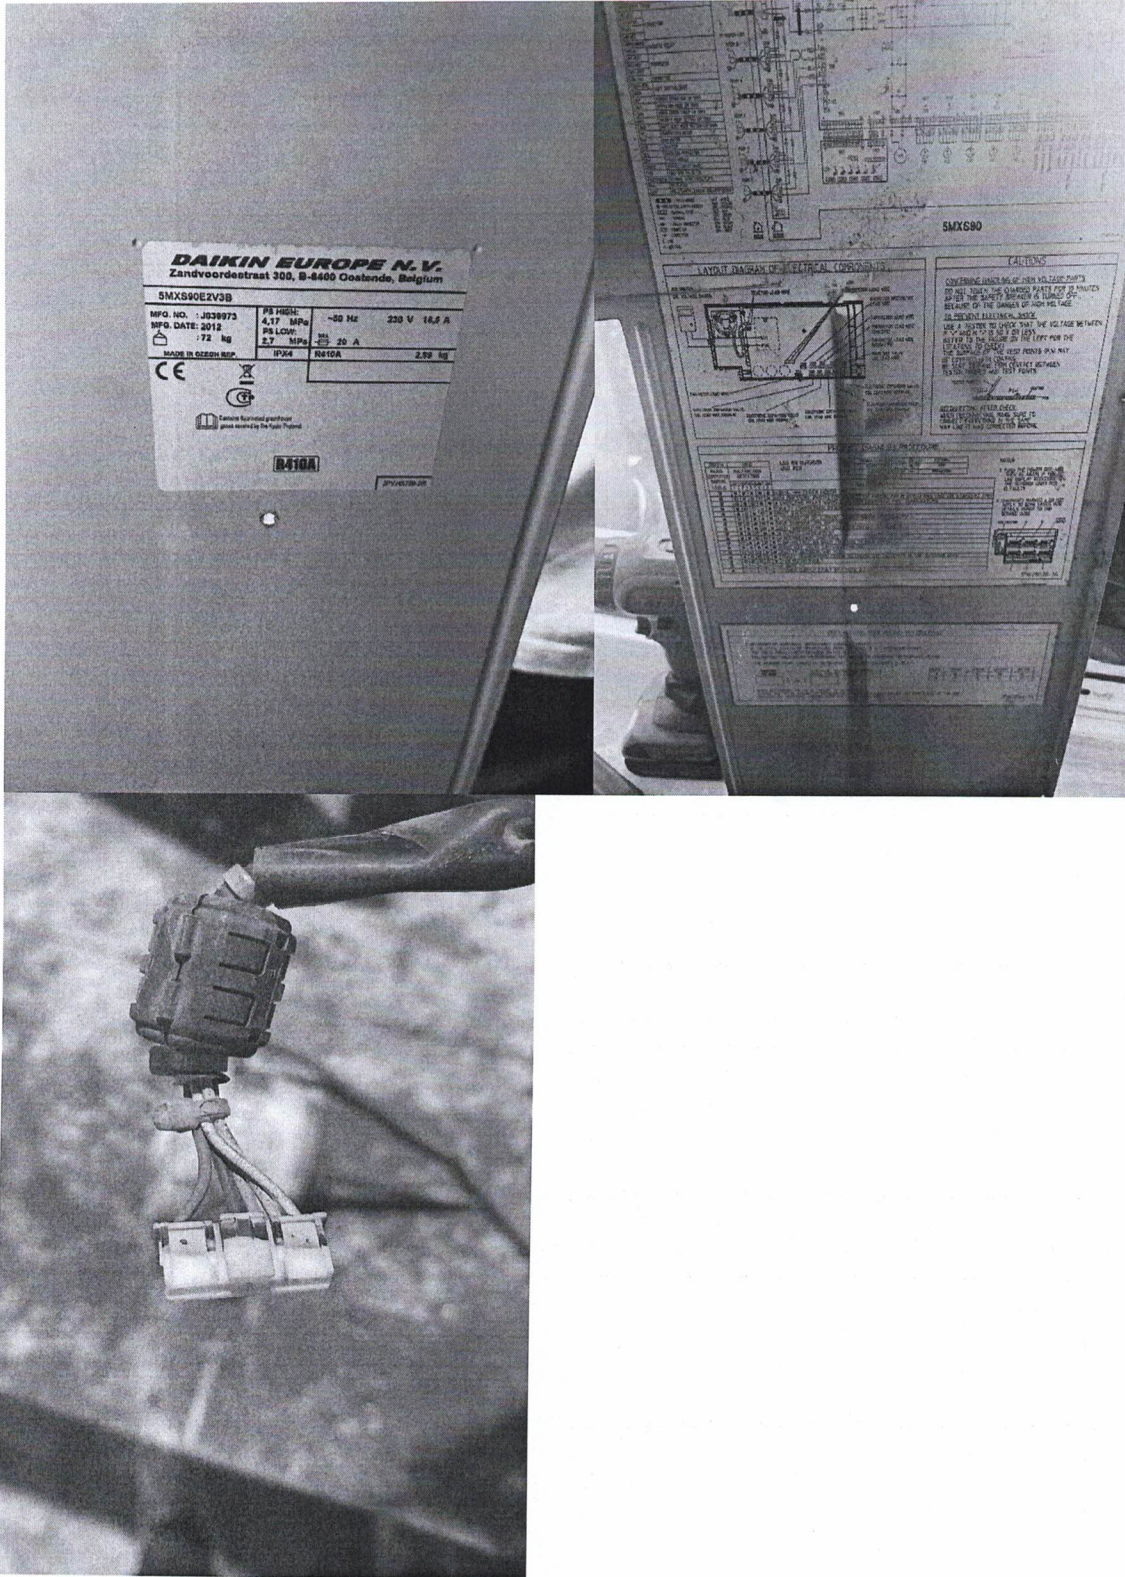


NOT.MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM BURAK İLİMAN VERECEKTİR.

Manavgat Devlet Hı
Burak İLİMAN
Sürekli İşçi
Isıtma ve Sıhhi Tesi


Manavgat Devlet Hastane
Serife ÖZCAN
Teknik Birim Sorumlusu

DAIKIN MULTI KLİMA DIŞ ÜNİTE FAN MOTORU ALIMI:(2 ADET)

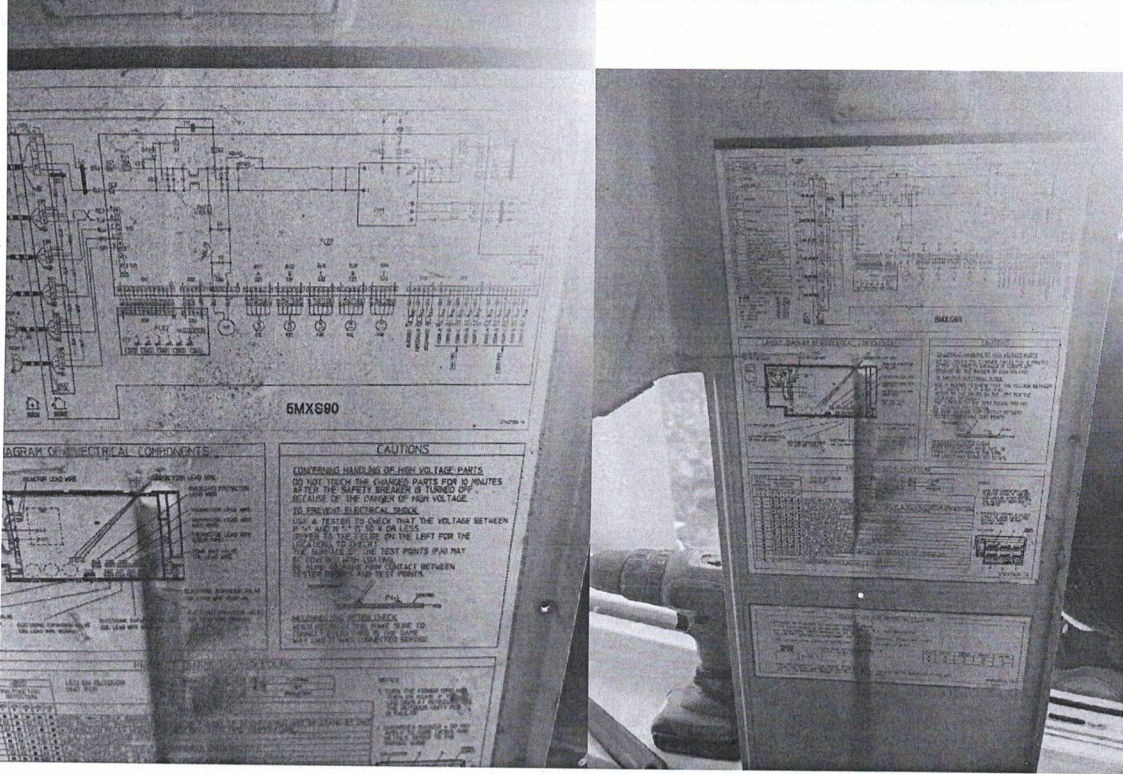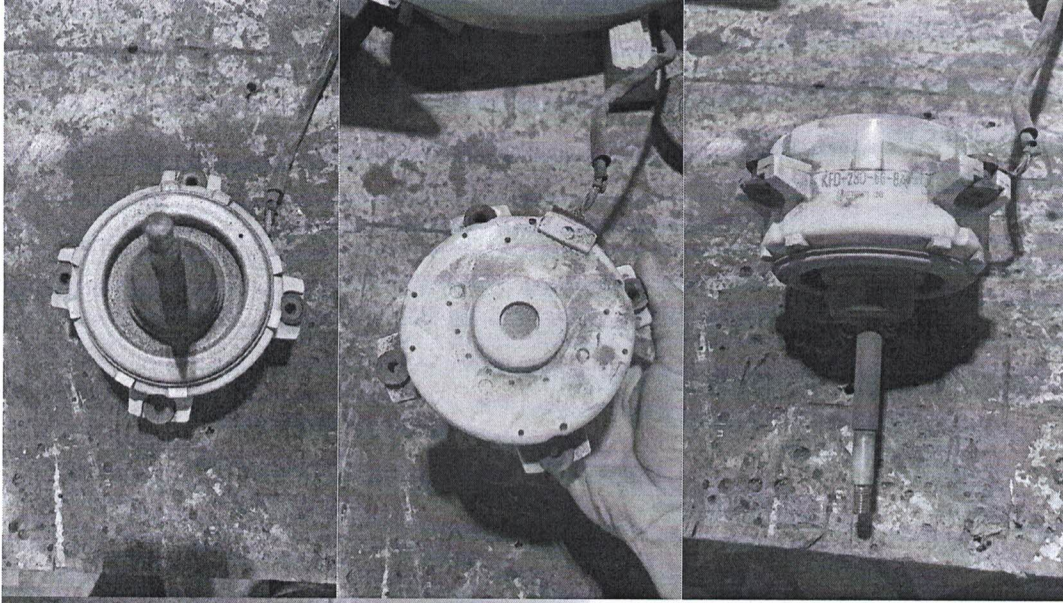

Manavgat Devlet Hastanesi
Burak İLİMAN
Sürekli İşçi
Isıtma ve Soğutma Tesisi

Manavgat Devlet Hastanesi
Serife ÖZCAN
Teknik Birim Sorumlusu

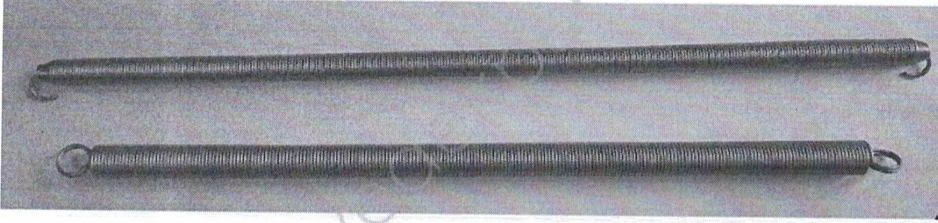

ASANSÖR OTOMATİK KAPI YAYI-UZUN (20 ADET)

THYSEEN, WITTUR, SELKON yada muadili

80 CM OLMALI

NOT: MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM VE BAKIM FİRMASI VERECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
ŞİFİR
Biyomedikal Mühendisi


Manavgat Devlet Hastanesi
Abdullah CİRİK
Mühür (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu


BF200 /

Ürün kodu: 117, 1

KUYU DİŞİ TAMPON

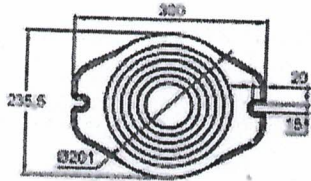

BF 200



Ürün Tipi	Beyan Hızı	Kapasite (kg)	İnme (mm)
BF 200	1 m/s	800 KG...1770 KG	90...100

- BF 200 1 m/s hızda 800kg...1770 kg arasında kullanılmaktadır,
- TSE EN 81-1 A3 EN81-2A , EAC standartlarına uygundur.

ASANSÖR AĞIRLIK TAMPONU(2ADET)

MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM VE BAKIM FİRMASI VERECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Serife ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi

Manavgat Devlet Hastanesi
Dürmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Abdullah CİRİK
Mühür (Elektrik)