

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 621  
KONU: 1 BÜRO MAKİNASI VE 5 KALEM BÜRO MEFRUŞATI ALIM

19/06/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **24/06/2020** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **24/06/2020** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Yalçın AYMAK  
İdari Mali Hiz. Müd.V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	12 BT.U.LUK İNVERTER KLİMA	1	ADET				
2	PERSONEL GİYİNME DOLABI	9	ADET				
3	TEZGAH ALTI DOLAP	1	ADET				
4	DOLAPLI EL YIKAMA LAVABOSU	1	ADET				
5	AHŞAP SOYUNMA DOLAPLARI	8	ADET				
6	KOMİDİN (ETEJER)	4	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**MANAVGAT DEVLET HASTANESİ**  
**12000BTU SPLIT KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**KONU:** Bu Teknik Şartname; Manavgat Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesi 12000 Btu/h 'luk A sınıfı( DC )inverter 410 gazlı restart özellikli split klima cihazının teknik özelliklerini kapsamaktadır. (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- %7 toleranslıdır.)

1. Cihaz ; ( TS 7936 EN 60335-2-40,TS EN 814-3, TS EN 14511-4 )standartlarında olacaktır.
2. Isıtımda ısı pompası (Heat Pump) özelliğine sahip olacaktır.
3. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
4. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
5. Elektrik gidip geldiğinde kendiliğinden çalışan Restart özellikli olacaktır.
6. İç ünite fanı dört kademeli olmalıdır.
7. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
8. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
9. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
10. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
11. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtrelili olmalıdır.
12. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
13. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
14. Isıtımda soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
15. Sleep fonksiyonu olmalıdır.
16. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
17. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.
18. Dış ortam sıcaklığı -20°C kadar iken ısıtma yapabilmelidir.
19. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.
20. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
21. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
22. Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verebilecekleri aksesuarları tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
23. Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
24. İşletmeye alındıktan sonra 3 yıl cihaz, 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.

**Manavgat Devlet Hastanesi**  
**Op. Dr. Osman Nuri Yıldırım**  
**Genel Cerrahi Uzmanı**  
**Dip. Tes. No: 41213**

## **KLİMA MONTAJI:**

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.
3. Klimanın takılacağı ( iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.
6. Yeni cihazlar takıldığında (cihaz girişlerine sigorta konulması, 15 metreye kadar bakır boru çekimi, duvar delme, izolasyon ve 25 metreye kadar elektrik kablosunun çekimi ve elektrik bağlantısının yapılması dahil) tüm montaj işleri eksiksiz bitirilip çalışır halde hastane ısıtma soğutma teknisyenine teslimi yapılacaktır.
7. Klimada montajında kullanılacak olan; klima takviye gazı, max 15m bakır boru ve Max 25m elektrik kablosu dahil olmak üzere diğer montaj için gerekli olan tüm malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Dış ünitenin montajı gerekli görülürse klimanın montaj konsollarının ücretsiz olarak yüklenici firmaya aittir.

Manat Hastanesi  
Op. Dr. Osman MEMİŞ  
Genel Cerrahi Uzmanı  
T.C. Sağlık Bakanlığı

## PERSONEL GİYİNME DOLABI VE DOLAPLI LAVABO TEZGAHI ŞARTNAMESİ



Ortalama 230cm uzunluğunda ,90 cm yüksekliğinde ,55 cm derinliğinde dolaplı lavabo tezgahı olacaktır.

Giyinme dolabı olarakta ortalama 50x70 cm abatlarda 14 adet kilitli personel dolabı yapılacaktır.

Net ölçüleri ve fiyatı yerinde tespiti yapıldıktan sonra belirlenecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Semra GEZİK OĞUZ  
Diyaliz Sorumlu Hemşiresi

Atitit  
Dolap

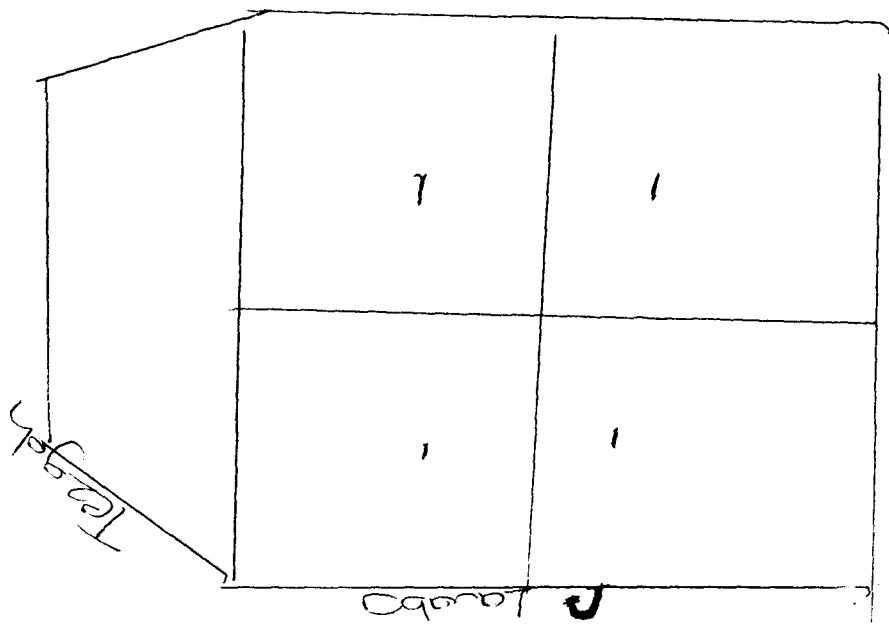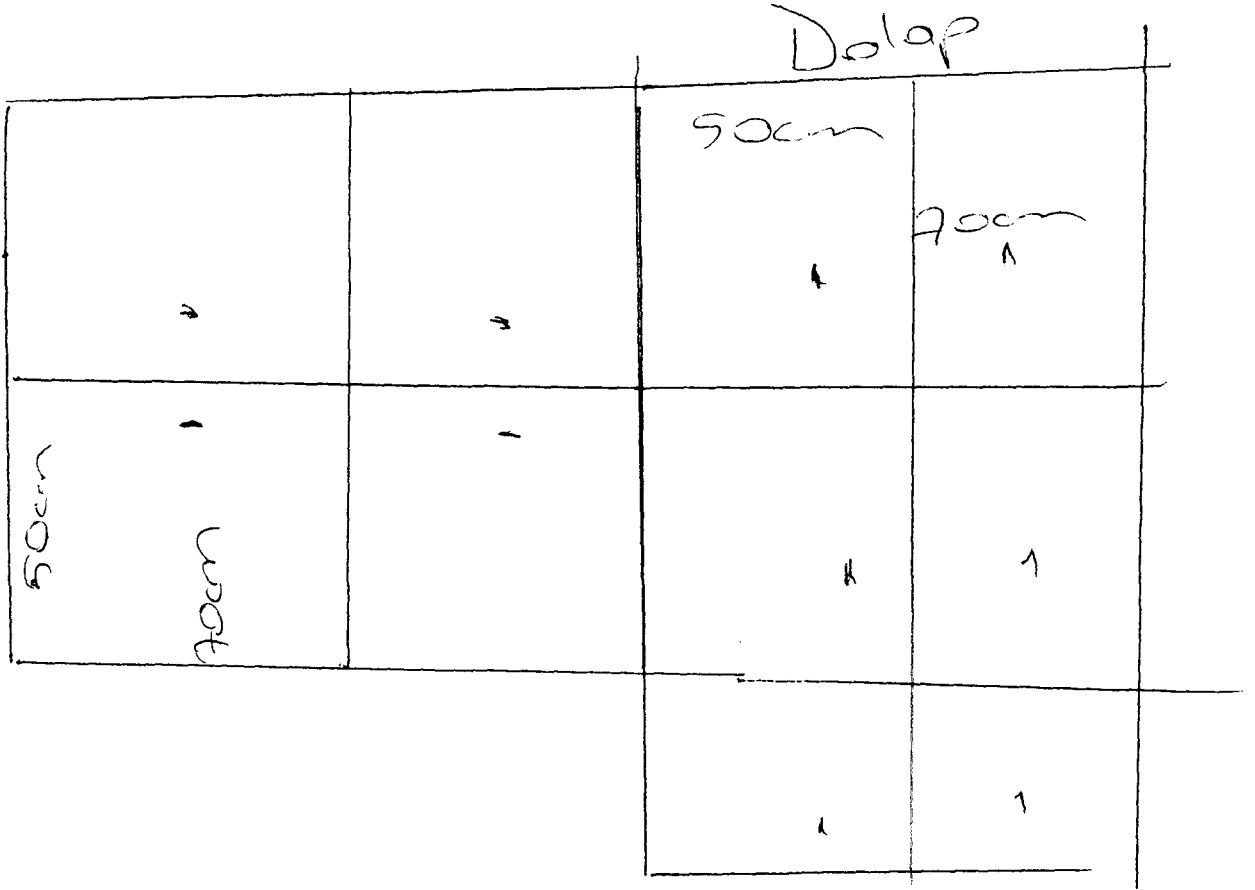

## ETEJER ŞARTNAMESİ

1-En az 30 mm E1 normunda melamin kaplı yonga levha üzerine imal edilecek ve görünen yüzeylerde 0.7 mm kalınlığında yüksek basınçlı HPL laminant kaplı olmalıdır.Kenarları en az 2mm kalınlığında istenilen renkte PVC kenar bandı ve tutkal ile yapıştırılmış olmalıdır.(Nem geçirmez,kolay temizlenebilir ve darbeye dayanıklı olmalıdır.)

2-Boyutları 50cmx50cmxH:40cm (+/2 cm toleranslı) olmalıdır.

3-Etejerin ayakları en az 30 mm kalınlığında melamin yonga levhadan imal edilecektir.

4-Ayakların yerden temasını kesmek için plastik pabuçlar kullanılmış olmalıdır.

5-Malzeme, renk ve aksesuar seçimi idarece yapılacaktır.

Melek Arslan Bayrak  
H. Arslan

## PERSONEL SOYUNMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Boyuları 50\*49\*190 cm (+-5 cm) olmalıdır.

2-Dolap iki bölmeli olmalı ve her bölümün kapağı birbirinden bağımsız kilitlenebilmelidir.

3-Kapaklara monte edilmiş kilit sistemi bulunmalıdır.

4-Dolap altında ayarlanabilir ayak olmalıdır.

5-Dolap üst tablası alt yüzü melamin reçine emdirilmiş dekor kağıt kaplanmış laminant kaplı 30 mm yonga levha olmalıdır.Arkalık melamin reçine emdirilmiş dekor kağıt kaplanmış 8 mm yonga levha olmalıdır.Diğer gövde parçaları melamin reçine emdirilmiş dekor kağıt kaplanmış 18 mm yonga levha olmalıdır.Kapak iç yüzü melamin reçine emdirilmiş dekor kağıt kaplı, dış yüzü laminant kaplı 18 mmyonga levha olmalıdır.

6-Dolap içlerinde 1 adet üst bölmede 1 adet alt bölmede olmak üzere 2 adet oval elbise askı aparatı olmalıdır.

7-Dolap içlerinde 1 adet üst bölmede 1 adet alt bölmede olmak üzere 2 adet sabit raf olmalıdır.

Melek Arslan Biyik

