



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 7014
KONU : 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

20.05.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **23.05.2025** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **23.05.2025** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Emir Batuhan ŞEN
İdari ve Mali İşler Müdür V.

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	METAL GİDER KAPAĞI (DİKDÖRTGEN) ALIM (NUMUNELİ)	10	ADET			
2	METAL GİDER KAPAĞI (YUVARLAK) ALIM (NUMUNELİ)	10	ADET			
3	TV ASKI APARATI ALIM (MONTAJ MALZ. İLE TAKIM HALİNDE) (NUMUNELİ)	20	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL


NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imza ve teklifler değerlendirilmez.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

DİKDÖRTGEN VE YUVARLAK METAL BANYO GİDER KAPAĞI ŞARTNAME

A. METAL DİKDÖRTGEN BANYO GİDER KAPAĞI (10 adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır
2. Duş alımında yabancı maddelerin gidere gitmesini engellemelidir.
3. Ürün 6cm x 39cm ölçülerinde olmalıdır.
4. Ürün kullanım amacına uygun materyal da olmalıdır.
5. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

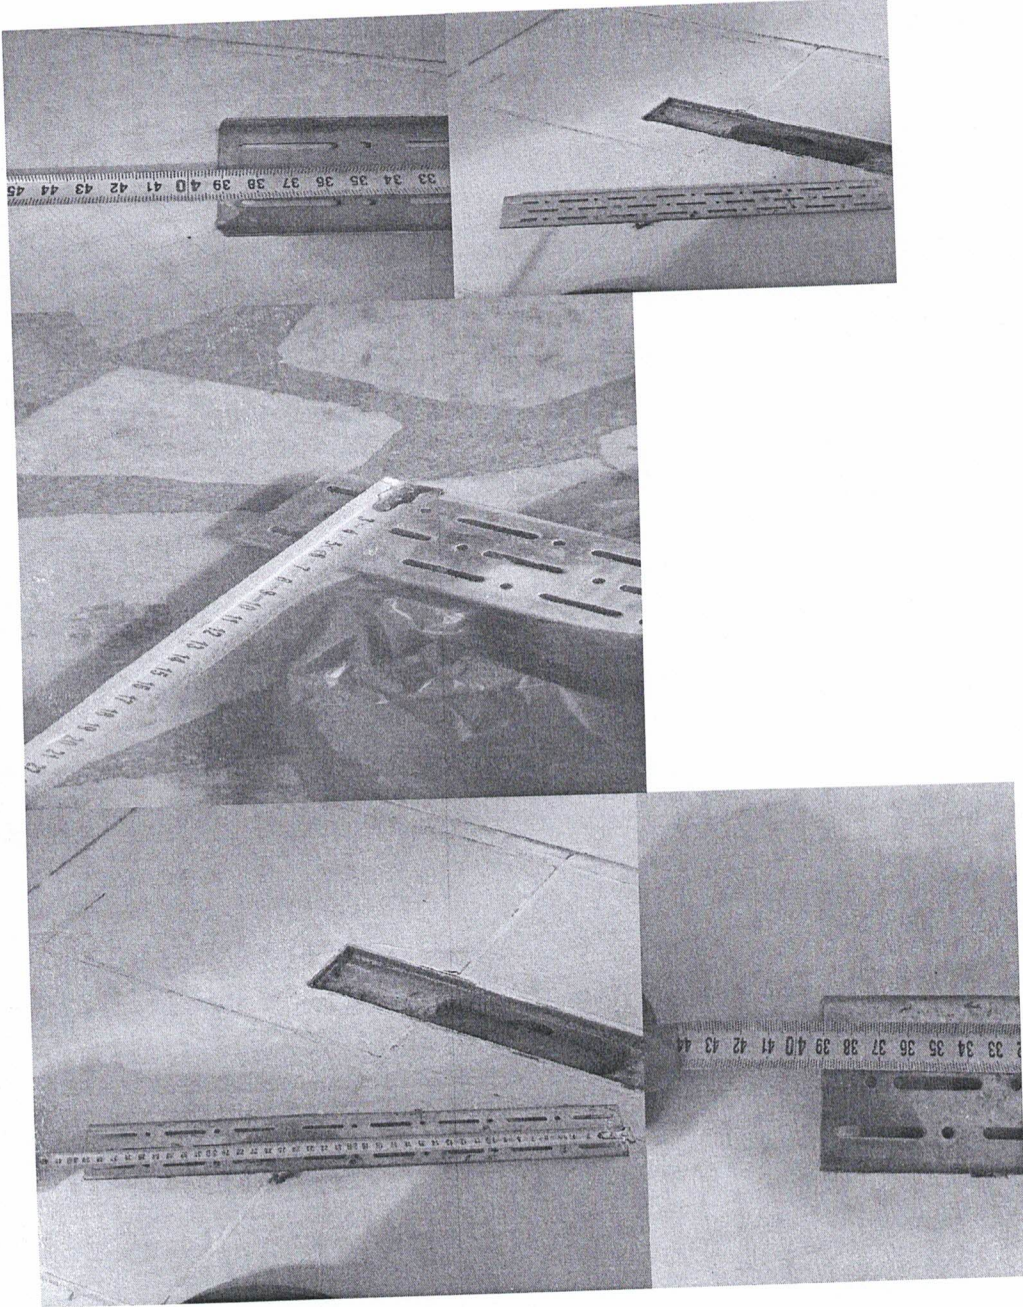


Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)

B. YUVARLAK BANYO GİDER KAPAĞI (10 adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır.
2. Banyoda yabancı maddelerin gidere gitmesini engellemelidir.
3. Ürün 9cm çapında olmalıdır.
4. Ürün kullanım amacına uygun materyal da olmalıdır.
5. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

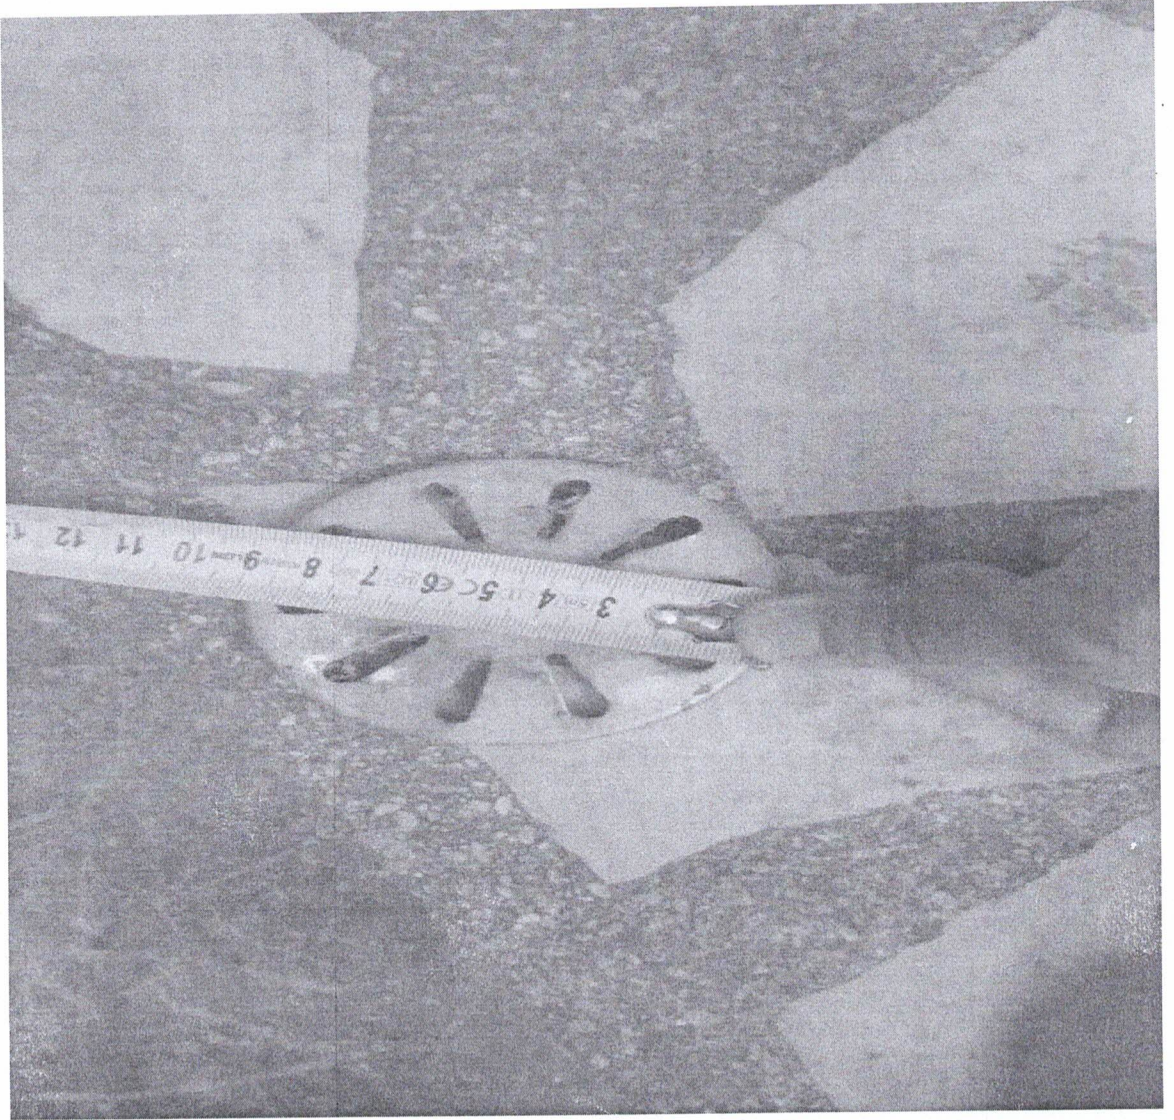

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İşi (Sihhi Tesisat)