



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

7132

KONU : 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

29.05.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **3.06.2025** saat **09.00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **3.06.2025** tarihi saat **09.00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.

10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	V KAYIŞ ALIMI (13*1650)	20	ADET			
2	V KAYIŞ (13*1050)	20	ADET			
3	V KAYIŞ ALIMI (13*1700)	6	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kase imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

V KAYIŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ İÇİN)



A. ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün tırtıllı yapıda ve v şeklinde olmalıdır
3. Ürün katmanlı olmalı ve kauçuk (kloropren ve elyaflı) malzemeden imal edilmiş olmalıdır
4. Dayanım sıcaklığı -30 +90 derece arasında olmalıdır
5. Antistatik özellikli ve yağa dayanıklı yapıda olmalıdır
6. Ürün üzerinde ilgili standardı marka ve ebatları mutlaka yer almalıdır
7. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

B. ÜRÜN ADET VE EBATLARI

1. 13X1700 6 ADET

NOT:ÜRÜNLERİN UYGUNLUK ONAYI TEKNİK BİRİM TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

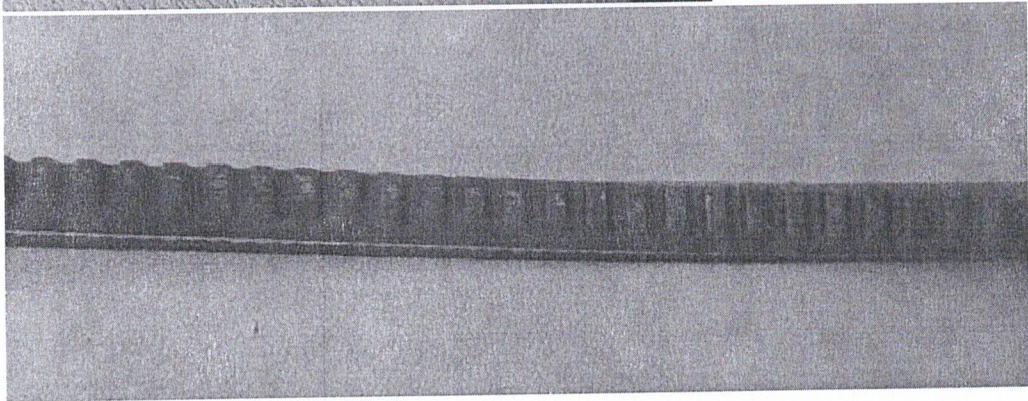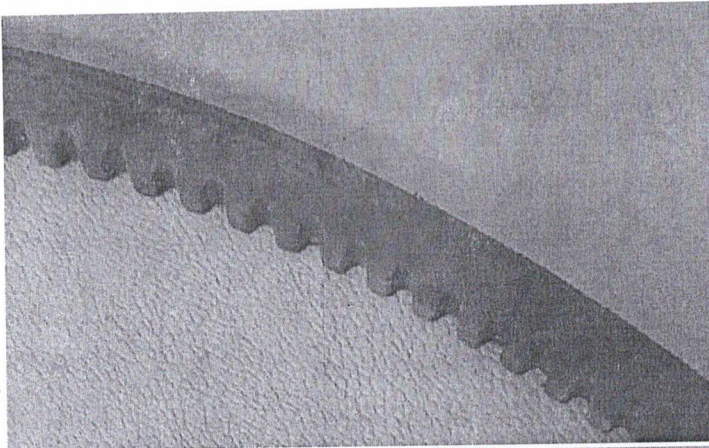

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Soner GÜLMEZ
Klima Teknisyeni

V KAYIŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ İÇİN)



A. ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün tırtıllı yapıda ve v şeklinde olmalıdır
3. Ürün katmanlı olmalı ve kauçuk (kloropren ve elyafı) malzemeden imal edilmiş olmalıdır
4. Dayanım sıcaklığı -30 +90 derece arasında olmalıdır
5. Antistatik özellikli ve yağa dayanıklı yapıda olmalıdır
6. Ürün üzerinde ilgili standardı marka ve ebatları mutlaka yer almalıdır
7. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

B. ÜRÜN ADET VE EBATLARI

1. 13X1650 20 ADET
2. 13X1050 20 ADET

NOT:ÜRÜNLERİN UYGUNLUK ONAYI TEKNİK BİRİM TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

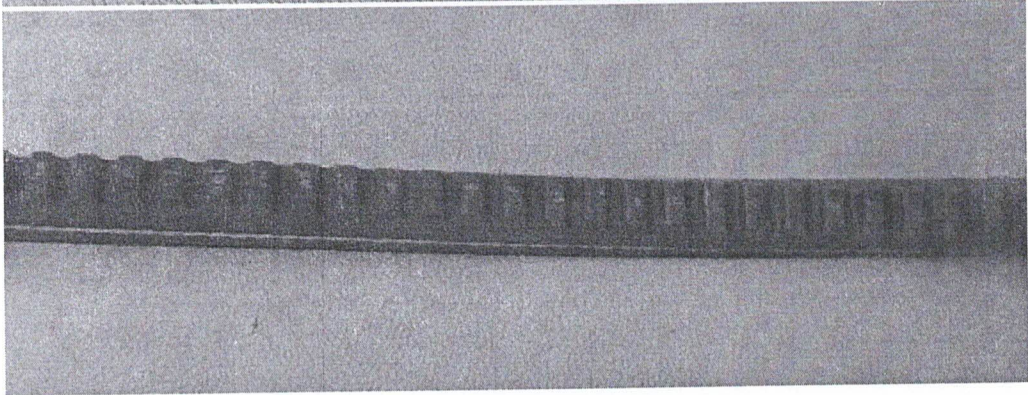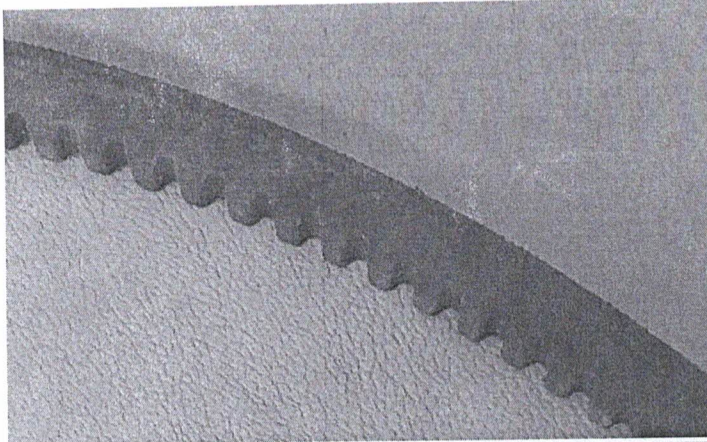

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Soner GÜLMEZ
Klima Teknisyeni

NUMUNE İSTEME

7132 NOLU 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARA ALIMI NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.NUMUNE UYGUNLUĞUNA GÖRE ALIM GERÇEKLEŐTİRİLECEKTİR.NUMUNE SON TESLİM TARİHİ 10/06/2025 SAAT 14.00. NUMUNELER SATIN ALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.