

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 898

KONU: 1 KALEM LNG SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ

11.11.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **12.11.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **12.11.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- ALIM İLE İLGİLİ SÖZLEŞME İMZALANACAK OLUP;SÖZLEŞME İLE İLGİLİ TÜM GİDERLER YÜKLENİCİYE AİTTİR.

Ayhan DEĞİRMEN
İdari ve Mali İş. M. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ)	15.000	Sm3				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

LNG (LİKİT DOĞALGAZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU : Söz konusu teknik şartname Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Manavgat Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan 15.000 Sm3 LNG 'nin mevcutta bulunan stok tankının uzaktan takibi yapılarak kritik seviyenin altına düşmeden gazın üretim tesisinden uygun koşul ve araçlarla nakliye edilerek stok tankına doldurulması ve stok tankı, evaporatör ve aralarında bulunan bağlantı ekipmanlarının regülatör vs. düzenli olarak takip ve bakım işlemleri kapsar.

B. GENEL ŞARTLAR

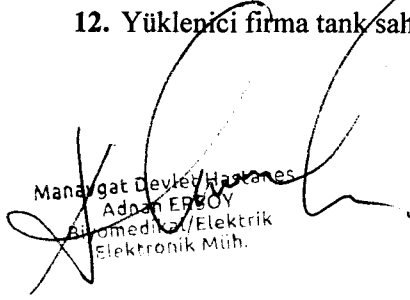
1. İstekli firma teklif öncesi ilgili mevzuat gereği alınması gerekli izin ruhsat ve/veya faaliyet belgesi/belgelerini sunmalıdır
2. İstekli firmanın EPDK dan alınmış toptan satış lisansının bulunması ve bu belgenin teklif öncesi sunulması gereklidir
3. İstekli firmanın EPDK dan alınmış iletim lisansı bulunmalı, bulunmaması durumunda iletim lisansına sahip firma ile taşıma yapacağını taahhüt etmeli ve bu firmaya ait lisans belgelerini teklif öncesi idareye sunmalıdır
4. Gaz nakliyesi yapacak treyler ve/veya tankerler 99/36/AT/transportable Pressure Equipment Directive PED uyarınca 99/36/EC uyarınca sertifikalandırılmış olmalıdır. Sertifikalar teklif öncesi idareye sunulmalıdır

C. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Firma mevcutta bulunan stok tankının basınçlı kaplar yönetmeliği veya ilgili mevzuatlar gereği testleri ve kontrolleri yapmalı/yaptırmalı ve kullanıma uygun olduğunu belgelemelidir
2. Stok tankı ve bağlı ekipmanların uzaktan miktar ve basınç takibini yapmalı kritik seviyenin altına düşmeden yeni miktarı nakliye etmelidir
3. Nakliye edilen miktarın güvenli ve talimatlara uygun olarak stok tankına aktarılması yüklenici firma sorumluluğunda olmalıdır
4. Tank, evaporatör ve bağlı ekipmanlarında meydana gelebilecek her türlü arızanın giderilmesi yüklenici firma sorumluluğunda olmalıdır. Arızaya yüklenici tarafından müdahale edilerek en geç 6 saat içerisinde müdahale edilmeli ve tesisin hizmet sunumunda aksaklığa mahal verilmemelidir
5. Dolum veya sonrasında yükleniciden kaynaklı oluşabilecek her türlü olumsuzluktan firma sorumlu olacaktır
6. Yüklenici firma LNG dolumu, bakımı veya arızaya müdahale durumlarında çalışıldığı müddetçe 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine ve SGK kapsamında yasal her türlü önlemi almak ve uygulamakla sorumlu olacaktır
7. Yüklenici firma sevkiyat yapılan LNG miktarının kalori değerini yoğunluğunu ve miktarını ayrıntılı olarak idareye veya ilgili depoya raporlamakla sorumlu olacaktır.
8. Firma idare tarafından belirlenecek personel/personellere idarenin belirleyeceği periyotta ücretsiz eğitim vermelidir
9. Yüklenici kritik seviyeye inen tank için sevkiyat öncesi mutlaka ilgili depo veya idareye bilgi vermeli, izin verilmediği sürece dolum yapılmamalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan Menderes
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

10. Yklenici tesiste kurulu LNG sistemine ait idarenin sorumluluęunda olan /olabilecek tm aksaklıkları idareye raporlamakla sorumludur.
11. Yklenici tank kullanımına ve iř gvenlięine ait her trl talimat kroki ve bilgi notlarını uygun mahalle asmakla sorumlu olacaktır
12. Yklenici firma tank sahasında her trl yangın tedbirini almakla ykml olacaktır.


Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan EROĞ
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Mh.